


Legenda:

1. Linia kablowa nN 0,4kV, typ AKSFtA 4x95 mm², rel. ZK-613 – ZK-658 zasilana ze stacji KRN2043 obw. 3,
2. Linia kablowa nN 0,4kV, typ AKSFtA 4x95 mm², kier. ZK-647 zasilana ze stacji KRN2043 obw. 9,
3. Linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x240 mm², kier. ZK-647 zasilana ze stacji KRN2044 – archiwalna,
4. Linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120 mm², rel. ZK-647 – ZK-600 zasilana ze stacji KRN2077 obw. 3,
5. Linia kablowa nN 0,4kV, typ AKSFtA 4x95 mm², rel. ZK-609 – ZK-610 zasilana ze stacji KRN2044 obw. 8,
6. Linia kablowa nN 0,4kV, typ AKSFtA 4x95 mm², rel. ZK-610 – ZK-612 zasilana ze stacji KRN2044 obw. 8,
7. Linia kablowa nN 0,4kV, typ AKSFtA 4x25 mm², rel. ZK-610 – ZK-614 zasilana ze stacji KRN2044 obw. 8,

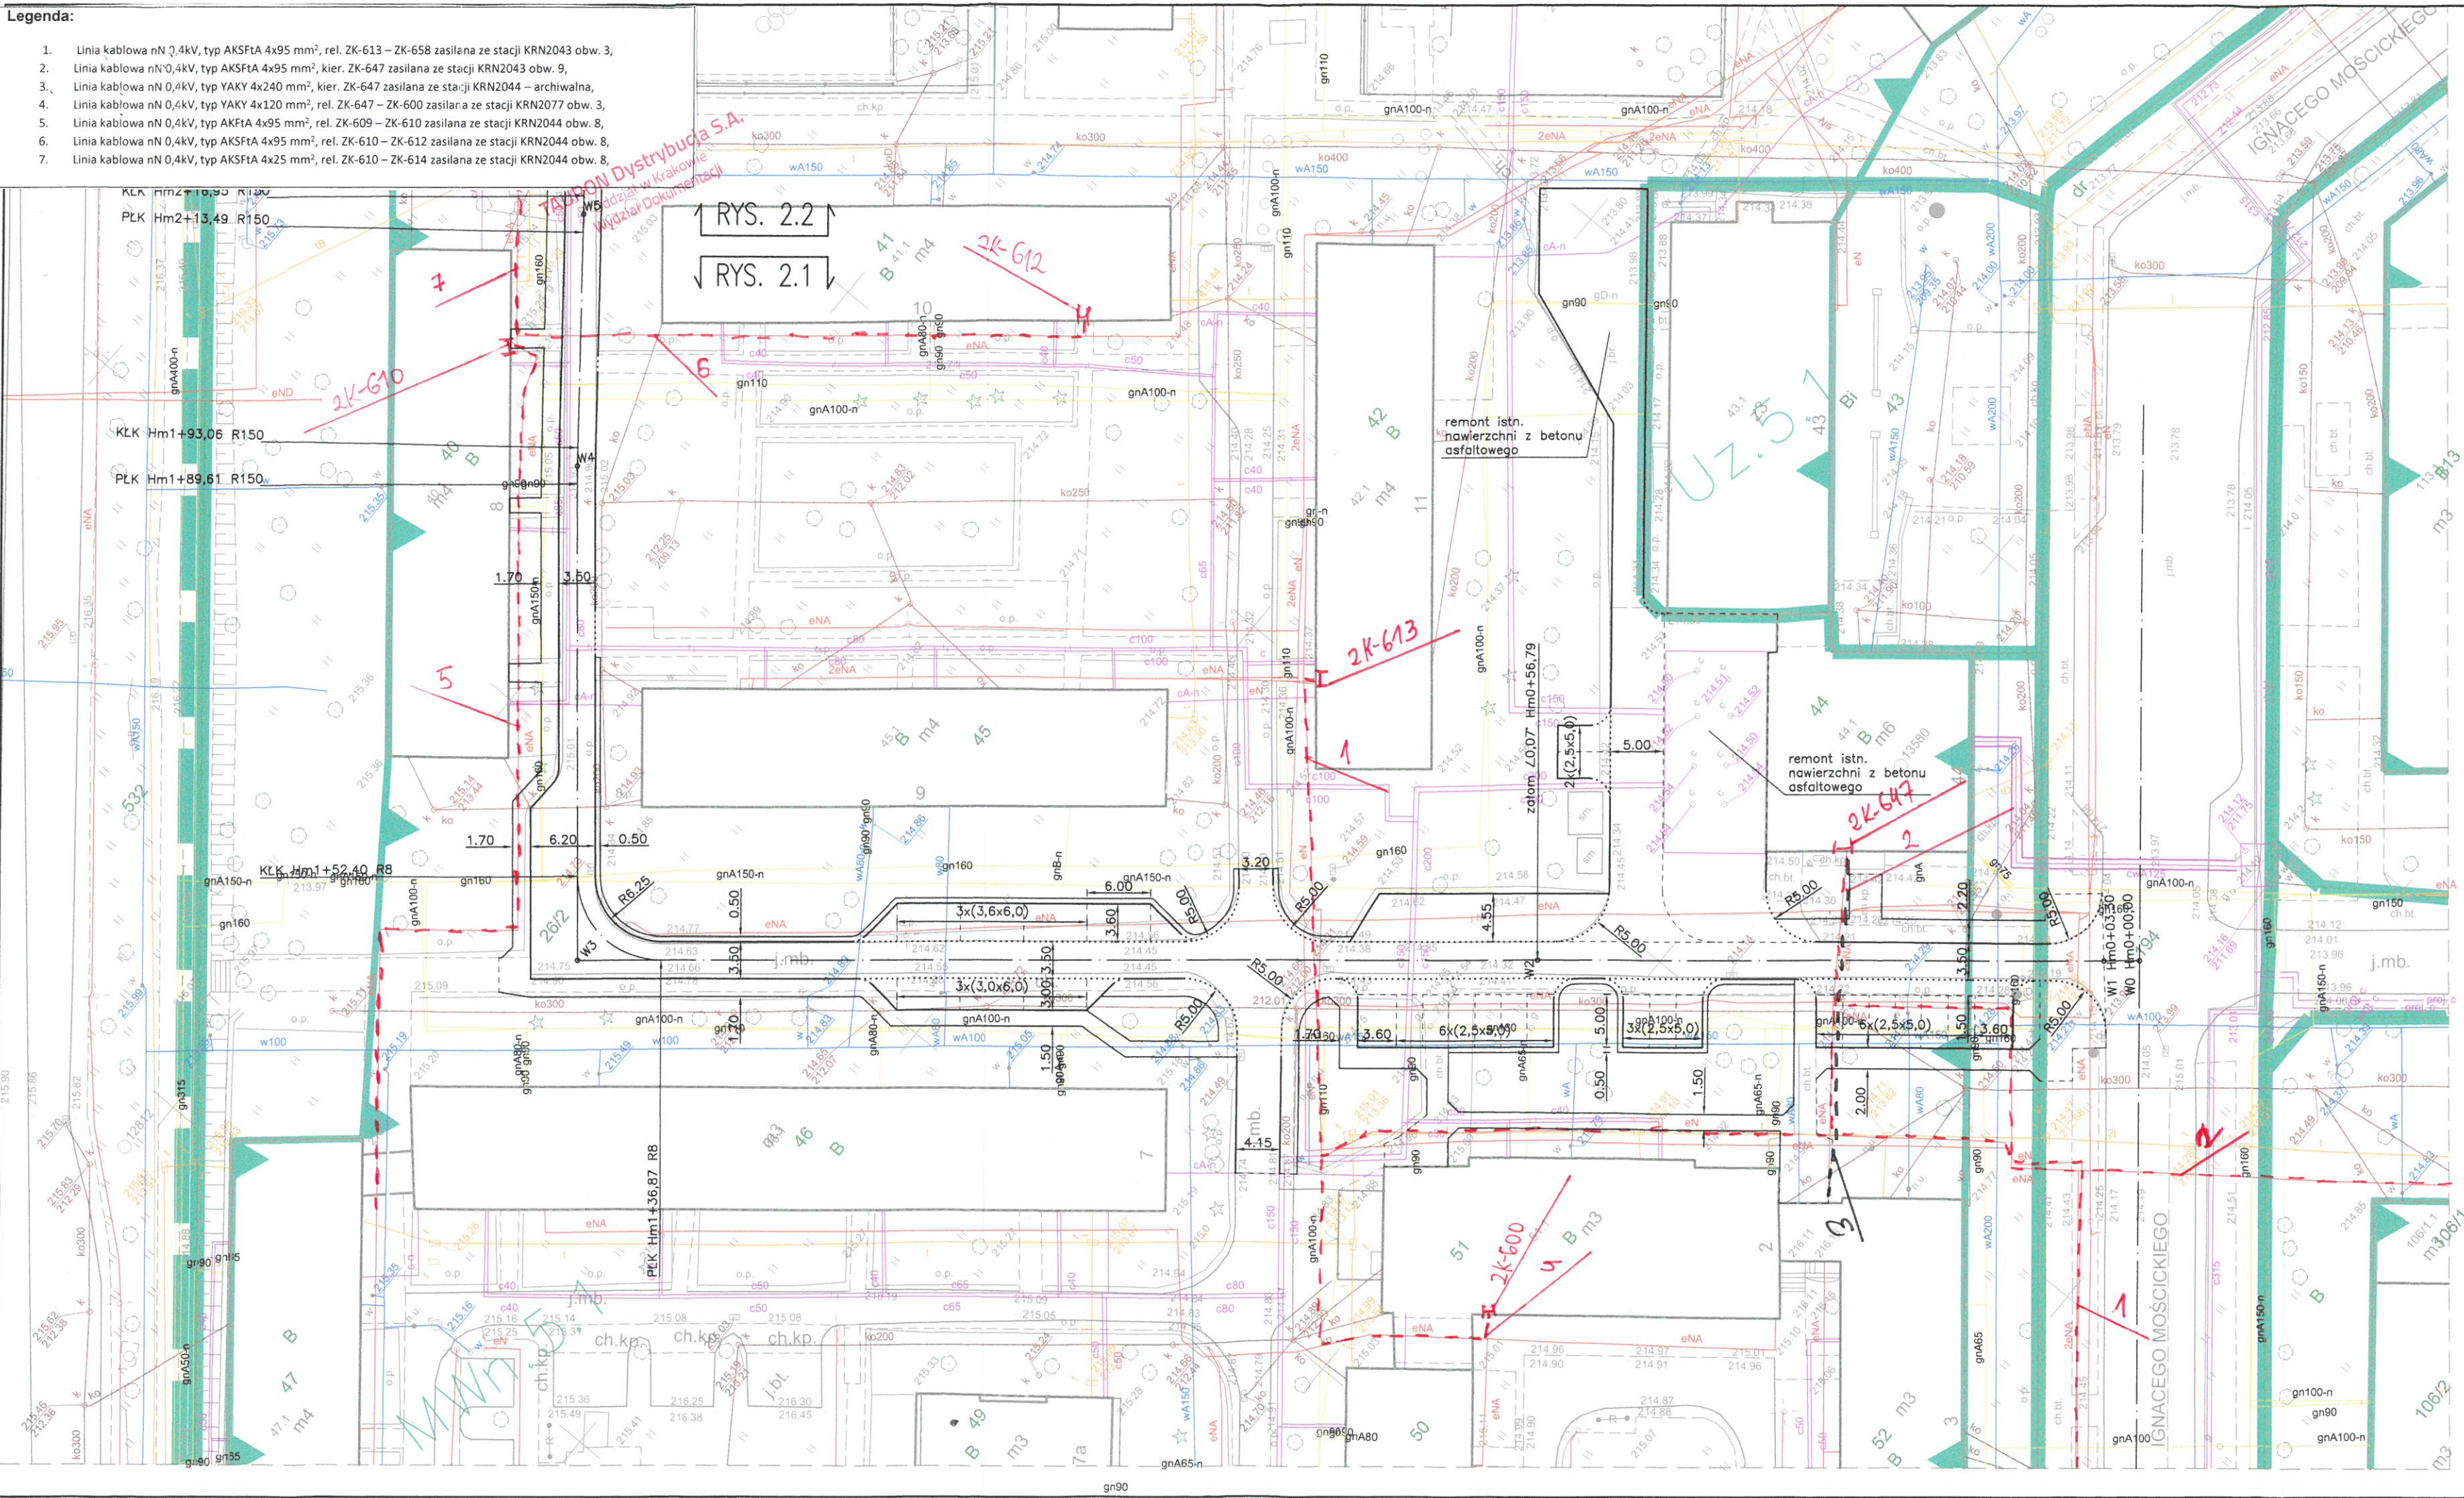

LEGENDA

- PROJ. JEZDNIA – BET. ASFALTOWY
- PROJ. DOJŚCIA – PŁYTA BET. SZARA 50x50x7cm
- PROJ. POWIERZCHNIE POZOSTAŁE – KOSTKA BET. TYPU HOLLAND, SZARA
- REMONT ISTN. NAWIERZCHNI – KOSTKA BET. TYPU HOLLAND, GRAFITOWA
- PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE – KOSTKA BET. GRAFITOWA TYPU HOLLAND (LINIE SEGR. – KOSTKA SZARA)
- PROJ. POSZERZENIE – KOSTKA BET. GRAFITOWA TYPU HOLLAND
- PROJ. MIEJSCA POST. ZAREZERW. – KOSTKA MALOWANA NA NIEBIESKO
- ZIELEŃCE
- ISTN. UTWARDZENIE TERENU
- KRAWĘŻNIK BET. 20/30 – ODKRYCIE 12CM
- KRAWĘŻNIK BET. 20/30 – ODKRYCIE 2CM
- OBRZEŻE BET. 8/30
- LINIE NAWIĄZAŃ (BRAK KRAWĘŻNIKÓW I OBRZEŻY)
- PALISADA BETONOWA

os. Osławienia 24/3, 31-436 Kraków
tel: 0 607 87 80 80, 0 603 68 34 31
e-mail: biuro@technainz.pl
www.technainz.pl

Firma inżynierska
TECHMA
NIP 628-167-63-98 REGON 120002807

Zał. inwest. / Obi. bud.

PRZEBUDOWA, WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH MIEJSC POSTOJOWYCH, ULICY
WEWNĄTRZOSIEDLOWEJ NA OSIEDLU KRAKOWIAKÓW POZAWSZY OD
WJAZDU Z UL. MOŚCICKIEGO PRZY BŁOKU NR 44 WZDŁUŻ CAŁEGO OSIEDLA
DO UL. BULWAROWEJ W KRAKOWIE

Inwestor: GMINA MIEJSKA KRAKÓW - ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

Miejscowość/Adres: KRAKÓW, OS. KRAKOWIAKÓW

Nazwa: DROGI

Opracował: MARTA MARDYLA

Projektował: MACIEJ MADRO

Stadium projektu: Koncepcja

Il. rys. 2.1

Skala: 1:500