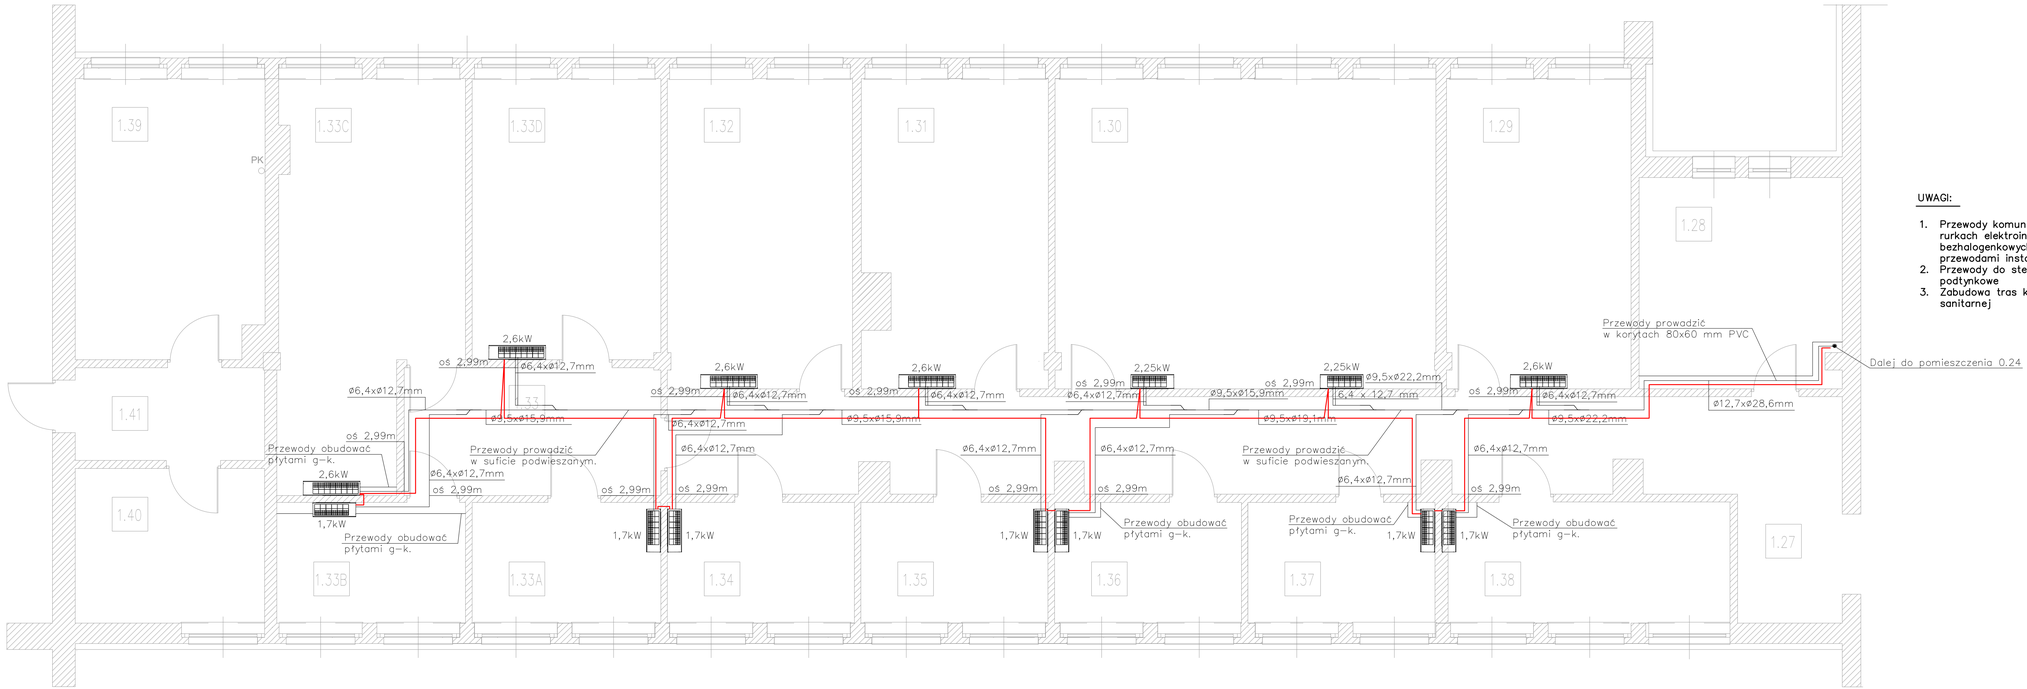

LEGENDA:

Przewód komunikacyjny LiYY 2x0,75	
Przewód komunikacyjny OMY 2x1	
STS	Sterownik naścienny pomieszczeniowy
STS centralny	Sterownik naścienny centralny
1,5kW	Jednostka ścienna układu VRF, 1,5kW – moc chłodnicza jawna

UWAGI:

1. Przewody komunikacyjne prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenkowych fi22m razem z przewodami instalacji freonowej.
2. Przewody do sterowników wykonać jako podtynkowe
3. Zabudowa tras kablowych ujęta w branży sanitarnej

Projektował: Grzegorz Matuszek	Nr uprawnień: LUB/0134/PWOE/10	Podpis	
Sprawdził:	Nr uprawnień:	Podpis	

Jednostka projektowa:

KTM PROJEKT
Marcin Kryczka
24–100 Puławy,
ul. Zielona 10
marcinkryczka@gmail.com
tel. 501–761–441

Tytuł projektu
Projekt instalacji klimatyzacji w budynku E40/1

Adres inwestycji
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24–110 Puławy
Budynek E40/1 zlokalizowany na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Zamawiający inwestor
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Nr dokumentacji
E–04.070–00.00

Nazwa rysunku
Instalacja okablowania klimatyzacji.
Rzut piętra

Nr rysunku	Rewizja
E–04.070–00.11	0

Podziałka	Stadium	Strona
1:50	PW	