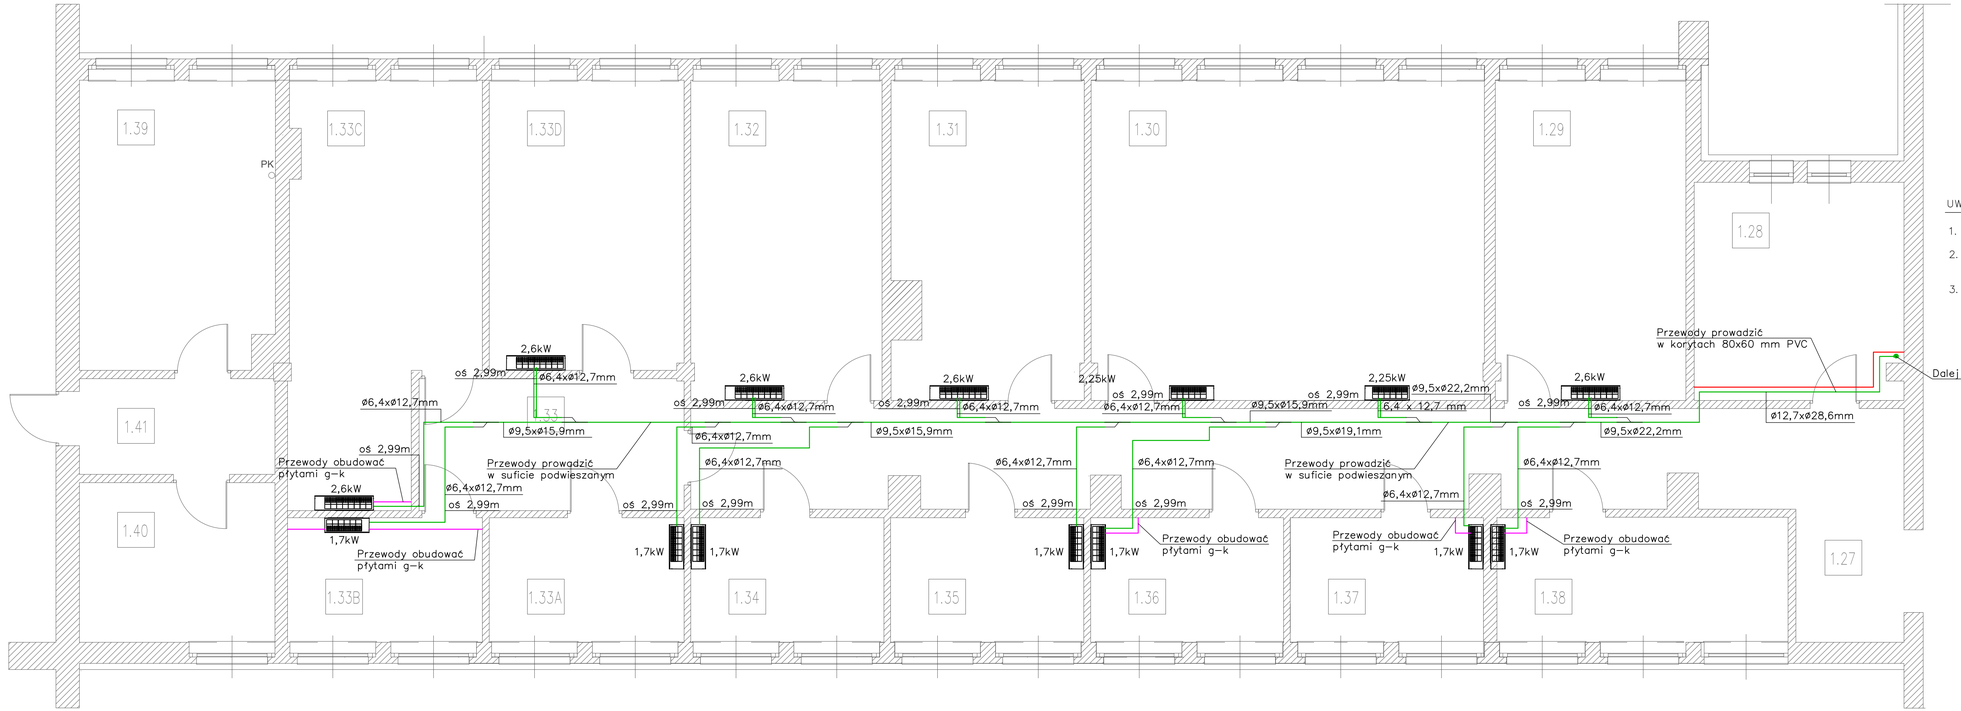

LEGENDA:

- ø6,4x12,7mm — Przewody instalacji freonowej średnica ciecz x średnica gaz
- Obudowa g-k
- Koryto instalacyjne
- Trójnik systemu VRF
- 1,5kW — Jednostka ścienna układu VRF, 1,5kW – moc chłodnicza jawna

UWAGI:

1. Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.
2. Rzędna oznaczona na rysunku oznacza rzędną osi rur odniesioną do poziomu podłogi.
3. Jednostki zewnętrzne montować na płytach drogowych.

Projektował:	Nr uprawnień:	Podpis
Marcin Kryczka	LUB/0262/PBS/22	
Sprawdził:	Nr uprawnień:	Podpis
Jarosła Tyszko	MAZ/0476/PWOS/05	

Jednostka projektowa:
KTM PROJEKT
Marcin Kryczka
24-100 Puławy,
ul. Zielona 10
marcinkryczka@gmail.com
tel. 501-761-441

Tytuł projektu
Projekt instalacji klimatyzacji w budynku E40/1

Adres inwestycji
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy
Budynek E40/1 zlokalizowany na terenie Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Zamawiający Inwestor
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych

Nr dokumentacji
S-04.070-00.00

Nazwa rysunku
Instalacja klimatyzacji.
Rzut piętra

Nr rysunku	Rewizja
S-04.070-00.11	0

Podziałka	Stadium	Strona
1:50	PW	