

Pos. 400 Ilosc. 1

RK60*4 - S235JR..3123



Pos. 401 Ilosc. 1

RK60*4 - S235JR..2152

Pos. 402 Ilosc. 2

PR?T16 - S235JR..4045



Pos. 403 Ilosc. 4

PR?T16 - S235JR..3905



Pos. 404 Ilosc. 4

PR?T16 - S235JR..3870



Pos. 405 Ilosc. 2

PR?T16 - S235JR..3840



Pos. 4000 Ilosc. 12

PR?T16 - S235JR..800

Pos. 4001 Ilosc. 12

SP_M16*170 DIN 1480 - S235JR..170

Pos. 4002 Ilosc. 4

FL90*12 - S235JR..90



Pos. 4003 Ilosc. 24

BL16*60 - S235JR..180



Pos. 4004 Ilosc. 4

FL60*12 - S235JR..90



Pos. 505 Ilosc. 2

BLL70*4 - S355JR..425



Pos. 506 Ilosc. 2

BLL70*4 - S355JR..350

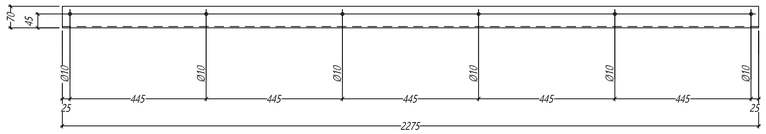

Pos. 500 Ilosc. 10

BLL70*4 - S355JR..2275

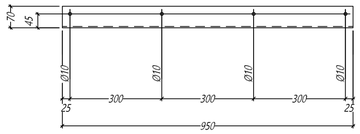

Pos. 501 Ilosc. 2

BLL70*4 - S355JR..950

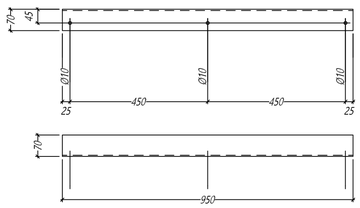

Pos. 502 Ilosc. 2

BLL70*4 - S355JR..950

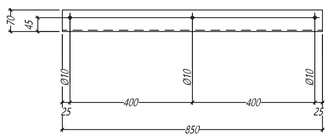

Pos. 503 Ilosc. 2

BLL70*4 - S355JR..850



Pos. 504 Ilosc. 2

BLL70*4 - S355JR..650

UWAGA:

1.Jeżeli nie zaznaczono inaczej, spoiny wykonać jako pachwinowe.
a=0,7 gr. laczonych elementów w przypadku spoin jednostronnych.
a=0,5 gr. laczonych elementów w przypadku spoin dwustronnych.
2.Nie oznaczone spoiny czołowe wykonać na pełen przekrój cieńszego z elementów.
3.Przed montażem konstrukcji należy sprawdzić zgodnosc wykonania fundamentów z projektem.
4.Po dokręceniu srub fundamentowych podkładki z blachy należy przyspawać do blachy podstawy.
5.Na blachy czołowe stosować blachy uniwersalne
6.Blachy czołowe należy sprawdzić, czy nie maja rozwarstwien.
7.Jeżeli nie opisano inaczej połaczenia doczołowe sprężyć siła 0.5So i 0.5Mo.
8.Dopuszcza się wykonanie rygli wylacznie z tolerancja ujemna.

DATA	REWIZJA	OPIS ZMIAN	ZMIENIAJĄCY
16.09.2024	A	WYDANIE PODSTAWOWE	W.K.

INWESTOR

GMINA ZNIN

ul.700-lecia, 88-400 Żnin

OBIEKT

MODERNIZACJA STADIONU MIEJSKIEGO W ZNINIE - ETAP II

dz. nr 1330/2, 1330/3, obręb 0001, Żnin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PROFKON Biuro Projektowe sp. z o.o.
ul. Ludwika Waryńskiego 1/7, 86-300 Grudziądz
e-mail: biuro@profkonbp.pl
www.profkonbp.pl

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA

KONSTRUKCYJNA

NAZWA RYSUNKU

ELEMENTY POJEDYNCZE

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Remus	KUP/0004/POOK/08	Konstr.-Bud.	

DATA	NR RYSUNKU	REWIZJA	SKALA RYSUNKU
16.09.2024	K201	A	1:10