RZUT IV-go PIĘTRA - projekt węzła sanitarnego

1:50

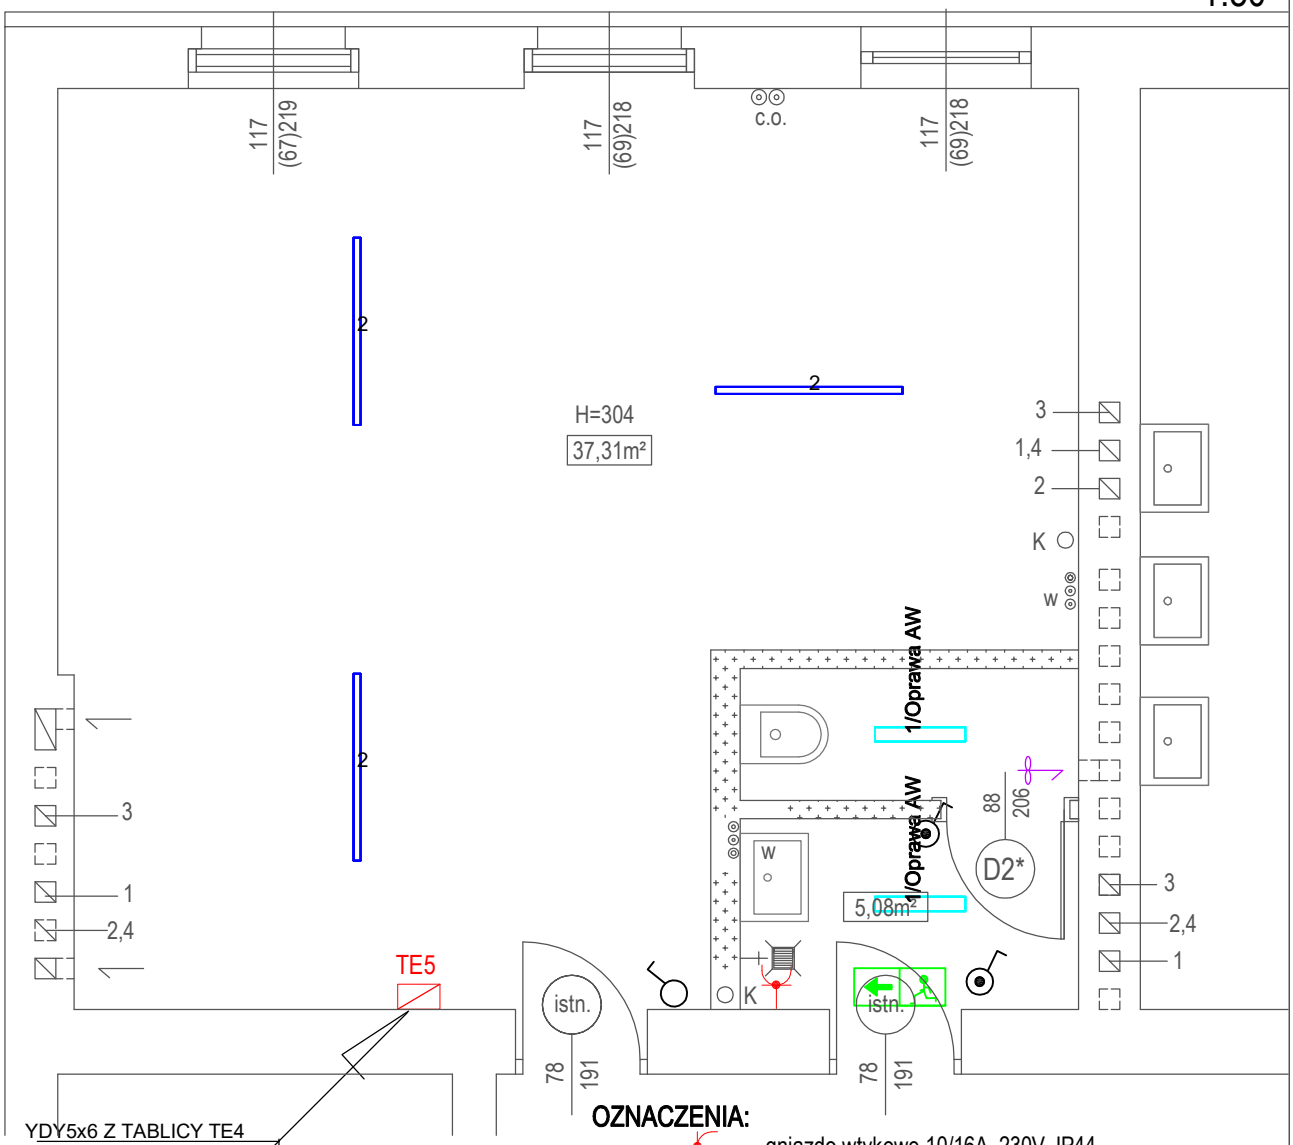

OZNACZENIA:

- gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, IP44
- wentylatorek ścienny załączany z oświetleniem w WC
- Łącznik jednobiegunowy IP20
- Łącznik jednobiegunowy IP44

UWAGI:

1. Instalacje elektryczne wykonać n/t, w ściankach gk instalacje prowadzić wewnątrz tych ścianek
2. Instalacje oświetleniowe wykonać przewodami YDYżo3,4x1,5
3. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać przewodami YDYżo3x2,5

Lista opraw

1 Oprawa LED 615x98 28W 4915lm 840 OPAL dwufunkcyjna (AW), IP65

2 Oprawa LED 29W 4000lm 840 OPAL, IP65

Oprawa ewakuacyjna z modułem awaryjnym 1h jednostronna.

FIRMA PROJEKTOWA KWOLEK & JANUSZKIEWICZ S.C.

WROCŁAW, PL. KOŚCIUSZKI 22/13 Tel/Fax: (0-71)34-170-05 NIP: 897-16-12-879

obiekt	BUDYNEK UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO - SEZAM Wrocław, ul. Skłodowskiej-Curie 83-85, dz. nr 13, AM-31, obręb 026401-1.0005, Pl. Grunwaldzki				stadium: PT
	specjalność	imię, nazwisko	nr uprawnień	podpis	data: 31.10. 2024r.
projektant	inst.elektryczne	mgr inż. Barbara Majchrzak	98/88/UW		
					skala: 1:50
sprawdzający	inst.elektryczne	mgr inż. Alina Faliszewska	220/92/UW		
temat	Remont stropów w pomieszczeniach sanitarnych w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Skłodowskiej-Curie 83-85 we Wrocławiu				nr rysunku: E6
tytuł rysunku	RZUT IV-go PIĘTRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE				