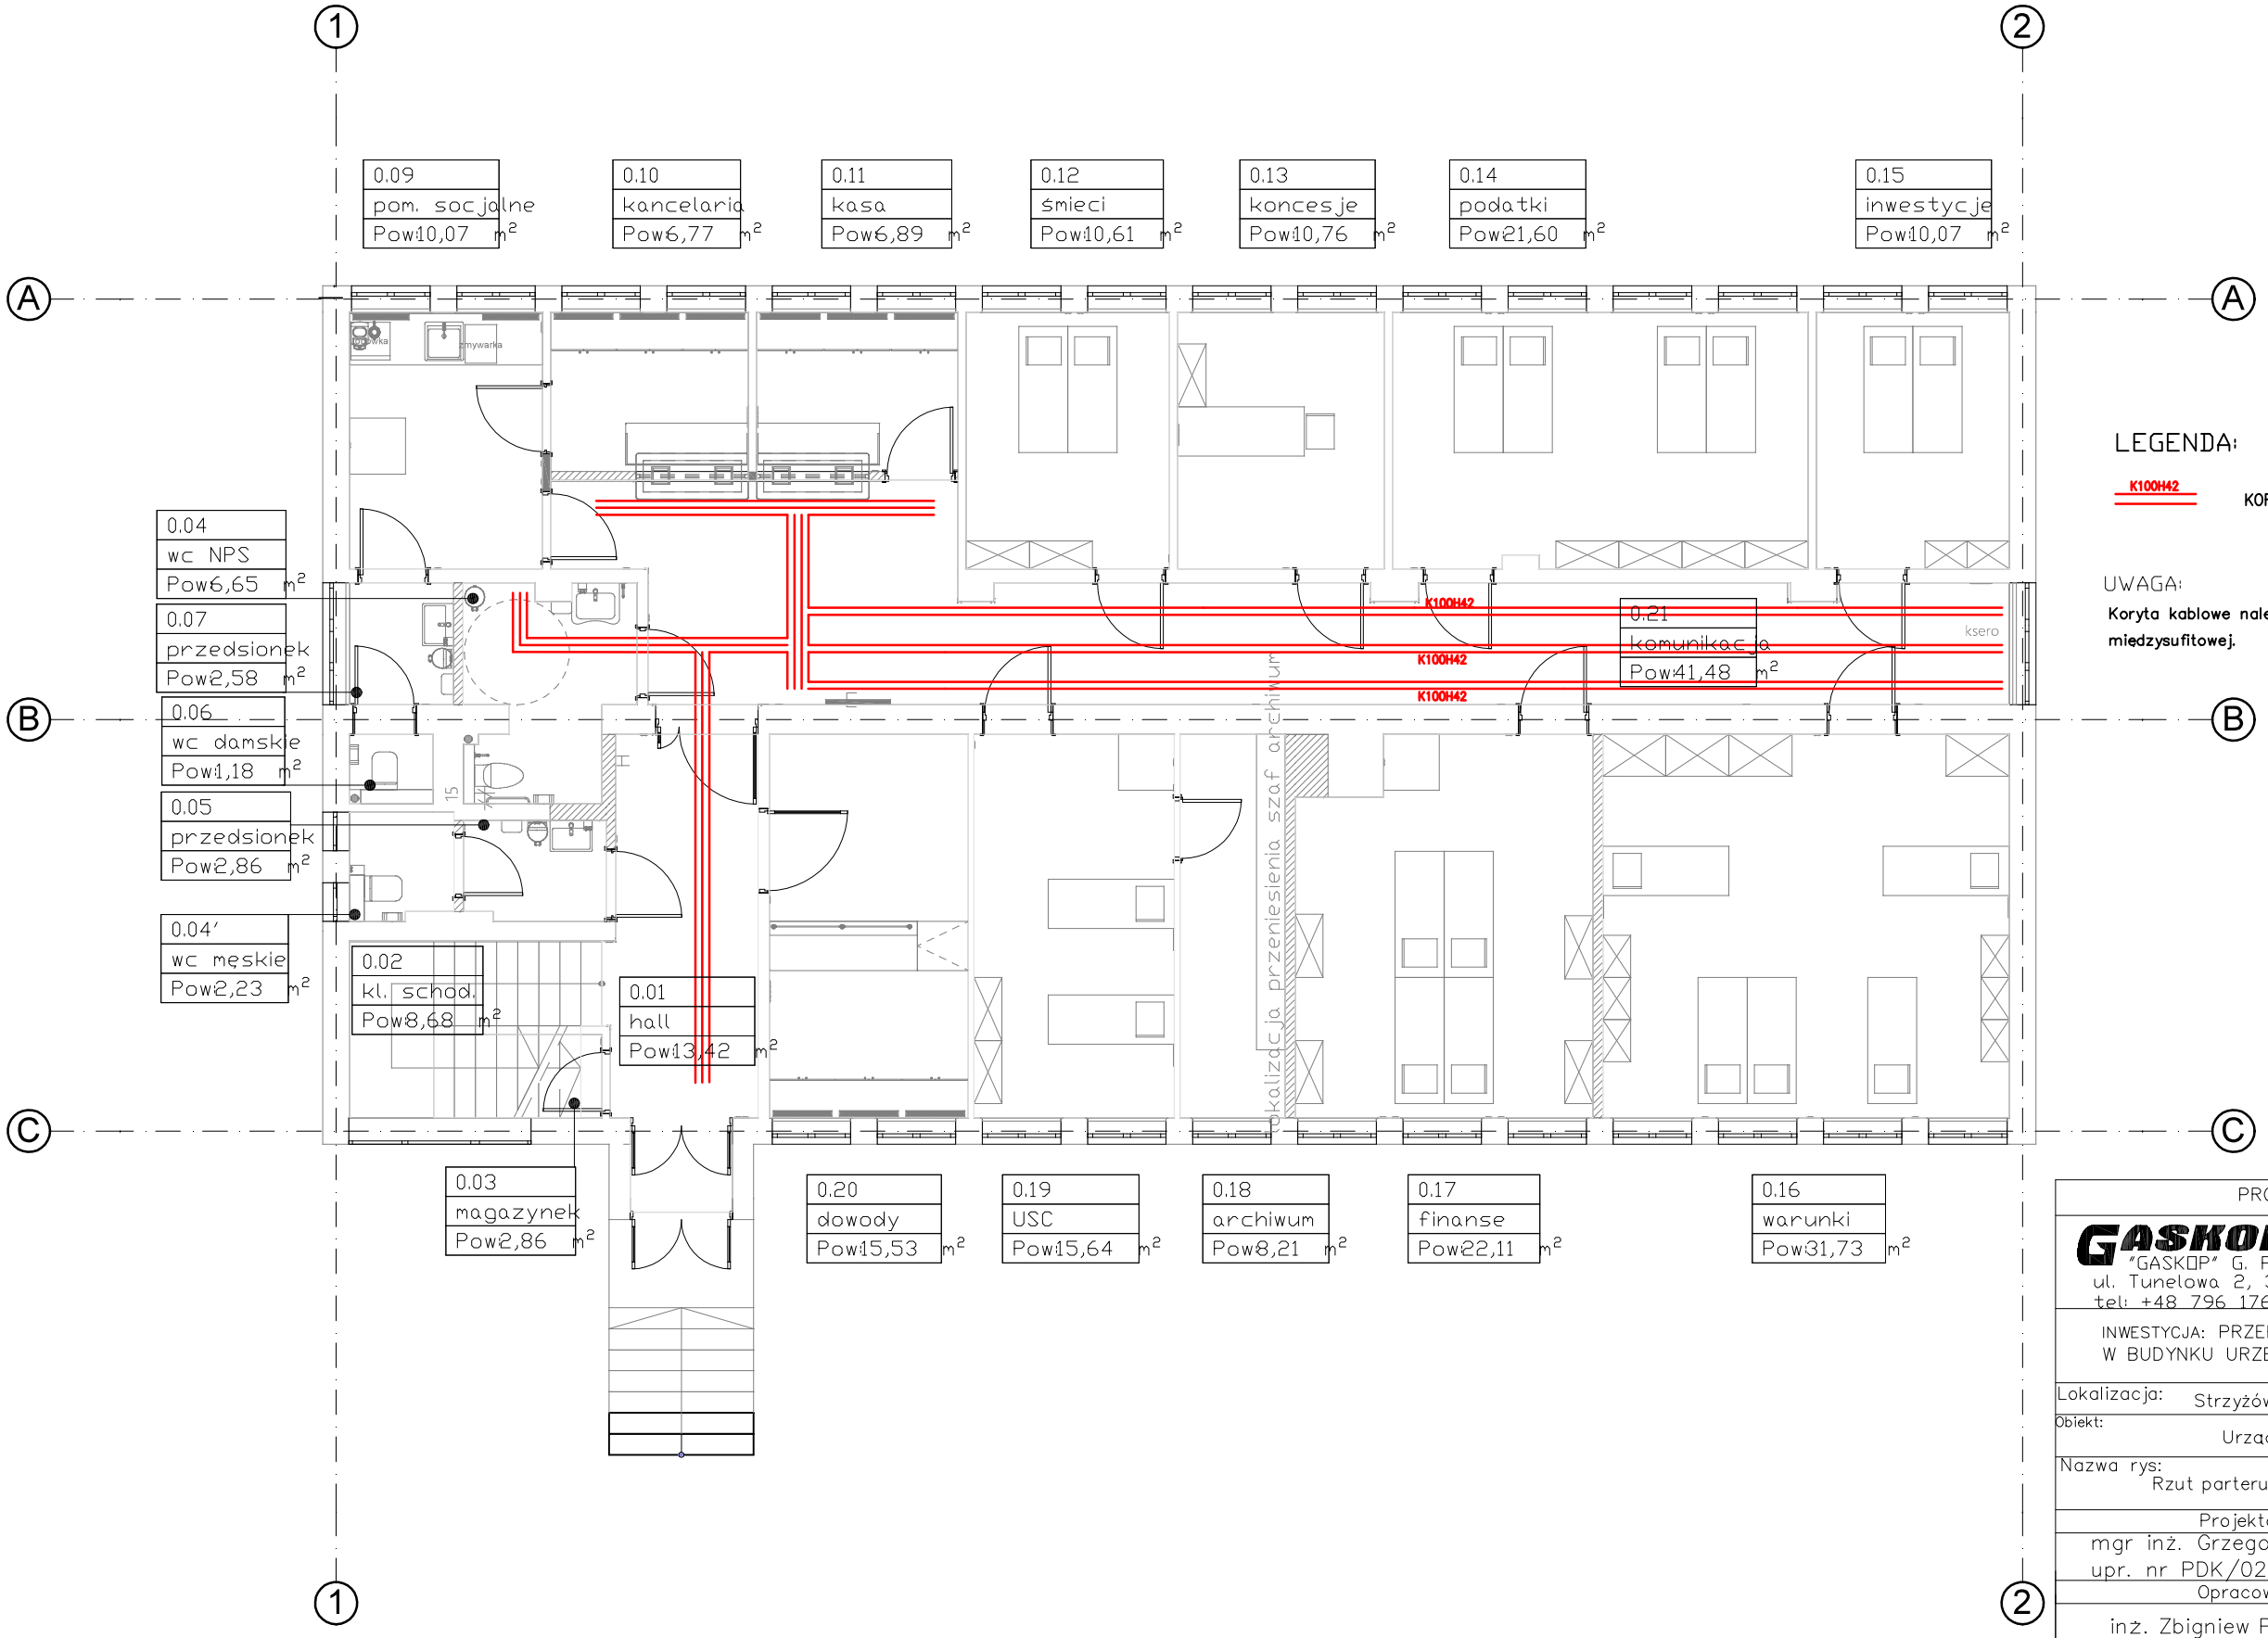

LEGENDA:

K100H42 — KORYTO KABLOWE K100H42

UWAGA:

Koryta kablowe należy zlokalizować w przestrzeni międzysufitowej.

PROJEKT WYKONAWCZY

GASKOP
"GASKOP" G. Potwora, Z. Przystasz S.C.
ul. Tunelowa 2, 38-100 Strzyżów,
tel: +48 796 176 448

INWESTYCJA: PRZEBUDOWA WNĘTRZ PARTERU W BUDYNKU URZĘDU GMINY W STRZYŻOWIE

Lokalizacja:	Strzyżów	Dz.nr ew.:	dz. nr: 817/7
Obiekt:	Urząd Gminy w Strzyżowie		
Nazwa rys:	Rzut parteru – Trasy kablowe		

Projektant:	Data	Podpis
mgr inż. Grzegorz Potwora upr. nr PDK/0203/PWOE/21		
Opracował:	**Data**	**Podpis**
inż. Zbigniew Przystasz		

Branża: Elektryczna	Skala: 1:100	Data: 02.2025 r.	Nr rys.6