

I. Projekt Techniczny

INWESTOR	Gmina Strzyżów 38-100 Strzyżów ul.Przeclawczyka 5
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	Oświetlenie drogi powiatowej Nr1918R Zawadka-Grodzisko- Strzyżów w Strzyżowie /fragment/
ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	Strzyżów ul.Kosciuszki Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
IDENTYFIKATOR DZIAŁKI	181904_4.0004.145/2,181904_4.0004.146, 181904_4.0004.148,181904_4.0004.48, 181904_4.0004.130,181904_4.0004.85/1,

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEN	BRANŻA	DATA	PODPIS
Projektant	inż. Janusz Włodyka E-172/75	elektroenergetyczna	12.2022	

Spis treści

Strona tytułowa	str.1
Spis treści	str.2
Część opisowa	str.3
- podstawa opracowania	str.3
- zakres opracowania	str.4
- stan istniejący	str.4
- stan projektowany	str.4-6
- pomiar energii elektrycznej	str.6
- sterowanie oświetleniem	str.6
- ochrona od porażeń	str.6
- zestawienie materiałów montażowych	str.6
Część rysunkowa	
- projekt zagospodarowania terenu	rys.nrE1
- schemat zasilania	rys.nr.E2
- zestawienie montażowe	
Załączniki	
uprawnień budowlanych projektanta	str. 1-2
- kopia zaświadczenia o przynależności do Izby samorządu zawodowego projektanta	str.3
- oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej	str.4
- uzgodnienia, opinie	str.5-7

Opis techniczny do projektu technicznego budowy oświetlenia drogi powiatowej w Strzyżowie.ul.Kościuszki

Inwestor: Gmina Strzyżów 38-100 Strzyżów ul.Przeclawczyka 5

1. Podstawa opracowania

- umowa,
- uzgodnienia z Inwestorem
- obowiązujące normy, przepisy i rozwiązania katalogowe.

2. Zakres opracowania

a)zasilanie słup Nr10/5 -RK-10

Parametry techniczne :

- | | |
|--|-----------|
| - montaż przewodu AsXSn 2x25mm ² | 176/185 m |
| - montaż słupów betonowych E-12/2,5 | 4 kpl |
| - wysięgnikiem 1-ramiennym „ST„ dł.1,5 m/kąt 5° | 5 kpl |
| - montaż opraw ledowych 50W II kl izol. z zab.4A | 5 kpl |
| - demontaż oprawy sodowej 250W na słupie Nr 10/5 | 1kpl |

Zapotrzebowanie na moc energetyczną :

$P_z = 5 \text{ opraw} \times 0,05 \text{ kW} = 0,2 \text{ kW}$, demontaż 0,25kW /zmniejszenie mocy/ –
powyższa moc będzie dostarczona z istniejącego słupa Nr 10/5 st.trafo Tropie 5 po
układzie pomiarowym w ramach istniejącego przydziału mocy. Zmniejszenie mocy nie
spowoduje zmian zabezpieczeń jak również zmian parametrów układu pomiarowego

3. Stan istniejący

Przedmiotowa droga posiada oświetlenie montowane na istniejącej sieci
konsumpcyjnej jest to oświetlenie nie efektywne /oddalone od drogi/oraz nie oszczędne.
Istnieje nieoświetlony odcinek drogi, projekt oświetla oświetla drogę nie mającą
oświetlenia. Na istniejącym słupie Nr10/5 należy zdemontować oprawę sodową wraz z
wysięgnikiem która jest w złym stanie technicznym a w jej miejsce zamontować
kompletną oprawę ledową 50W

4 . Stan projektowany.

Oświetlenie zaprojektowano na działkach prywatnych oraz w pasie drogowym.
Oświetlenie zostało zaprojektowane przewodem AsXSn 2x25 Szczegóły pokazano na
projekcie zagospodarowania terenu rys. E1 oraz schemat rys. E2

Oświetlenie będzie własnością Gminy Strzyżów.

Inwestycja nie ma wpływu na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i
podziemne.

5. Opis techniczny

a/sieć napowietrzna oświetleniowa

Trasę projektowanych linii napowietrznej n/n pokazano na załączonym
projekcie zagospodarowania. Słupy z oprawami Nr10/5/-Nr10/4/5
montować w miejscach pokazanych w projekcie zagospodarowania. Linie

zaprojektowano w oparciu o katalogi Lnni tom II (przewody izolowane, słupy wirowane). Montażu linii przewodem AsXSn 2x25 l=176/185m dokonać w oparciu o cytowane wyżej katalogi, postanowienia PN-E-05100-1, SEP-E-003, wymogi I strefy klimatycznej. Stosować osprzęt firmy ENSTO lub tożsamy.

Na słupach betonowych typu E12/2,5 jak pokazano na odpowiednich rys. montować wysięgniki „St,, 1,5 ką 5 stopni m ocynkowane malowane na kolor Ral 9006 i lakierowane z oprawami ledowymi o charakterystyce drogowej 50W , 140 lm/W II kl. izolacji , zabezpieczenie opraw 4A. Oprawy montować nad torem roboczym.

Przed przystąpieniem do robót spełnić wymogi decyzji PZD4530.15.2023

Po wykonanych robotach elektromontażowych wykonać pomiary kontrolne stanu izolacji oraz skuteczności ochrony od porażeń.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

- Materiał korpusu – Odlew aluminium
- Materiał klosza – Szkło hartowane płaskie
- Stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09
- Szczelność komory optycznej – IP66
- Szczelność komory elektrycznej – IP66
- Montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm
- Oprawa wyposażona w uniwersalny uchwyt pozwalający na montaż zarówno na wysięgniku jak i bezpośrednio na słupie, a także pozwalający na zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie 0-15° (montaż bezpośredni) lub 0-15° (montaż na wysięgniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegające przypadkowemu obróceniu oprawy na wysięgniku
- Znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz
- Oprawa wyposażona w układ utrzymujący stałą wartość strumienia świetlnego w czasie
- Moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty – 50 W 140lm/W
- Ochrona przed przepięciami – 10kV
- Minimalny strumień świetlny źródeł światła – 6500lm (przy aktywnej funkcji utrzymania stałego strumienia świetlnego w czasie)
- Zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3800K – 4200K
- Utrzymanie strumienia świetlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
- Klasa ochronności elektrycznej: II
- Oprawa wyposażona w rozłącznik odłączający napięcie po jej otwarciu
- Oprawa posiada deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC
- Wartości wskaźnika udziału światła wysyłanego ku górze (ULOR) zgodne z Rozporządzeniem WE nr 245/2009
- Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalającym wykonać obliczenia parametrów oświetleniowych
- Budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego
- Gwarancja producenta co najmniej 5 lat.

Linia oświetleniowa pozostaje na majątku Inwestora

b/ Słupy oświetleniowe:

Stanowiska oświetleniowe zaprojektowano na słupach typu E12/2,5/słupy żelbetowe. Zastosowano wysięgniki typu „St., 1,5 m kąt 5 stopni malowane na kolor Raal 9006 oraz lakier bezbarwny słupy posadawiać w wykopach wierconych.

Latarnie oznaczyć malowanymi (nie klejonymi z folii PE żółtej) opaskami koloru żółtego. Szerokość opaski 20 cm, wysokość położenia opaski 2 m od poziomu stopy słupa. Numeracja latarni malowana (nie naklejana) w kolorze kontrastowym (czarnym) ewentualnie do ustalenia z użytkownikiem.

Zabezpieczenie opraw wkładkami bezpiecznikowymi topikowymi zwłocznymi gL4A normalno gabarytowymi, instalowanymi w SV19.25/4. Zasilanie opraw przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5(2,5) mm².

Po wykonanych robotach elektromontażowych wykonać pomiary kontrolne stanu izolacji oraz skuteczności ochrony od porażeń.

6. Pomiar energii elektrycznej

Układ pomiarowo-rozliczeniowy - istnieje

7. Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem – istnieje

8. Ochrona przeciwprzepięciowa

Odgromnik 1 x SE30.1662-10 montować na stanowisku Nr10/4/5. Oporność uziemienia

10Ω, stosować uziom mieszany

9. Ochrona od porażeń

Obowiązujący układ pracy sieci energetycznej TN-C, system ochrony przed porażeniem - samoczynne wyłączenie, II kl. izolacji

Dla projektowanego nowego odcinka linii oświetleniowej jako system dodatkowej ochrony od porażeń zastosowano **szybkie samoczynne wyłączanie napięcia w układzie sieciowym TN-C**. Odłączenie projektowanych słupów z pod napięcia w czasie $t \leq 0,2$ s będzie następowało w wyniku przepalenia się wkładek bezpiecznikowych zabezpieczających obwody oświetleniowe w istniejącej szafie oświetleniowej, oraz wkładek instalacyjnych w tabliczkach bezpiecznikowych projektowanych latarni. W słupach jak podano na ryc.Nr3-5 dokonać uziemienia przewodu PEN w celu zagwarantowania pewności ochrony p. porażeniowej po trasie kabli w pobliżu tego słupa projektuje się płaskownik uziemiający Fe/Zn 25x4 mm² podłączony w sposób trwały pod zacisk ochronny projektowanego słupa oświetleniowego. Wartość rezystancji uziemienia nie powinna być większa od $R = 10 \Omega$.

10. Uwagi końcowe

Zapoznać się z uwagami zawartymi w protokołach uzgodnieniowych.
Całość robót wykonać zgodnie z PBUE, PN oraz przepisami b.h.p.
Całość na majątku użytkownika oznakować zgodnie z wymogami RE
Krosno.
Po wykonaniu robót pomiarami sprawdzić uzyskanie wymaganych parametrów

Projektował:


Jacek Włodyka
inżynier elektryk
E172/75
branża elektryczna i teletechniczna

Zestawienie podstawowych materiałów

1. przewód kabelkowy YDY 3x1,5 mm ²	15 m
2. oprawa oświetleniowa LED 50 W, 6500 lm /4000°K	5 kpl.
3. płaskownik FeZn 25x4	20 m
4. Słup betonowy z ustojami E12/2,5	4 kpl
5 przewód AsXSn 2x25	1 85 m
6. wysięgnik 1,5m kąt 5 st.	5 kpl
7. materiał pomocniczy	wg.potrzeb
8. Ograniczniki SE30.1662-10	1 kpl.
9. Bezpiecznik SV19.25/4	5 kpl
10. Prętfi20-6m	4 szt
11. Rura SRS75	12 m
12. Zacisk przebijający izolacje	8 szt

Część rysunkowa

- projekt zagospodarowania terenu
- schemat zasilania

rys.nrE1

rys. nrE2

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala mapy: 1:500

Nazwa miejscowości: STRZYŻÓW

Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej: 181904_4 STRZYŻÓW

Identyfikator i nazwa obszaru ewidencyjnego: 0001 STRZYŻÓW, 0004 STRZYŻÓW

Nazwa podmiotu: „GEOBRT” Usługi Geodezyjne i Projektowe Int. Adam Nowak

Linia i nazwisko: Adam Nowak nr upr. 204093 (1, 2)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: OD.6640.1963.2022

Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000 (7)

Układ wysokości: PL_EVRF2007_NH

Data aktualności mapy w rejonie zakreślonym linią przerywaną: 2022.11.02

Data opracowania mapy: 2022.11.02

Granice obszaru aktualizacji oznaczono linią przerywaną

Informacja o służebnościach gruntowych: NIE BADANO

Dz. rd. 2022/238

7.121.27.18.3.2, 7.121.27.15.3.4

GEOBRT

Usługi Geodezyjne i Projektowe

Int. Adam Nowak

NIP 819-102-17-85

REGON 140153771

KRS 0000384303

Adres siedziby: ul. Świerkowa 10A, 26-600 Strzyżów

Adres biura: ul. Świerkowa 10A, 26-600 Strzyżów

Adres domu: ul. Świerkowa 10A, 26-600 Strzyżów

Adres telefonu: 78 78 31 232

Adres e-mail: biuro@geobrt.pl

Adres strony internetowej: www.geobrt.pl

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Adres numeru telefonu: 78 78 31 232

Podświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Oznaczenie data protokołu weryfikacji

Linia i nazwisko

oraz nr uprawnień kierownika prac

ADAM NOWAK

204093 (1, 2)

7.121.27.18.3.2, 7.121.27.15.3.4

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02


2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02

2022.11.02


2022.11.02

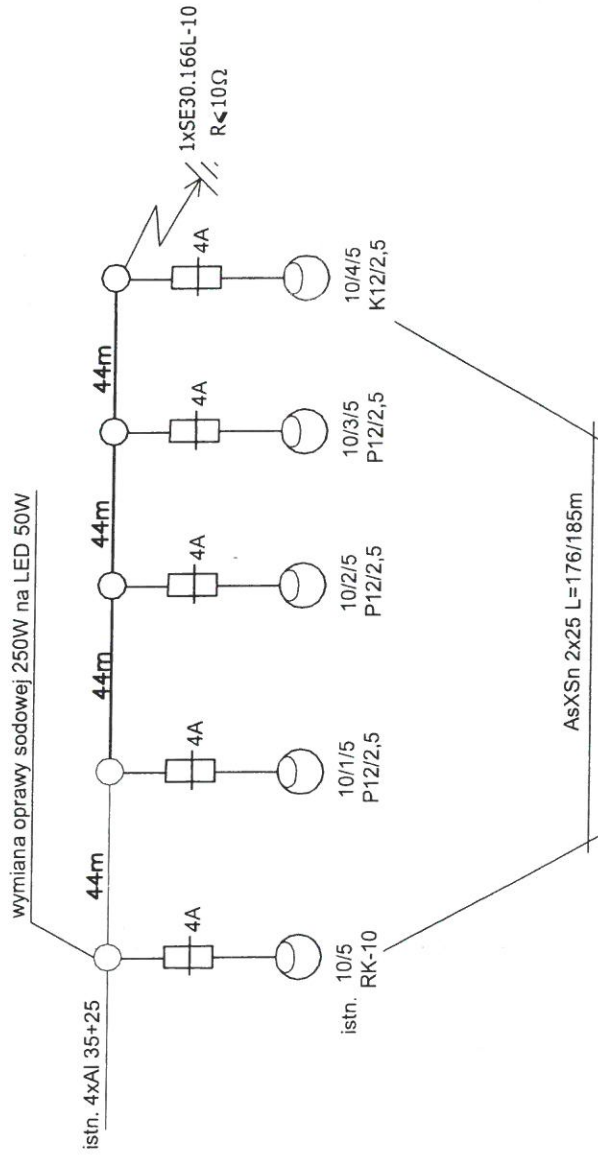

UWAGI:

Układ sieci TN-C
Układ instalacji TN-S
Ochrona od porażen - szybkie wyłączenie napięcia.
II klasa izolacji

OZNACZENIA:



- proj przewód AsXSn 2x25mm
- słup betonowy wirowany z oprawą LED 50W o charakterystyce drogowej, II kl. izolacji, zabezpieczenie opraw SV19.25/4A, połączenia wewnętrzne YDY 3x1,5mm
- wysięgnik "St" 1,5m, kąt 5st., RAL 9006

BIURO PROJEKTOWE Z. P. U. H. „WILMED” Janusz Włodyka ul. Niezapominajek 42 35-604 Rzeszów	TEMAT „Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki w Strzyżowie”	INWESTOR Urząd Miejski w Strzyżowie ul. Przedławczyka 5 38-100 Strzyżów
NAZWA RYSUNKU Schemat zasilania oświetlenia		
STADIUM Projekt wykonawczy		DATA 02.2023
PROJEKTANT inż. Janusz Włodyka	NUMER UPRAWNIEN E - 172/75	NR RYS. E-2
		SKALA -
		PODPIS

Załączniki

- kopia uprawnień budowlanych projektanta
- kopia zaświadczenia o przynależności do Izby samorządu zawodowego projektanta
- oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- uzgodnienia

str.1-2

str. 3

str.4

str.5-7

4/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów instalacji elektrycznych.-



z up. *[Signature]*
mgr Kazimierz Rępała
Dyrektor Wydziału

Rzeszów, dnia 28.XI.1975 r.

URZĄD WOJEWÓDZKI W RZESZOWIE

Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska

Uprawnienia projektanta

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Nr **E-172/75**

Za zgodność z oryginałem
[Signature]
inż. J. Mioduski

Na podstawie § 4 ust. 2, § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7 -
i § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d - rozporządzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46) stwierdza się, że
Ob. **W Ł O D Y K A J A N U S Z**
inżynier

ur. **18 października 1948 r.** w **Rzeszowie**
posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykony-
wania samodzielnej funkcji **projektanta i kier. budowy**
w specjalności **instalacji elektrycznych -**


upoważniające do : 1/ sporządzania projektów
instalacji elektrycznych,

2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierow-
nia, nadzorowania i kontrolowania budowy, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementów instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacji elektrycznych,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy i robót, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementów instalacji
oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie instalacji elektrycznych,

~~Zatwierdzić i oryginał~~
inż. J. Włodzka

Izba inżynierów budownictwa projektanta



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-ZN1-2TV-R9B *

Pan Janusz Włodyka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1578/01
adres zamieszkania ul. Niezapominajek 42, 35-604 Rzeszów
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-02 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Rzeszów, kwiecień 2022 r.

Inż. Janusz Włodyka
ul. Niezapominajek 42
35-604 Rzeszów

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 Prawa budowlanego, składam niniejsze oświadczenie, jako projektant* / sprawdzający* Projektu Technicznego zamierzenia budowlanego pod nazwą:

Oświetlenie drogi powiatowej nr1918R w Strzyżowie ul.Kościuszki

na działce (działkach)* o nr, 181904_4.0004.145/2,181904_4.0004.146, 181904_4.0004.148,181904_4.0004.48, 181904_4.0004.130,181904_4.0004.85/1, 181904_4.0004.98/1 ewidencyjnym gruntu: o sporządzeniu zgodnie z **obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.**

Projekt został sporządzony* / sprawdzony* na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych w specjalności instalacji elektrycznych: E-172/75



(podpis projektanta)

ODPIS

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE

Strzyżów, dnia 2023-05-08

SAMODZIELNE STANOWISKO
DO OBSŁUGI NARAD KOORDYNACYJNYCH
38-100 STRZYŻÓW, ul. Przecławczyka 15
tel. 17 2765 000 wew. 48

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ NK.6630.82.2023

Opis przedmiotu narady: oświetlenie uliczne

Wnioskodawca: Z.P.U.H WILMED
35-604 RZESZÓW Niezapominajek 42

Wniosek z dnia: 2023-04-19

Inwestor: Gmina Strzyżów
38-100 STRZYŻÓW Przecławczyka 5

Starosta Strzyżowski uzgadnia usytuowanie obiektu położonego:

gmina Strzyżów - Miasto, obręb Strzyżów obr. 1, dz.: 145/2, 146, 148, 48, 85/1, 130

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2023-04-20

Uwagi - Zalecenia:

1. Integralną częścią protokołu jest projekt podpisany i opieczetowany.
2. Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem, przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
3. Istnieje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych przy prowadzonych pracach – stosownie do przepisów Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990, art.15) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454), a także Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 24 stycznia 2001r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 11 z 2001 r. poz. 89.)
4. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne wykonać ręcznie i pod nadzorem pracownika – użytkownika sieci.
5. Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych warunkach technicznych.
6. PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno: Uzyskać zgodę RE Krosno na wejście na słup projektowanym przewodem oświetlenia ulicznego stanowiący własność Gminy Strzyżów. Projekt uzgodnić w RE Krosno
7. PZD Strzyżów - Wykonać zgodnie z zapisami zawartymi w Decyzji znak: PZD.4530.15.2023 z dnia 05.05.2023 r

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp .	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1.	Starostwo Powiatowe w Strzyżowie	K. Ziobrowska	
2.	PINB Strzyżów	G.Witek,	
3.	PZD Strzyżów	B.Kłęczek	"
4.	GDDP OW BR	R.Leń, K.Mac	
5.	PGK i M	J.Grodzki, J.Szura	
6.	PZM i UW	K.Juszczuk	
7.	PSG sp.z o.o. OZG w Jaśle	P.Myćka	"
8.	Orange Polska S.A.	J.Bakota, J.Prokop	
9.	PGE Dystrybucja S.A.RE Krosno	W.Gaj	"
10.	PZDW Rzeszów	J.Pachana	"
11.	OGP GAZ SYSTEM Tarnów	J.Smutek	"
12.	ORSS Warszawa	M.Grzędzicka	"
13.	Strzyżowski.Net	J.Gomółka, M.Gomółka	
14.	UG i M Strzyżów		
15.	UG Czudec		
16.	UG Fryszak		
17.	UG Niebylec		
18.	UG Wiśniowa		

Z up. STAROSTY

mgr inż. Rafał Kawa
podpisuje
santuzkowe stanowisko
do obsługi Narady Koordynacyjnej

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 43 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.),
- 2) art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.),
- 3) Uchwały Nr 212/2003 Zarządu Powiatu w Strzyżowie z dnia 03.12.2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu sprawy z wniosku złożonego przez:

Gmina Strzyżów
ul. Przecławczyka 5
38 – 100 Strzyżów

wyrażam

zgode na usytuowanie obiektów budowlanych tj. słupów oświetleniowych (4 szt.) w odległości:

- słup nr 10/1/5 – 4,00 m, - słup nr 10/2/5 – 3,50 m, - słup nr 10/3/5 – 4,00 m, - słup nr 10/4/5 – 4,00 m, od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1918 R Zawadka – Grodzisko – Strzyżów w miejscowości Strzyżów, ul. Kościuszki, zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu (rys. E-1), stanowiącym załącznik do niniejszej decyzji, z zachowaniem następujących warunków:

1. Umieszczenie projektowanych słupów oświetleniowych w pasie drogowym, nie może naruszać prawa własności stron trzecich, a za jego naruszenie odpowiada Inwestor.
2. Uzgodnić planowane roboty z posiadaczami urządzeń obcych znajdujących się w pasie drogowym lub w jego pobliżu.
3. W przypadku kolizji lokalizacji słupów oświetleniowych w pasie drogowym drogi powiatowej z istniejącymi urządzeniami i obiektami infrastruktury technicznej nie związanej z gospodarką drogową Inwestor zadania na swój koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia ww. urządzeń lub obiektów.
4. Po wykonaniu robót należy przywrócić pas drogowy do stanu poprzedniego i uporządkować teren przyległy, a teren po wykopach należy zagęścić (wskaźnik zagęszczenia gruntu min. 0,98).
5. Niedozwolone jest składowanie ziemi z wykopów oraz innych materiałów w pasie drogowym drogi powiatowej.

6. Ewentualne uszkodzenia (zniszczenie) drogi powiatowej związane z umieszczeniem słupów oświetleniowych, muszą być niezwłocznie naprawione na koszt własny Inwestora, jednak nie dłużej niż w terminie dwóch tygodni licząc od dnia zgłoszenia tego faktu przez PZD w Strzyżowie.
7. W przypadku nie wykonania robót opisanych w pkt. 6, zarządca drogi dokona naprawy pasa drogowego, a kosztem obciąży Inwestora.
8. Koszty utrzymania i użytkowania projektowanych słupów do oświetlenia ulicznego należy do Inwestora.
9. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymagałby przełożenia słupów oświetleniowych, to koszt tego przełożenia ponosi Inwestor.
10. Prace związane z umieszczeniem słupów oświetleniowych będą mieć wpływ na ruch drogowy i ograniczą widoczność na drodze oraz spowodują wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów i pieszych, dlatego należy wykonać i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
11. Prace należy wykonywać bez wstrzymywania lub ograniczania ruchu drogowego.
12. Roboty należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie.
13. Ewentualne uszkodzenia elementów pasa drogowego, które nastąpią na skutek ich naruszenia w miejscu prowadzonych robót, w ciągu dwóch lat od zakończenia prac (od daty odbioru), będą usuwane na koszt Wykonawcy robót.
14. Niniejsza decyzja nie jest zezwoleniem na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót.
15. Zobowiązuje się Inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych do:
 - a) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych,
 - b) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym na podstawie art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych,
16. Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym należy złożyć do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzyżowie, co najmniej miesiąc przed planowanymi robotami załączając dokumenty określone w Rozporządzeniu Rady Ministra z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego wraz z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Uzasadnienie

Stosowanie do art. 107 § 4 kpa. odstąpiono od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Otrzymują:

1. Gmina Strzyżów, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów,
2. A/a.