


UWAGA: PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW :
Umywalka, zlewozmywak, miska ustępowa, wanna,
natrysk, złaczka do węża, zmywarka
ZW Ø16 x 2,2
CW Ø16 x 2,2
Pisuar, pralka automatyczna
ZW Ø25 x 3,5
Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi
do górnej krawędzi przyboru powinna być następująca:
-umywalka 0,75m – 0,80m
-zlewozmywak 0,50m – 0,90m
-pisuar 0,65m
-miska ustępowa wisząca 0,4m

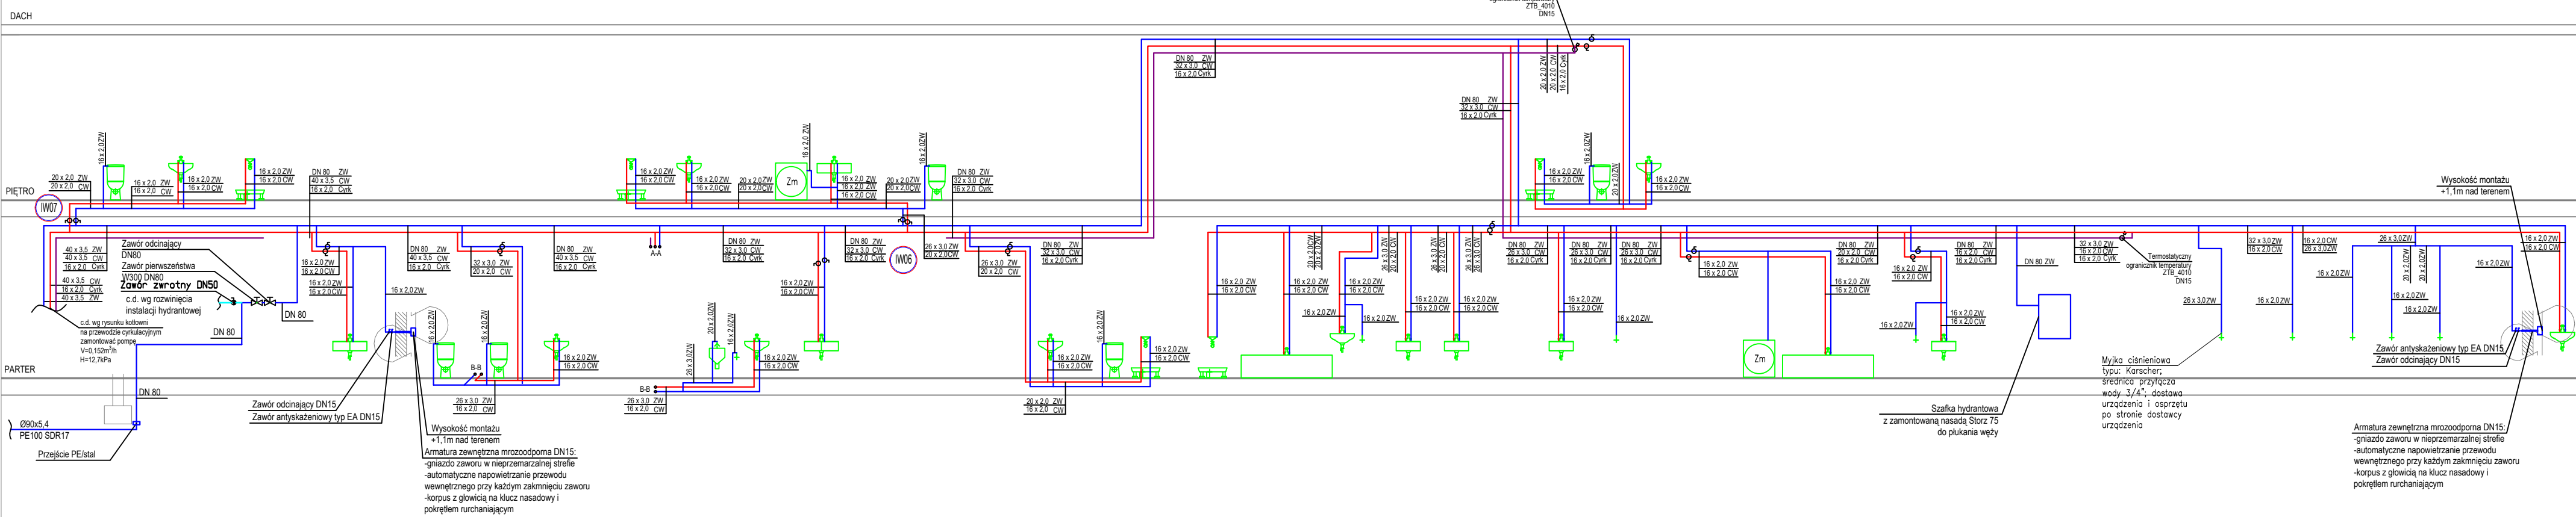

SCHEMAT:		KIERUNEK POŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie		ADRES: ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie, z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną wraz z wewnętrzną instalacją gazu przewidzianych do realizacji na działce o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301.1.0001 w Garwolinie			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. LAMEK	NR UPRAWNIENI: Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji i sieci sanitarnych upr. nr. WKP01022P00S14	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. J. KUČNEROWICZ-ODCHOWSKA	Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacji i sieci sanitarnych upr. nr. WKP0139P00S09		
OPRACOWAŁ: mgr inż. D. NOGAJ-BISKUP mgr inż. K. STRZELCZYK			
BRANŻA: SANITARNA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 10.11.2020r.	SKALA: 1:100
TYTUŁ RYSUNKU: ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY			NR RYSUNKU: IWK06
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOŚTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań			