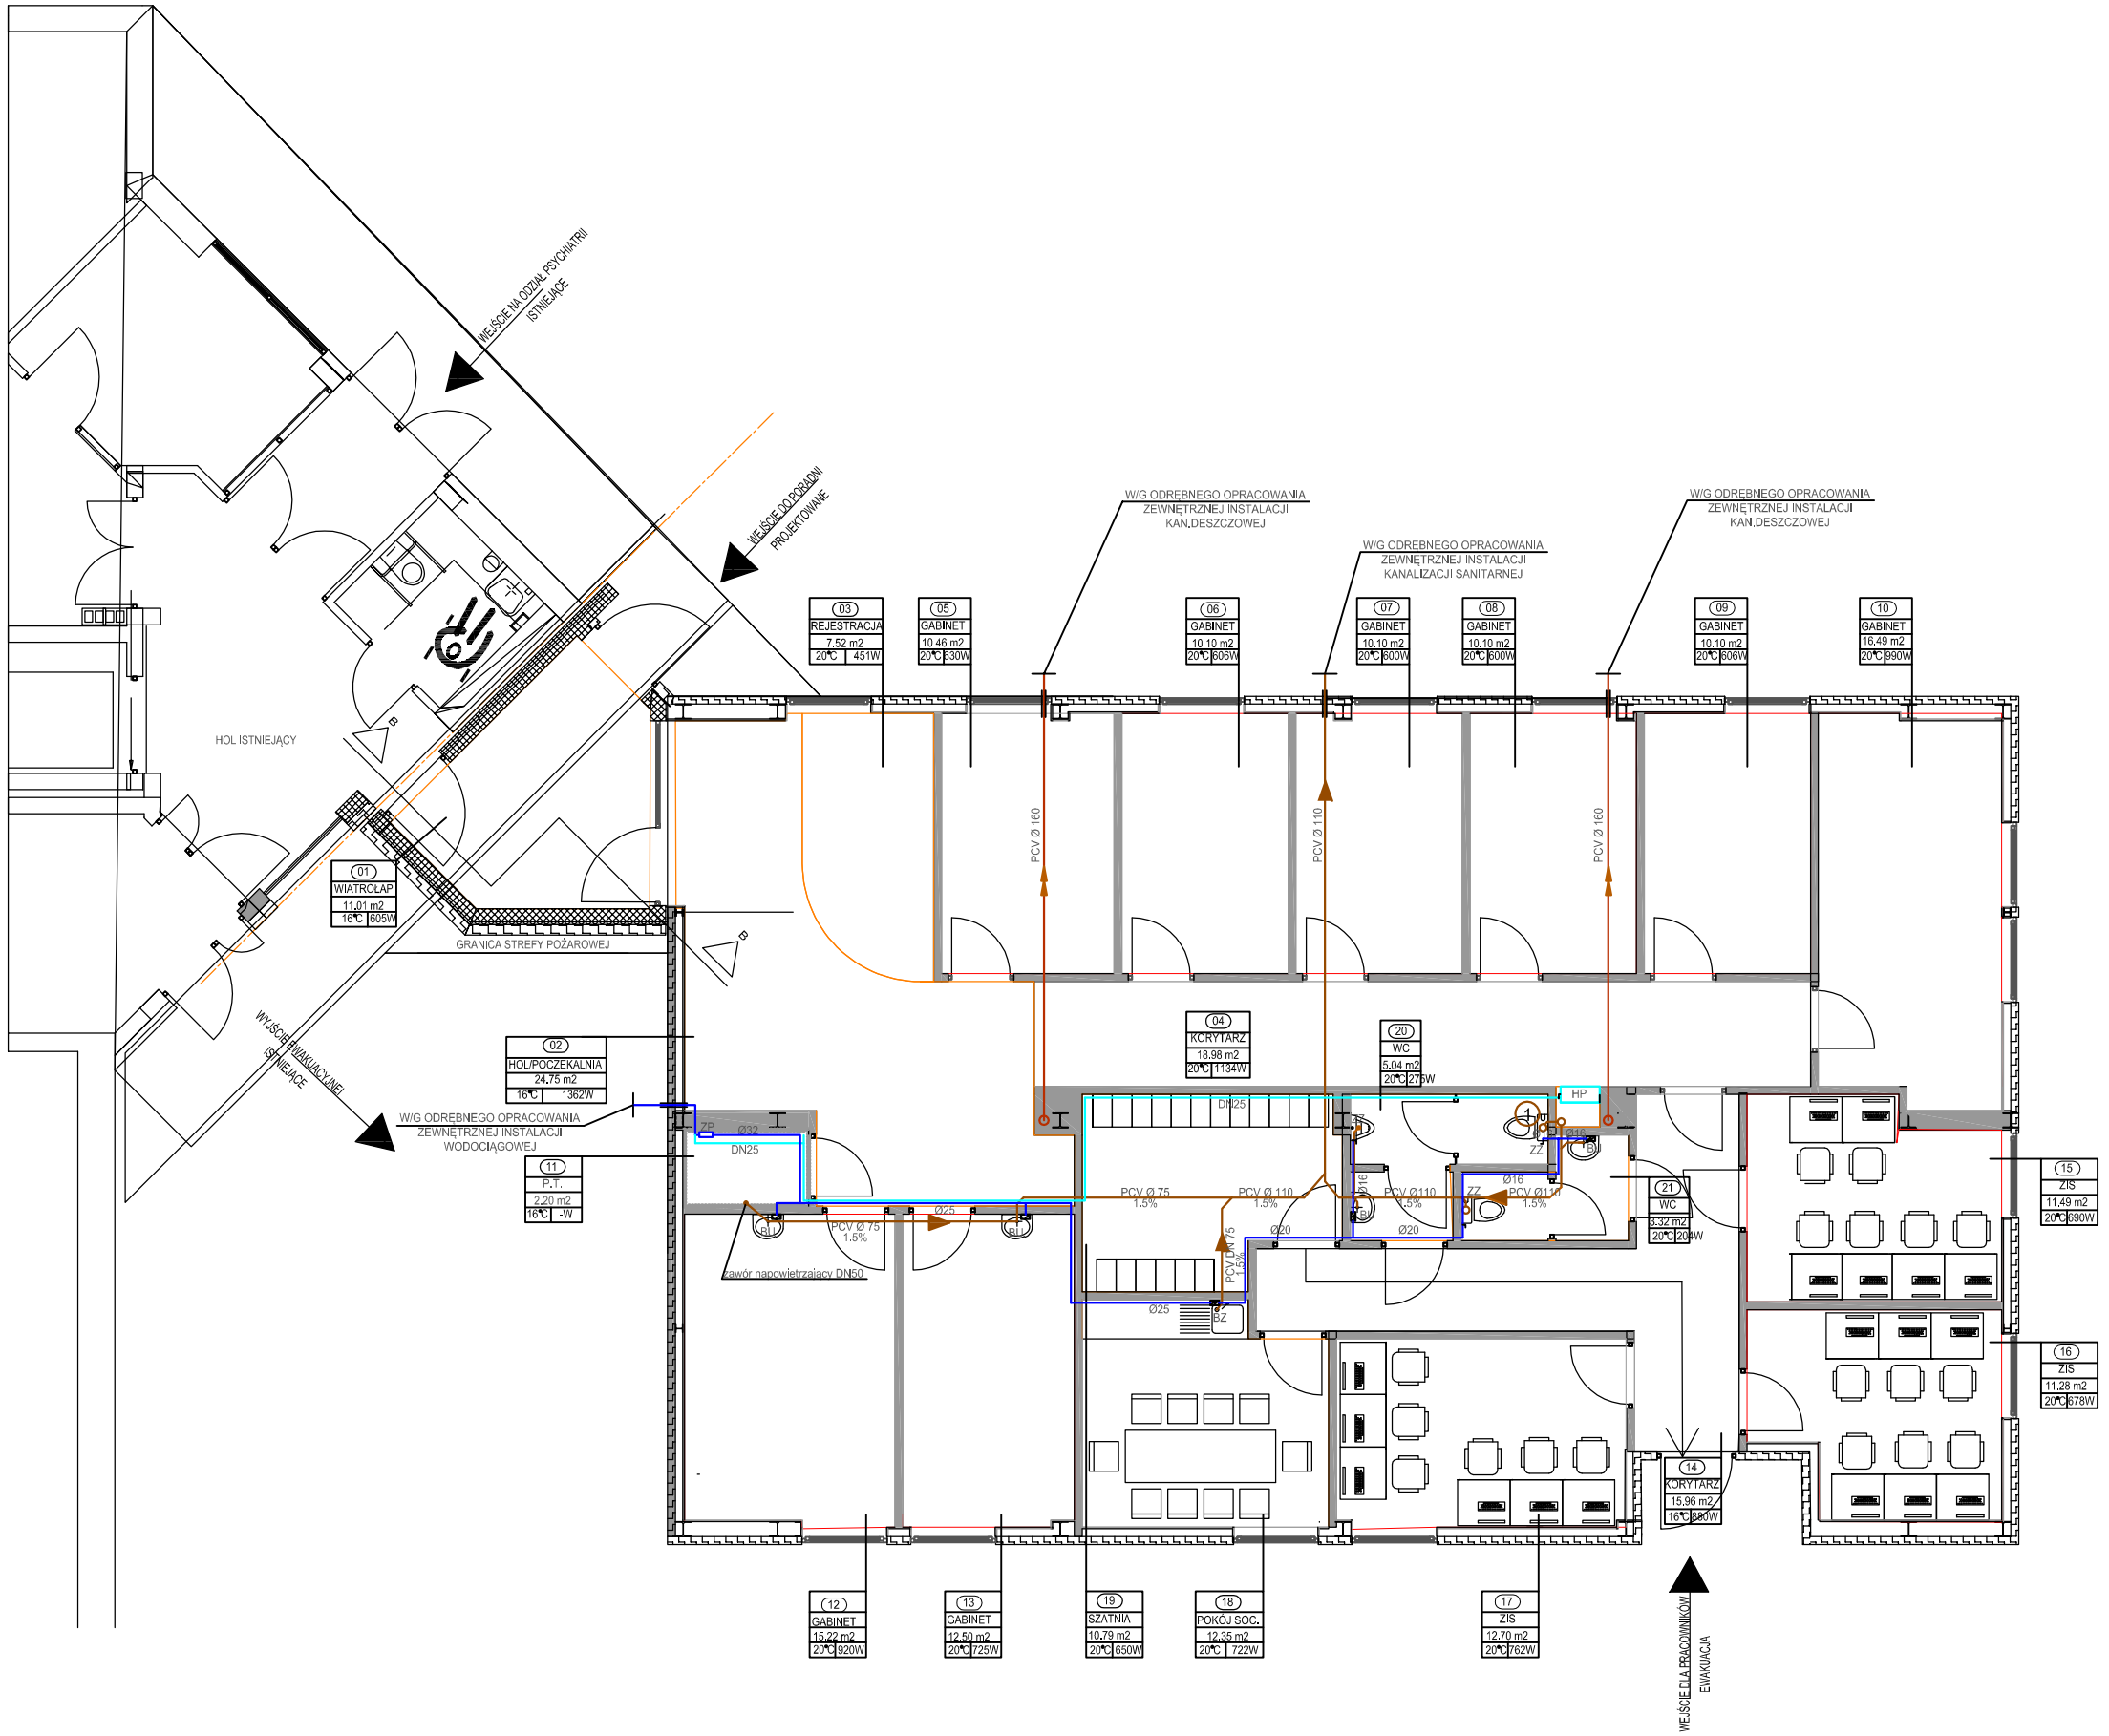

LEGENDA :

- elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 5.5kW
- przewód zimnej wody użytkowej
- przewód instalacji p.poż.- prowadzić pod stropem
- HP — hydrant ⌀25 z wężem półsztywnym i zaworem hydrantowym ⌀25
- ZP — zawór priorytetowy p.poż. DN32-przepustnica odcinającą wyposażona w napęd elektryczny i przetwornik ciśnienia
- przewód kanalizacji deszczowej PCV 160x4.6
- przewód kanalizacji sanitarnej PCV 160x4.6
- (1) — pion kanalizacji sanitarnej , wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką Ø110
- BU — bateria umywalkowa
- BZ — bateria zlewozmywakowa
- ZZ — zawór ze złączką do węża

1. Instalację wodociągową wykonać z rur pex podejścia do przyborów prowadzić pod sufitem i przy ścianie.
2. Wszystkie przewody instalacji wodociągowej zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej .

PRACOWNIA PROJEKTOWA SANICAD
mgr inż. Kamila Dyjas
ul. Franciszkańska 18 75-234 Koszalin
sanicad@wp.pl NIP 669 234 99 04

OBIEKT:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU PSYCHIATRII NA OBSZARZE 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ W WAŁCZU
INWESTOR:	107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ SPZOZ UL. KOŁOBRZESKA 44,78-600 WAŁCZ
ADRES:	WAŁCZ, UL. KOŁOBRZESKA 44, DZ. NR 1856/22
TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ ZIMNEJ WODY UŻYTKOWEJ

FUNKCJA:	PROJEKTOWAŁA:	SPRAWDZIŁ:	NR.RYS.:
IMIĘ I NAZWISKO:	mgr Inż.Kamila Dyjas	mgr Inż.Małgorzata Wajs	S2
NR.UPR.:	ZAP/0092/POOS/09	ZAP/0100/POOS/09	
DATA: 08.2023	PODPIS:		SKALA: 1:100