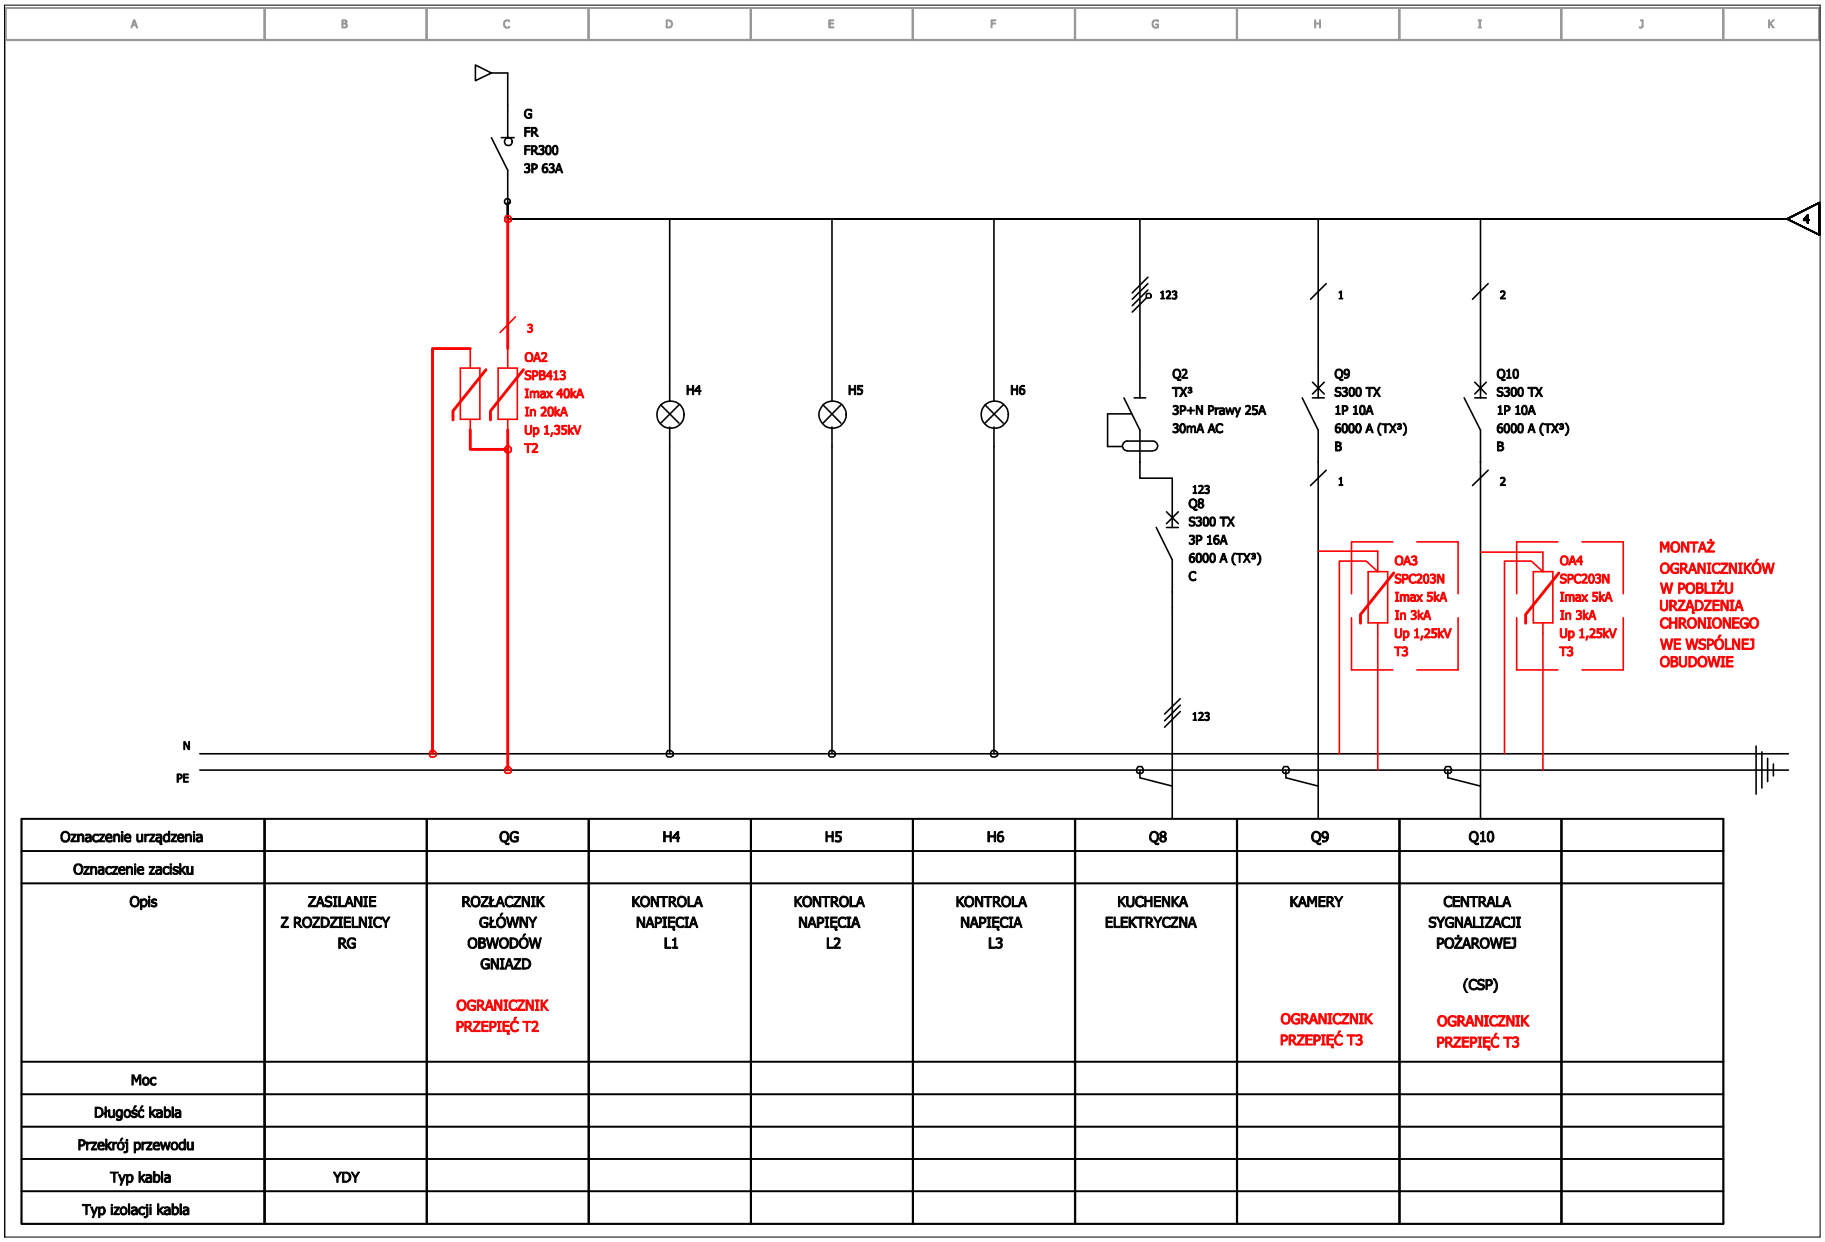

Oznaczenie urządzenia		QG	H4	H5	H6	Q8	Q9	Q10	
Oznaczenie zacisku									
Opis	ZASILANIE Z ROZDZIELNICY RG	ROZŁACZNIK GŁÓWNY OBWODÓW GNIAZD OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	KUCHENKA ELEKTRYCZNA	KAMERY OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T3	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ (CSP) OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T3	
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla	YDY								
Typ izolacji kabla									

City Electric Adam Sztuła ul. Orzechowa 3 43–410 Kończyce Małe	**Inwestor:** Gmina Cieszyn ul. Rynek 1 43–400 Cieszyn	**Projektował:** MGR INŻ. ADAM SZTUŁA	**Podpis:**	**Nr proj. (aktual.):** CE141/200924/AS	**Stadium:** PT	
		Nr uprawnień: SLK/8814/PWBE/21			**Branża:** ELEKTRYCZNA	
Obiekt: Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13 43–400 Cieszyn	**Nazwa rysunku:** Schemat ideowy Tablicy TO3C stan istniejący / projektowany.	**Sprawdził:** MGR INŻ. TOMASZ GABZDYL	**Podpis:**	**Data:** 11.2024	**Nr projektu:** CE75/280922/AS	
		Nr uprawnień: SLK/8712/PWBE/19		**Skala:** –	**Nr rysunku:** E9/TO3C/3	