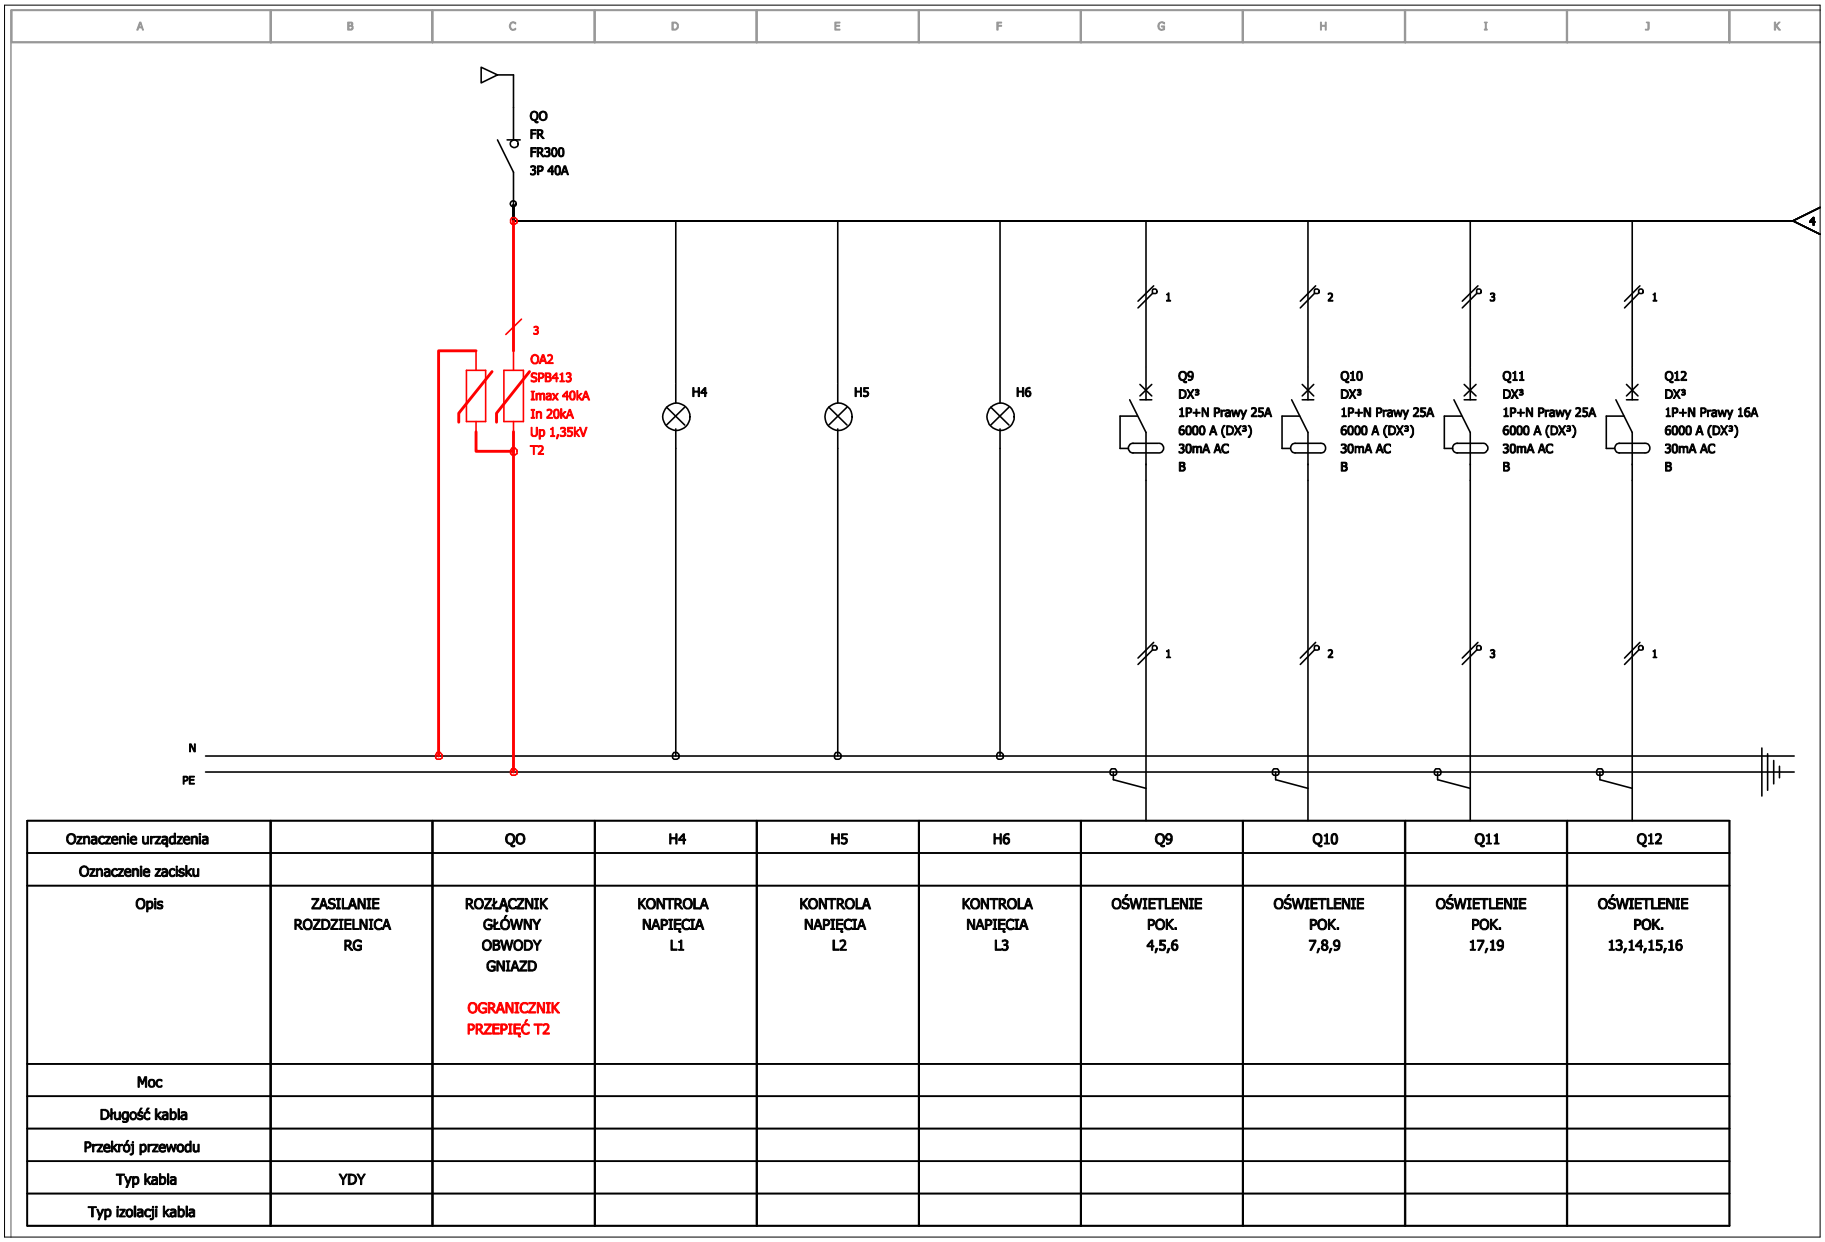

Oznaczenie urządzenia		QO	H4	H5	H6	Q9	Q10	Q11	Q12
Oznaczenie zacisku									
Opis	ZASILANIE ROZDZIELNICA RG	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY OBWODY GNIAZD OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	OŚWIETLENIE POK. 4,5,6	OŚWIETLENIE POK. 7,8,9	OŚWIETLENIE POK. 17,19	OŚWIETLENIE POK. 13,14,15,16
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla	YDY								
Typ izolacji kabla									

City Electric Adam Sztuła
ul. Orzechowa 3
43–410 Kończyce Małe

Inwestor:
Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43–400 Cieszyn

Obiekt:
Dom Spokojnej Starości
ul. Mickiewicza 13
43–400 Cieszyn

Nazwa rysunku:
Schemat ideowy Tablicy TO2C
stan istniejący / projektowany.

Projektował: MGR INŻ. ADAM SZTUŁA
Nr uprawnień: SLK/8814/PWBE/21
Podpis:

Sprawdził: MGR INŻ. TOMASZ GABZDYL
Nr uprawnień: SLK/8712/PWBE/19
Podpis:

Nr proj. (aktual.): CE141/200924/AS
Data: 11.2024
Skala: –
Stadium: PT
Branża: ELEKTRYCZNA
Nr projektu: CE75/280922/AS
Nr rysunku: E6/TO2C/3