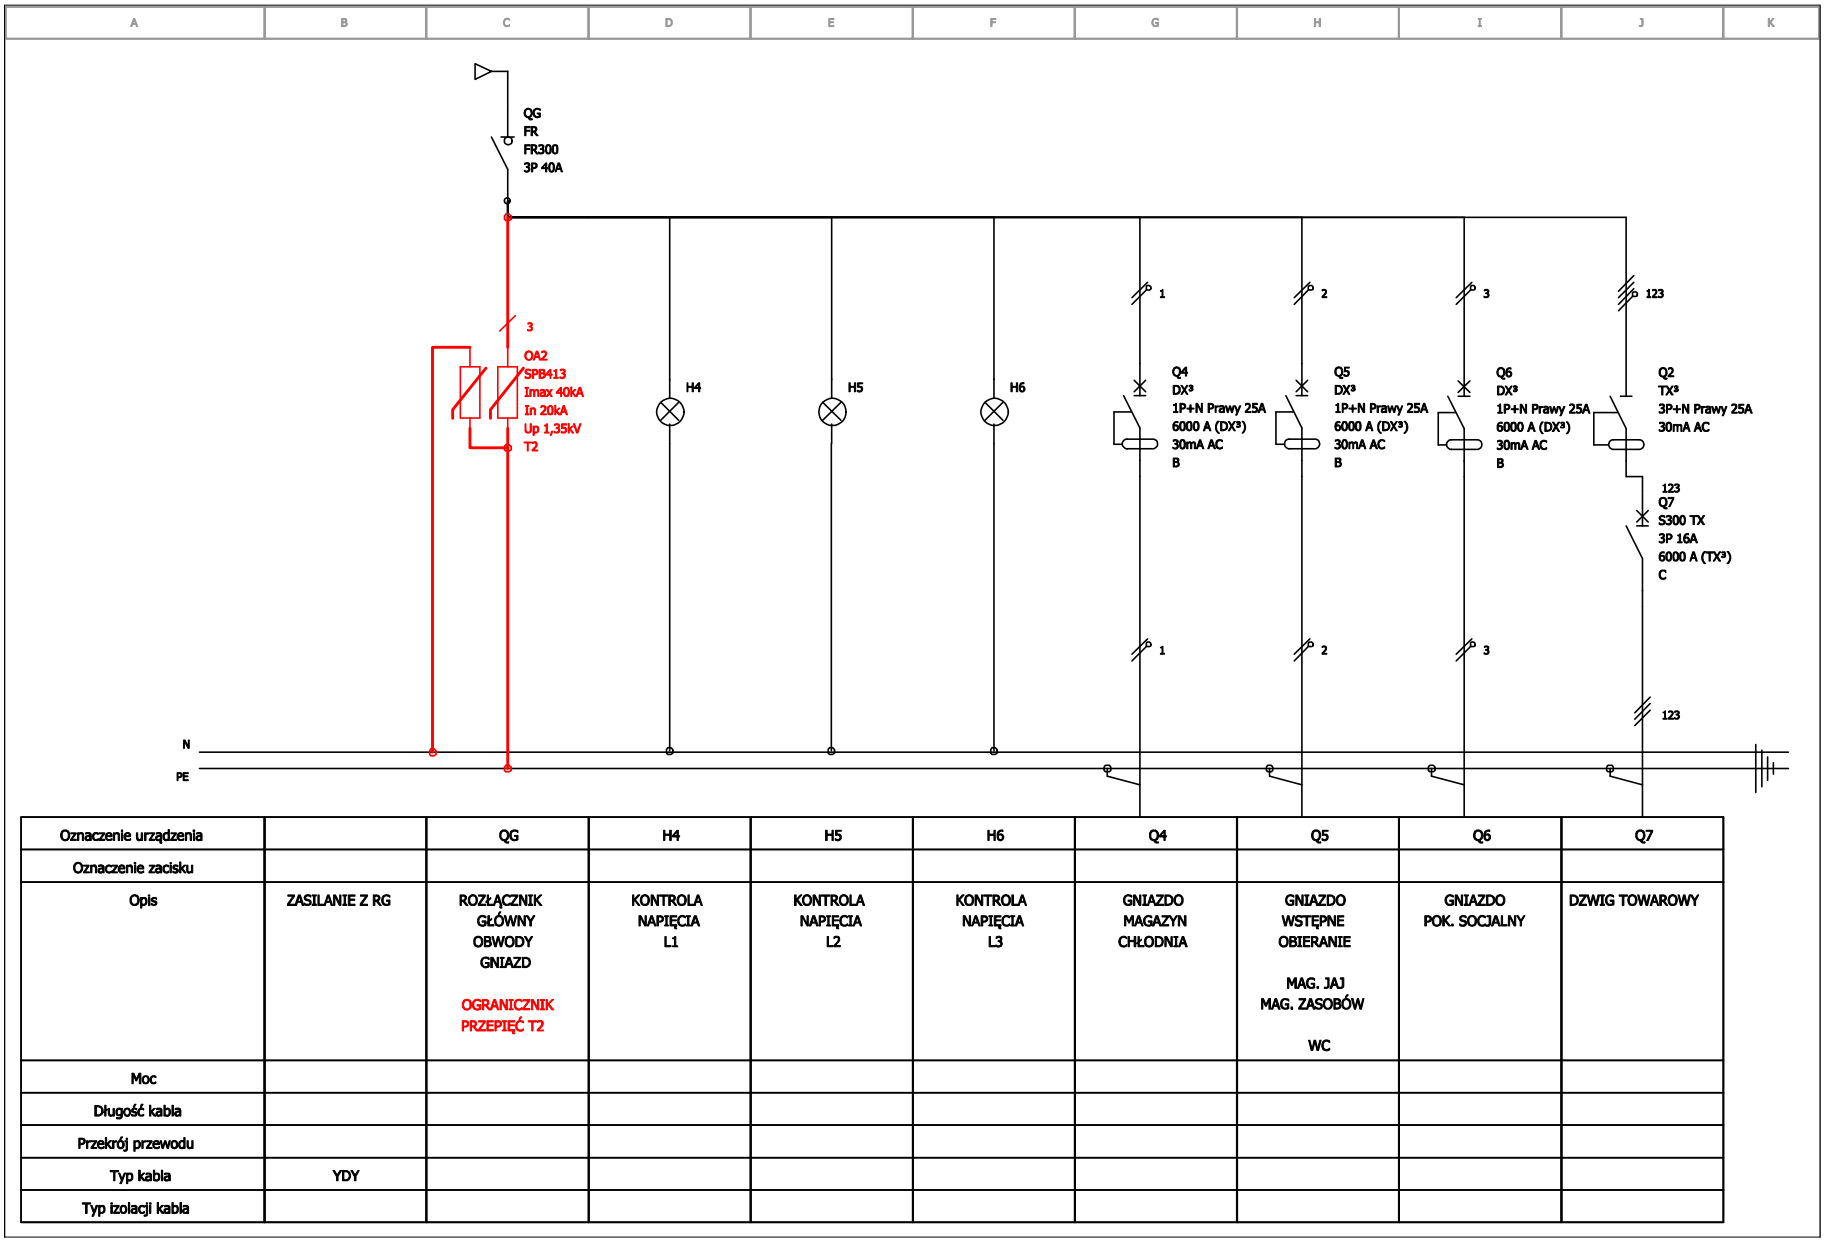

Oznaczenie urządzenia		QG	H4	H5	H6	Q4	Q5	Q6	Q7
Oznaczenie zacisku									
Opis	ZASILANIE Z RG	ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY OBWODY GNIAZD OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ T2	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	GNIAZDO MAGAZYN CHŁODNIA	GNIAZDO WSTĘPNE OBIERANIE MAG. JAJ MAG. ZASOBÓW WC	GNIAZDO POK. SOCJALNY	DZWIG TOWAROWY
Moc									
Długość kabla									
Przekrój przewodu									
Typ kabla	YDY								
Typ izolacji kabla									

City Electric Adam Sztuła
ul. Orzechowa 3
43–410 Kończyce Małe

Inwestor:
Gmina Cieszyn
ul. Rynek 1
43–400 Cieszyn

Projektował: MGR INŻ. ADAM SZTUŁA
Nr uprawnień: SLK/8814/PWBE/21
Podpis:

Nr proj. (aktual.): CE141/200924/AS
Stadium: PT
Branża: ELEKTRYCZNA

Obiekt:
Dom Spokojnej Starości
ul. Mickiewicza 13
43–400 Cieszyn

Nazwa rysunku:
Schemat ideowy Tablicy TO2A
stan istniejący / projektowany.

Sprawdził: MGR INŻ. TOMASZ GABZDYL
Nr uprawnień: SLK/8712/PWBE/19
Podpis:

Data: 11.2024
Skala: –
Nr projektu: CE75/280922/AS
Nr rysunku: E4/TO2A/2