



Umieść sieć	Sieć TN
Napięcie znamionowe	400V
Moc zasiladowana	
IKL Maks.	
IK3 Maks.	

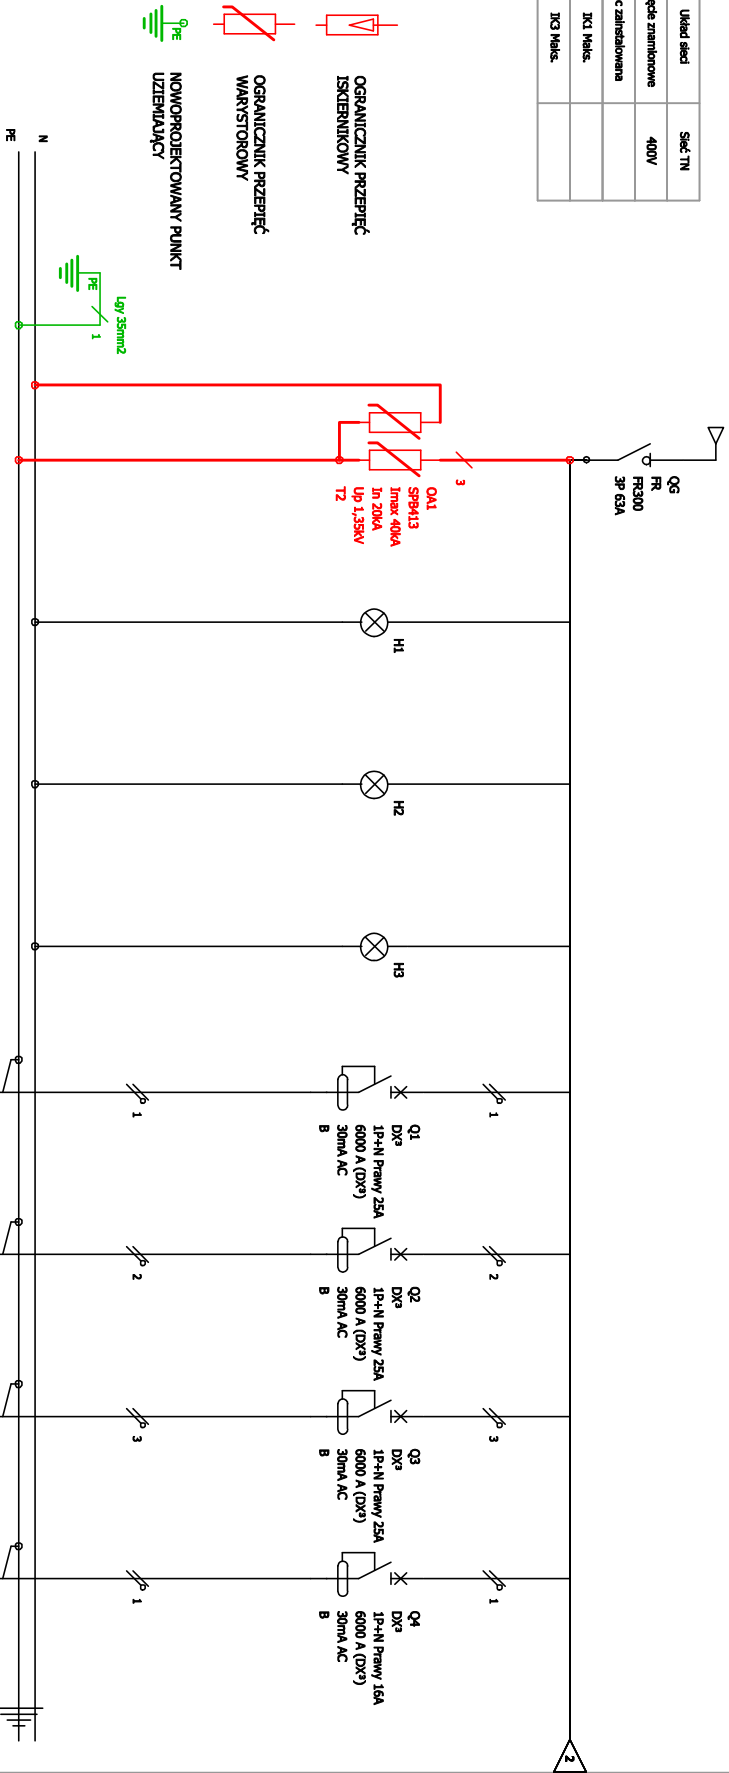

Oznaczenie urządzenia	QG	H1	H2	H3	Q1	Q2	Q3	Q4
Oznaczenie zasilacza								
Opis	ZASILANIE ROZDZIELNICA RG	KONTROLA NAPIĘCIA L1	KONTROLA NAPIĘCIA L2	KONTROLA NAPIĘCIA L3	GNIAZDA POK. 15,16,17	GNIAZDA POK. 4,5	GNIAZDA POK. 17,18,19 OSWIETLENIE POK. 18	GNIAZDA KORYTARZ POK. 1,2,20
Moc								
Długość kabla								
Przekrój przewodu								
Typ kabla	YDY							
Typ izolacji kabla								

	City Electric Adam Szulca ul. Orzechowa 3 43-410 Końcezyce Małe		Inwestor: Gmina Cieszyń ul. Rynek 1 43-400 Cieszyń		Projektant: mgr inż. ADAM SZULCA		Podpis:		Nr prot. (aktual.): CE/41/200924/AS		Stadium: PT		
	Obiekt: Dom Spokojnej Starości ul. Mickiewicza 13 43-400 Cieszyń		Nazwa rysunku: Schemat ideowy Tablicy TO2C stos istniejący / projektowany .		Sprawdził: mgr inż. TOMASZ GRZBIDL Nr uprawnień: SLK/8814/PV/BE/21		Podpis:		Data: 11.2024		Nr projektu: CE/75/280922/AS		
										Skala: -		Nr rysunku: E6/T02C/1	