Oświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych, których rezultaty zostaną poprawnie zweryfikowany. Informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	WGiK.6640.1049.2023
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Torunia
Wykonawca prac geodezyjnych	Usługi Geodezyjne Janusz Janiak
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	WGiK.6640.1049.2023_ 16431 04.07.2023 r
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych.	Janusz Janiak upr. nr 11351

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
WGiK.6640.1049.2023 Toruń dnia 30.06.2023 r.

UWAGA !

Służebności gruntowych nie badano.

Na terenie objętym pomiarem mogą znajdować się inne urządzenia podziemne, które nie zostały zainwentaryzowane geodezyjnie lub nie odnaleziono ich podczas pomiaru.

Validity unknown

Dokument podpisany przez Janusz Aleksander Janiak
Data: 2023.07.04 16:05:07 CEST

USŁUGI GEODEZYJNE
Janusz Janiak
87-100 Toruń, ul. Idzikowskiego 20/1
tel.: 784-034-203, e-mail: jhpmf@o2.pl
NIP 956-104-19-46

GEODETA UPRAWNIONY
nr świadectwa 11351

mgr inż. Janusz Janiak

Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: m. Toruń
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, Toruń
Obręb: 0012
Działka: 270, 313
Położenie: Pompownia Rybaki

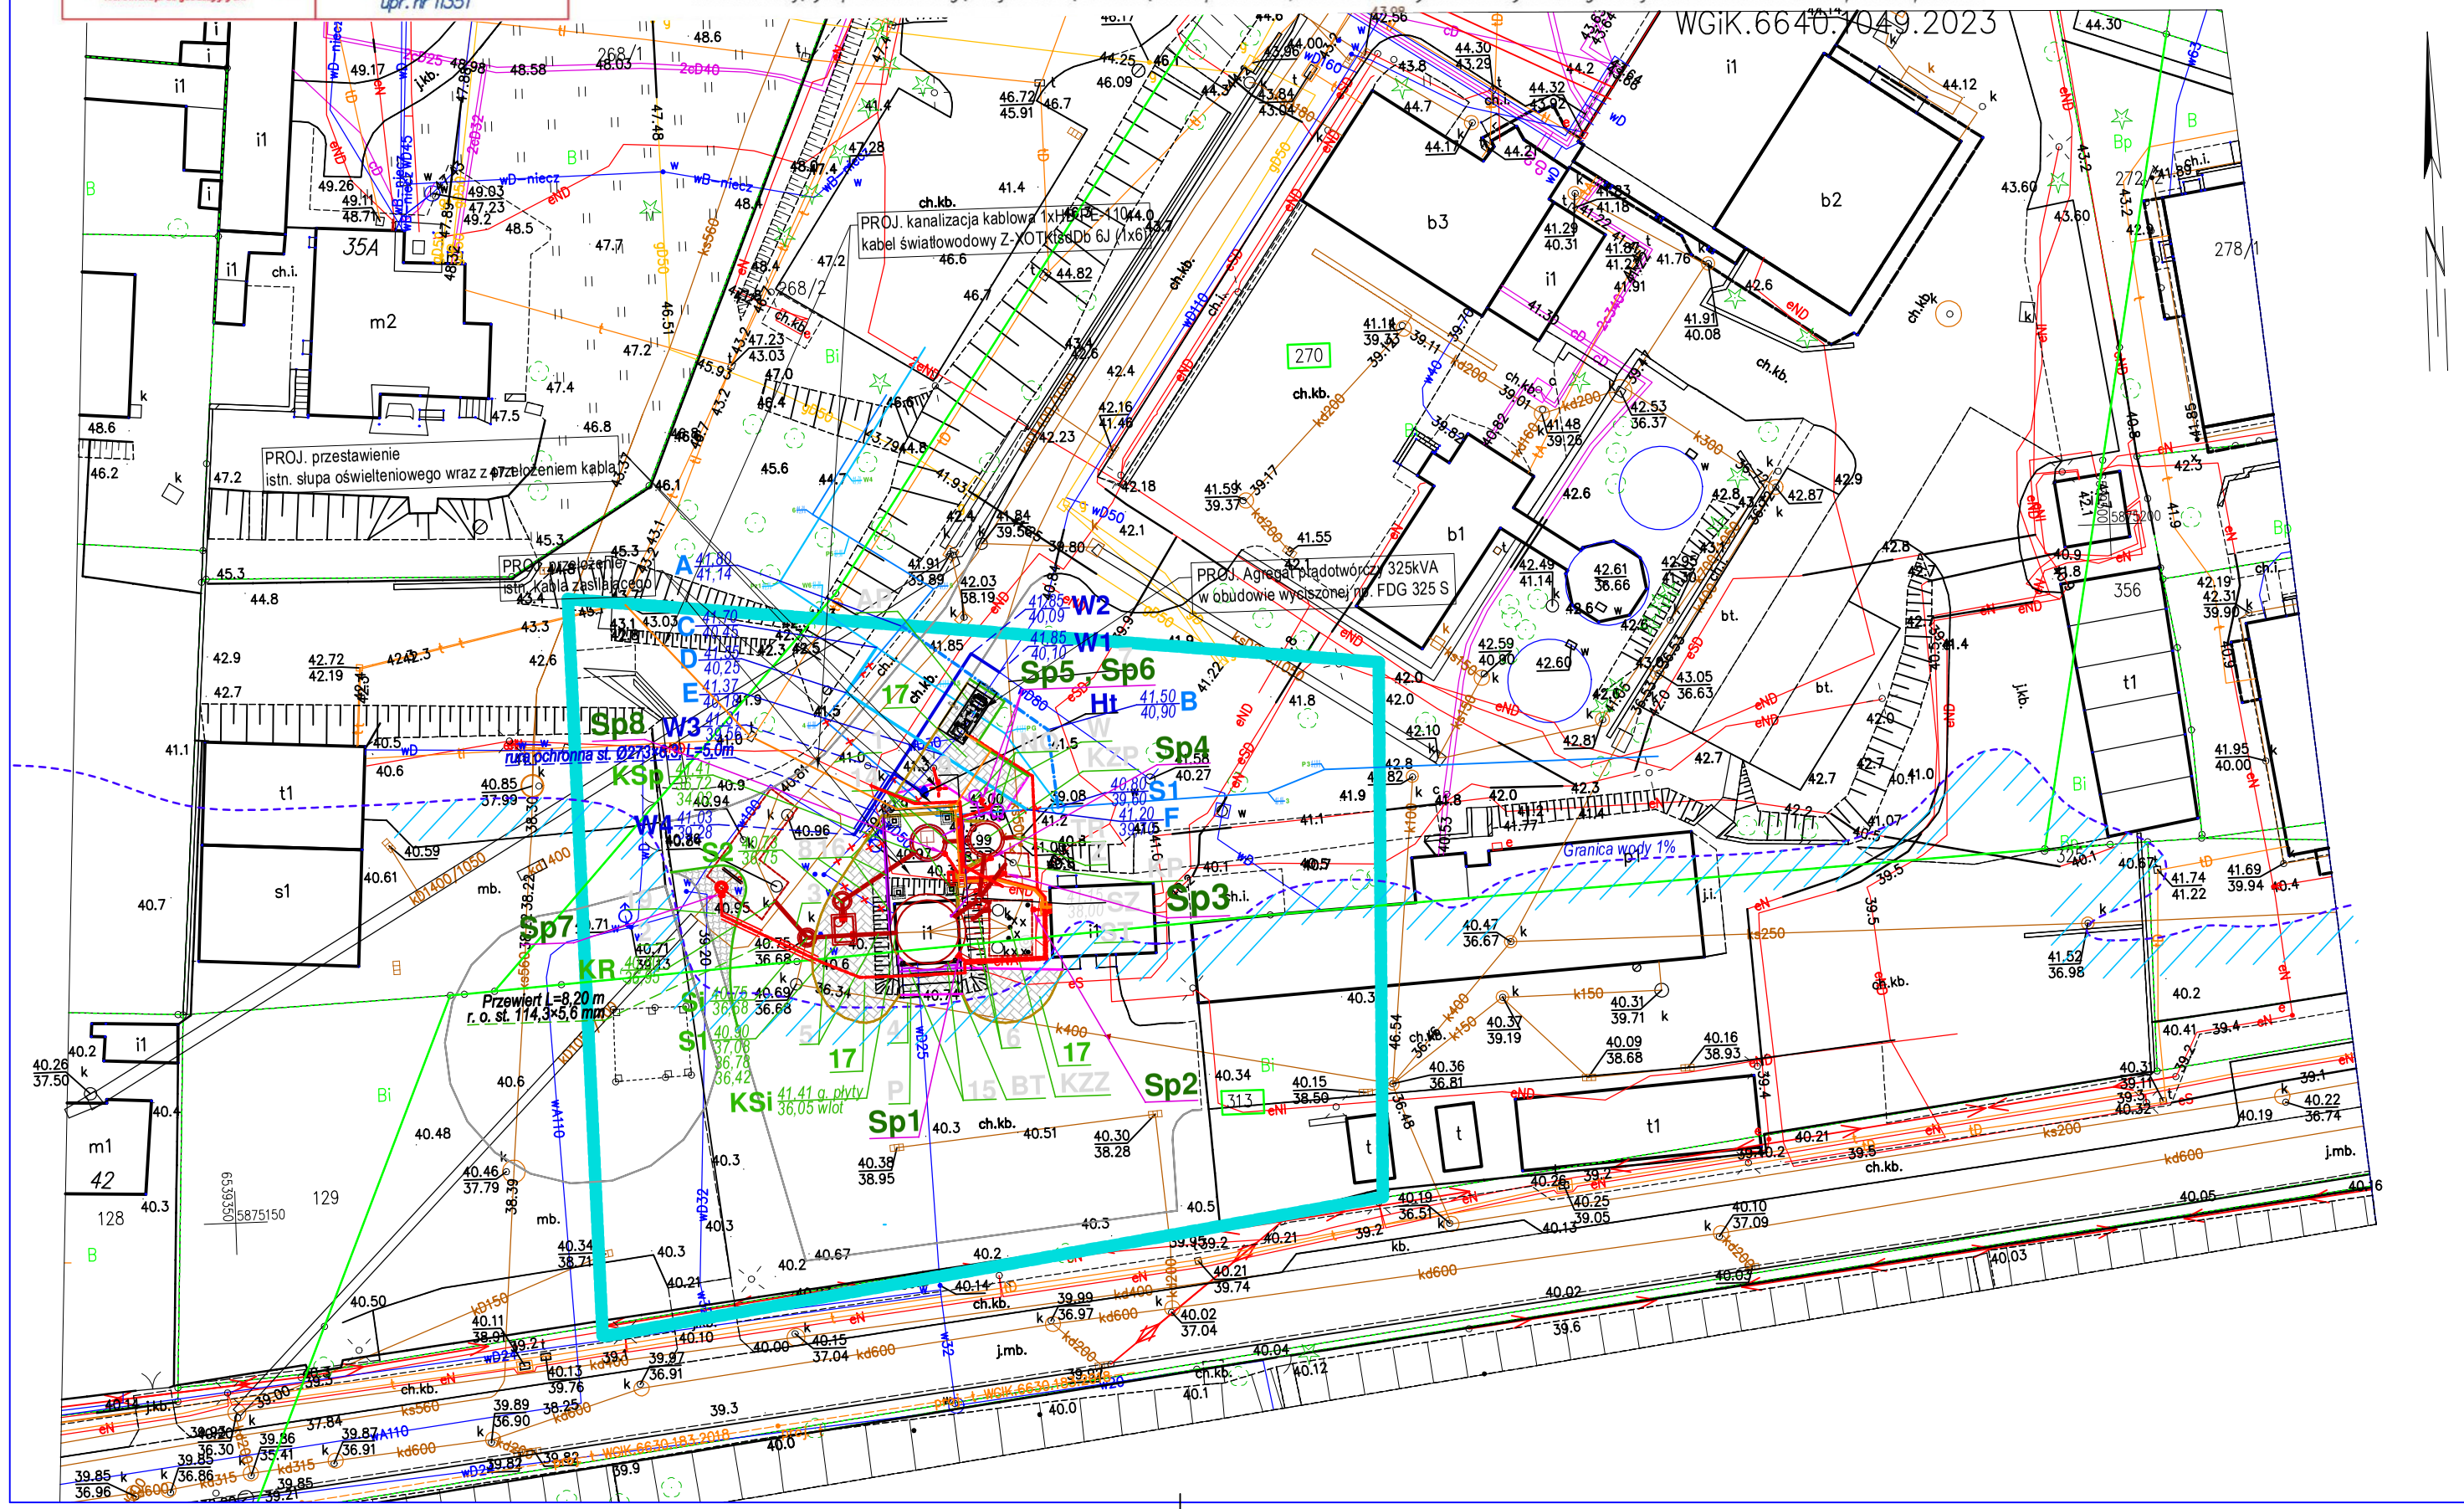

Oznaczenia:

- KR - komora rozdziału z przelewem burzowym - istniejąca
- KSi - komora ścieków główna - istniejąca
- KZZ - komora zasuw i zaworów zwrotnych - istniejąca
- KP - komora pomiarowa - istniejąca
- TR - trójnik redukcyjny DN 500/300 - istniejący
- Z - zasuwa kołnierzowa DN300 - istniejąca
- BT - budynek technologiczny - istniejący do rozbiórki
- P - podest (gzymsy) - istniejący do rozbiórki
- KSp - komora ścieków serwisowa - projektowana
- KZP - komora zaworu zwrotnego i przepływomierza -projektowana
- SI - studzienka DN 1200 z zasuwą DN 600 - istniejąca - studzienka do wymiany na nową, zasuwa do usunięcia
- S1 - studzienka 1500×2000 mm zasuw i przelewu do KSp - projektowana
- S2 - studzienka DN 1200 rewizyjna - projektowana
- W - wiata - projektowana
- ST - stacja transformatorowa - istniejąca
- Ht - hydrant techniczny
- 1 - kanał ogólnospławny DN 800 - istniejący
- 2 - kanał ogólnospławny DN 800 - istniejący
- 3 - kanał grawitacyjny sanitarny DN 600 - istniejący - przebudowa na nowy kam. DN 600
- 4 - kanalizacja grawitacyjna sanitarna DN 400 - istniejąca
- 5 - kanał grawitacyjny sanitarny DN 600 - istniejący - przebudowa na nowy kam. DN 600
- 6 - kanalizacja sanitarna tłoczna DN 300 - istniejąca
- 7 - kanalizacja sanitarna tłoczna DN500 -istniejąca
- 8 - kanał grawitacyjny sanitarny DN 500 -projektowany
- 9 - kanalizacja sanitarna tłoczna DN 300 - projektowana
- NO - instalacja neutralizacji odorów - projektowana
- AP - agreagat prądotwórczy - projektowany
- 12 - stopa żurawika mocowana do ścian, 2 szt. - projektowana
- 13 - stopa żurawika mocowana do podłoża, 1 szt. - projektowana
- nawierzchnie drogowe - istniejące
- krawężnik istniejący do przebudowy na wtopiony 22×15×100
- krawężnik 22×15×100 wtopiony z oporem - projektowany
- 14 - krawężnik 30×15×100 (pod wiatą) - projektowany
- krawężnik 30×15×100
- 15 - murek oporowy z bloczków betonowych (otynkowany) na ławie H=2,0 m, L= 7,0 m - projektowany
- 16 - murek oporowy "L" H=50; 80; 105 cm - projektowany
- 17 - kostka betonowa prasowana gr 8 cm - projektowana
- 18 - kostka trylinka betonowa prasowana gr 8 cm- projektowana
- 19 - kostka kamienna - przełożenie
- barierka ochronna U12a biało czerwowa odblaskowa - projektowana
- kable energetyczne i AKPiA - projektowane
- światłowód - projektowany
- kable energetyczne do przebudowy
- latarnia do przebudowy
- obiekty do likwidacji
- zasięg występowania wody powodziowej 1%

Wykonawca:	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne **Melbud s.c.** ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń
Inwestor:	**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31-35; 87-100 Toruń**
Przedsięwzięcie:	***Modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych PS-5 zlokalizowanej na terenie bazy TW Sp. z o.o. przy ul. Rybaki w Toruniu***
Treść rysunku:	**Projekt zagospodarowania terenu - instalacje elektryczne**
projektant br. elektryczna: mgr inż. Roman Pietrzak	*Specjalność:* UAN-N-V/147/TO/84 instalacyjno-inżynieryjna
sprawdzający br. elektryczna: techn. Lech Świderek	*Specjalność:* GP.I.7342/192/TO/94 instalacyjno-inżynieryjna
opracowujący br. elektryczna: techn. Tomasz Gondek	
Data: 25.06.2024r.	*skala:* -
nr rysunku: **E1**	*nr strony:*