

	<p>PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DAKAR” PRACOWNIA PROJEKTOWA, NIP: 796-007-18-76 26-600 Radom, ul. Graniczna 17 tel. kom. 601 180 311, e-mail: pwdakar@gmail.com</p>
---	--

EGZ. NR **1**

Nazwa: **BUDOWA ULICY OGRODOWEJ DROGI GMINNEJ NR 351353W
W BIELISZE GMINA ZAKRZEW**

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA –PRZEBUDOWA SIECI nN

<i>Inwestor:</i>	WÓJT GMINY ZAKRZEW ZAKRZEW 51, 26-652 ZAKRZEW			
<i>Biurowie projektowe:</i>	PW DAKAR ul. Graniczna 17, 26-600 Radom			
<i>Branża elektryczna:</i>	projektant	mgr inż. Zbigniew Kara (GP-III-8386/66/85)	11.2024	
	sprawdzający	inż. Marian Mierzwa (WBP-II-K-8386/RA/65/81)	11.2024	

RADOM, listopad 2024

ZAWARTOŚĆ TECZKI

I. Opis techniczny

1.	Temat opracowania.....	3
2.	Podstawa opracowania	3
3.	Stan istniejący	3
4.	Przebudowa sieci energetycznej.....	3
5.	Układanie kabli.....	4
6.	Warunki i uzgodnienia.....	5
7.	Uprawnienia	16

II. Rysunki

nr 1 – plan przebudowy sieci nN

nr 2 – schemat przebudowy sieci nN

OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci kablowej nN przy budowie drogi gminnej nr 351353W ul. Ogrodowej w miejscowości Bielicha gmina Zakrzew.

2. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania jest:

- zlecenie inwestora
- warunki usunięcia kolizji
- aktualne podkłady geodezyjne
- uzgodnienie ZUD

3. Stan istniejący

W drodze istnieje sieć napowietrzno-kablowa nN.

4. Przebudowa sieci energetycznej

Zgodnie z wydanymi warunkami usunięcia kolizji RE-02/K-50/RM/MK/1110972/2024 projektuje się przebudowę linii napowietrzno-kablowej obwód nr 9 zasilanej ze stacji transformatorowej „Milejowice 3”

- a) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x70 relacji słup nr 5 – ZK-3 dz. 55/3 - długości ok. 6m
- b) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji słup nr 8 – ZK-3 dz. 52/15 długości ok. 10m
- c) Przesunąć złącze kablowe ZK-4 dz. 195/4 w nową lokalizację; przesunąć kabel na odcinku 2m do działki 202/17; przesunąć kabel YAKY 4x35 relacji ZK-4 dz. 195/4 – ZK-3 dz. 52/7 – długości ok. 21m

- d) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-4 dz. 195/4 – ZK-3 dz. 52/13 długości ok. 2m
- e) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-4 dz. 195/4 – ZK-3 dz. 51/1 długości ok. 10m
- f) Ułożenie projektowanego kabla relacji słup nr 9 – ZK-4 dz. 195/4 długości 16m, przy wejściu na słup kabel ochronić rurą BE110 do wysokości 2m
- g) Montaż słupa narożnego nr 9 typu N4-10,5/10 w nowej lokalizacji; przesunąć kabel na odcinku 11m relacji słup nr 9 – posesja na dz. 195/4 z wejściem na słup, ochronić rurą BE110 do wysokości 2m
- h) Ułożenie projektowanego kabla YAKY 4x35 relacji słup nr 9 – ZK-3 dz. 194/1 długości 28m, przy wejściu na słup kabel ochronić rurą BE110 do wysokości 2m, połączyć z istniejącym kablem mufą ZRM-2
- i) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji słup nr 10 – ZK-3 dz. 49/43 długości ok. 18m
- j) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji słup nr 10 – ZK-3 dz. 535/6 długości ok. 31m
- k) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-3 dz. 535/6 – ZK-3 dz. 49/45 długości ok. 7m
- l) Przesunięcie linii kablowej YAKY 4x35 relacji ZK-3 dz. 535/6 – ZK-3 dz. 49/47 długości ok. 14m

5. Układanie kabli

Projektowane kable układać bezpośrednio w ziemi na głębokości 0,7m. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym i pod drogami kable osłonić rurami z tworzywa o średnicy 110mm o długości po 0,5 m z każdej strony skrzyżowania. Rury zabezpieczyć przed zamulaniem. Kable układać w ziemi na podsypce z piasku i przykryć odpowiednio folią koloru niebieskiego.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

oprac. Zbigniew Kara

6. Warunki i uzgodnienia

Miejsce i data wydania: Radom, dnia 08.11.2024r.

RE-02/K-50/RM/MK/1110972/2024

Urząd Gminy w Zakrzewie
ul. Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

WARUNKI USUNIĘCIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. („Spółka”) odpowiadając na wniosek nr PGED1077368KP24 dotyczący usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej z inwestycją określa się następujące warunki przebudowy/przeniesienia urządzeń elektroenergetycznych wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną inwestycją:

1. Zmiana lokalizacji napowietrznej i kablowej linii elektroenergetycznej nN w związku z planowaną budową wewnętrznej drogi gminnej w m-ci Wacyn, gm. Zakrzew.

1. Miejsce występowania kolizji: gm. Zakrzew, miejscowość Wacyn, działki nr 368/3, 202/16, 202/18, 191/3, 195/4, 195/3, 535/5, 855/10, 49/44, 49/46, 52/14.

2. Istniejące urządzenia elektroenergetyczne wchodzące w kolizję z projektowaną inwestycją, będące własnością PGE Dystrybucja S.A.: (należy wskazać parametry obiektu podlegającego przebudowie/przeniesieniu np.: – nazwa obiektu, rodzaj urządzeń, typ linii, przekrój przewodów oraz inne dane charakteryzujące obiekt)

- a) Linia kablowa nN relacji słup nr 5 do ZK-3 dz. nr 55/3 typu YAKY 4x70mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 65mb.
- b) Linia kablowa nN relacji słup nr 8 do ZK-3 dz. nr 52/15 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 24mb.
- c) Linia kablowa nN relacji ZK-4+2P dz. nr 195/4 do ZK-3 dz. nr 52/7 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 101mb.
- d) Linia kablowa nN relacji ZK-4+2P dz. nr 195/4 do ZK-3 dz. nr 52/13 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 11mb.
- e) Linia kablowa nN relacji ZK-4+2P dz. nr 195/4 do ZK-3 dz. nr 51/1 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 19,5mb.
- f) Linia kablowa nN relacji słup nr 9 do ZK-4+2P dz. nr 195/4 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 6mb.
- g) Słup napowietrznej linii nN nr 9 typu RK-10 obw. 9, zasilany ze stacji transformatorowej „Milejowice 3”.
- h) Linia kablowa nN relacji słup nr 9 do ZKP dz. nr 194/1 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 41mb.
- i) Linia kablowa nN relacji słup nr 10 do ZK-3 dz. nr 49/43 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 82mb.

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-740 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 848-25-99-865, REGON: 080552640, Kapitał zakładowy: 9 729 424 100 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank Pekao S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1260 6016 1111 0010 2850 5104, www.pgedystrybucja.pl

1 z 4

- j) Linia kablowa nN relacji słup nr 10 do ZK-3 dz. nr 535/6 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 30mb.
- k) Linia kablowa nN relacji ZK-3 dz. nr 535/6 do ZK-3 dz. nr 49/45 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 12,5mb.
- l) Linia kablowa nN relacji ZK-3 dz. nr 535/6 do ZK-3 dz. nr 49/47 typu YAKY 4x35mm² obw. 9, zasilana ze st. tr. „Milejowice 3”. – długość 75mb.

Stan techniczny urządzeń elektroenergetycznych jest dobry oraz umożliwia ich wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców zgodnie z przepisami prawa i wymogami dla tego typu urządzeń oraz celem, dla którego mają służyć. Przedmiotowe urządzenia elektroenergetyczne są stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorców.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urządzeń wskazanych w pkt. 2 jest możliwa wyłącznie w przypadku zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji i pokrycia wszystkich kosztów związanych ze zmianą lokalizacji ww. urządzeń. (projekt umowy wg wzoru nr 3a).

4. W celu usunięcia przewidywanej (występującej) kolizji urządzeń elektroenergetycznych należy:

- a) przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia wskazane w pkt. 2, stosując Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w następującym zakresie:
- **Przebudować urządzenia elektroenergetyczne z punktu 2 poza zakres kolizji.**
- b) opracować projekt budowlany i wykonawczy, zawierający oddzielną część dotyczącą przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A. oraz sporządzić na jego podstawie kosztorys inwestorski.
- c) prace należy wykonać w sposób, który nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku konieczności wyłączenia, niezbędne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunków wyłączenia. Należy przewidzieć konieczność zabezpieczenia ciągłości dostaw energii elektrycznej.
- d) przed zawarciem umowy usunięcia kolizji uzgodnić dokumentację techniczno-prawną (lit. b) wraz z kosztorysem inwestorskim z **Rejonem Energetycznym w Radomiu, ul. Średnia 49 26-600 Radom** w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urządzeń elektroenergetycznych,
- e) uzyskać niezbędne pozwolenia na budowę przeniesionych/odtworzonych urządzeń lub dokonać zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186).
- f) przedłożyć do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac związanych z usunięciem kolizji,
- g) zdemontować/przebudować/przenieść/odtworzyć urządzenia związane z usunięciem kolizji,
- h) rozliczyć się ze Spółką z materiałów pochodzących z demontażu urządzeń elektroenergetycznych związanych z usunięciem kolizji.
- i) podpisać protokół zdawczo-odbiorczy po zakończeniu usuwania kolizji.

5. Najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spółce lub zapewni udzielenie przez wykonawcę robót lub dostawcę materiałów 36-miesięcznej

gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montażowe i zabudowane urządzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierającej oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 i 9 poniżej.
7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych.
8. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje, że urządzenia elektroenergetyczne, które podlegają przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie w ramach usunięcia kolizji stanowią własność Spółki zarówno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunięciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany oraz akceptuje, iż nakłady na istniejące urządzenia Spółki, urządzenia odtworzone w całości bądź w części z innych elementów niż pochodzące z demontażu oraz nowo wybudowane urządzenia stają się własnością Spółki z chwilą połączenia z siecią elektroenergetyczną Spółki. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarta będzie informacja, iż usunięcie kolizji wiąże się z obowiązkiem wydania Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
9. Inwestor zobowiązany jest do zawarcia ze Spółką umowy usunięcia kolizji, w której zawarte będzie oświadczenie Inwestora, iż został poinformowany przez Spółkę oraz akceptuje warunek, że w przypadku współfinansowania planów inwestycyjnych Inwestora ze środków wspólnotowych, Inwestor zobowiązany jest zrealizować inwestycję w sposób, który umożliwi Inwestorowi wydanie Spółce do niezakłóconego posiadania części sieci elektroenergetycznych (w tym urządzeń elektroenergetycznych), która uległa przeniesieniu, odtworzeniu bądź przebudowie wraz z nakładami oraz nowo wybudowanymi urządzeniami w ramach usunięcia kolizji, niezwłocznie po usunięciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyższe.
10. Termin ważności Warunków ustala się na 24 miesiące od daty ich wydania.
11. Od niniejszych warunków usunięcia kolizji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 21 dni od daty ich wydania.
12. Osoba do kontaktu: Marcin Kicior – referent techniczny RE Radom, ul. Średnia 49, 26-600 Radom tel (48) 365 71 65,

Niniejsze Warunki usunięcia kolizji bez zawartej umowy na przebudowę/przeniesienie/odtworzenie urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność Spółki nie stanowią podstawy

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, 20-540 Lublin, ul. Gortwana 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorstwa prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 846-25-63-855, REGON: 003552840, Kapitał zakładowy: 3 729 424 180 zł w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PCKA O.S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6010 1111 2010 2005 5134, www.pgedystrybucja.pl


3 z 4

do rozpoczęcia realizacji prac budowlano – montażowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujących z projektowaną inwestycją urządzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy określającej sposób i warunki usunięcia kolizji (umowa usunięcia kolizji).



.....
opracował

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Ścieżkowsko-Kumleńska
Rajon Energetyczny Radom


Dyrektor
Daniel Wójcik

.....
zatwierdził

STAROSTA RADOMSKI
ul. Tadeusza Mazowieckiego 7
26 – 600 Radom

PROTOKÓŁ NR GKN-I.6630.217.2024
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Rafał
Piotrowski

Elektronicznie podpisany
przez Rafał Piotrowski
Data: 2024.09.09
14:21:41 +02'00'

Przedmiot narady: SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA+WODOCIAGOWA+KANALIZACYJNA

Wnioskodawca:
P.W. DAKAR Karpeta Janusz

Adres:
26-600 Radom
Graniczna 17/9

Znak sprawy: GKN-I.6630.217.2024 z dnia: 2024-08-19

Lokalizacja obiektu: BIELICHA, gmina: ZAKRZEW

Narada koordynacyjna odbyła się na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości oddział: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Graniczna 24.

Data narady: 2024-09-04

Uwagi i zlecenia:

Niniejsze protokoły z narady koordynacyjnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z właściwego organu do spraw nadzoru architektonicznego - budowlanego pozwolenia na budowę.

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Inwestor zobowiązany jest zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zasypaniem).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nieuszkodzonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie przepisów ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2010.153.1287 z późniejszymi zmianami).
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgodnianego obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZĄCY
narady koordynacyjnej

Integralną część protokołu stanowi lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami dotyczącymi przedmiotu narady oraz podpisami.

STAROSTA RADOMSKI

Znak sprawy: GKN-I.6630.217.2024

RADOM 2024-09-09

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-09-09

Rafał
Piotrowski

Elektronicznie podpisany
przez Rafał Piotrowski
Data: 2024.09.09 14:22:18
+02'00'

Wnioskodawca: P.W. DAKAR Karpeta Janusz

26-600 Radom
Graniczna 17/9

Inwestor: P.W. DAKAR Karpeta Janusz

26-600 Radom
Graniczna 17/9

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii -

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
132	1	368/3	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	368/1	ZAKRZEW	BIELICHA
132	16	57	ZAKRZEW	WACYN
132	1	367	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	203/5	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	204/8	ZAKRZEW	BIELICHA
132	16	46	ZAKRZEW	WACYN
132	16	54/45	ZAKRZEW	WACYN
132	16	53/13	ZAKRZEW	WACYN
132	16	53/17	ZAKRZEW	WACYN
132	1	202/24	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	202/22	ZAKRZEW	BIELICHA
132	16	53/15	ZAKRZEW	WACYN
132	1	202/20	ZAKRZEW	BIELICHA
132	16	52/14	ZAKRZEW	WACYN
132	1	202/18	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	202/16	ZAKRZEW	BIELICHA
132	16	52/12	ZAKRZEW	WACYN
132	1	195/4	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	195/3	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	535/5	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	855/10	ZAKRZEW	BIELICHA
132	16	49/44	ZAKRZEW	WACYN
132	16	49/48	ZAKRZEW	WACYN

132	16	49/36	ZAKRZEW	WACYN
132	16	49/42	ZAKRZEW	WACYN
132	1	191/3	ZAKRZEW	BIELICHA
132	1	855/8	ZAKRZEW	BIELICHA
132	16	49/40	ZAKRZEW	WACYN
132	16	49/41	ZAKRZEW	WACYN
132	16	49/46	ZAKRZEW	WACYN
132	16	49/38	ZAKRZEW	WACYN
132	1	204/7	ZAKRZEW	BIELICHA

Opis przedmiotu narady:

- 1 se-sieć elektroenergetyczna
- 2 sw-sieć wodociągowa
- 3 sk-sieć kanalizacyjna

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
	PGNiG-SP. Z O.O. GAZOWNIA W RADOMIU	Konrad Srebrzynski 2024-09-05 08:30:41	Skrzyżowanie i zbliżenia projektowanych sieci do istniejącej sieci gazowej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz.U.poz.640) zachowując wymagane odległości. W przypadku braku zachowania wymaganych odległości należy zmienić trasę projektowanych sieci i ponownie uzgodnić na Naradzie Koordynacyjnej. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej należy wykonać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Radomiu. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić Gazownię w Radomiu z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
	AGENCJA ROZWOJU MAZOWSZA S.A	Ślawomir Jankowski 2024-09-05 07:50:02	brak uwag
	MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE	Paweł Żęba 2024-09-05 07:59:27	brak uwag
	WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W WARSZAWIE DELEGATURA W RADOMIU	Witold Bujakowski 2024-09-05 09:35:16	brak uwag

	NETIA SA	Alan Krótkowski 2024-09-05 11:01:42	brak uwag
1	PRZEWODNICZĄCY NARADY Koordynacyjnej		brak uwag
2	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH W RADOŚCI		Nie stawili się
3	GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD O/ W-A REJON W RADOŚCI WSOŁA UL. SPACEROWA 10, GM. JĘDŁINSK		Nie stawili się
4	ORANGE POLSKA S.A.		brak uwag
5	PGE DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAŁ SKARŻYSKO- KAMIENNA REJONOWY ZAKŁAD ENERGETYCZNY		
6	PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE		brak uwag
7	POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W WARSZAWIE		Nie stawili się
8	URZĄD GMINY		Nie stawili się
9	WNIOSEKODAWCA LUB OSOBA UPOWAŻNIONA		brak uwag

10	WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU Sp. z o.o		Nie stawiał się
----	---	--	-----------------

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

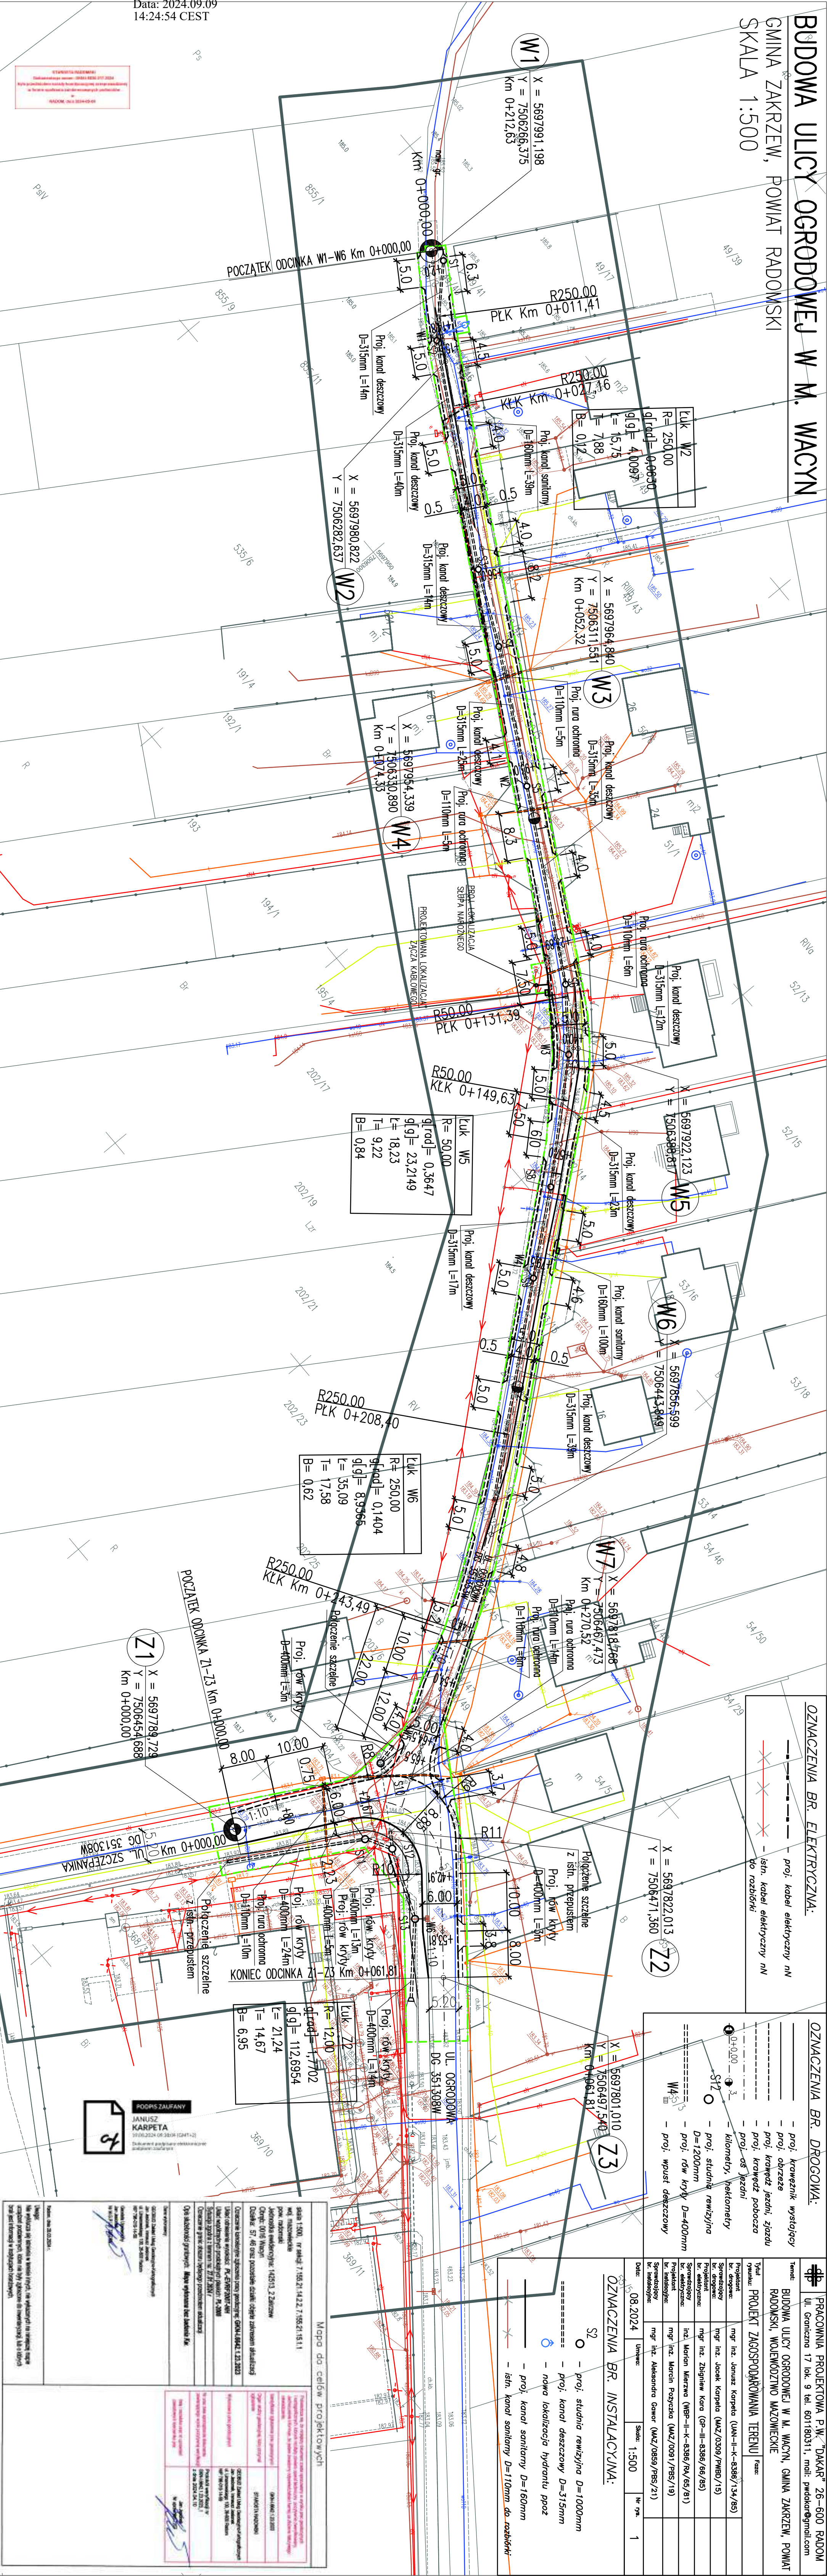
Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, zgodnie z art. 15 zys ustawy z dnia 2 marca 2020 r. "O szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych", terminy określone w ustawach zostały zawieszono. W związku z powyższym podmioty zawiadomione o naradzie nie musiały w niej uczestniczyć.

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).




Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej

1 wpr

Dokument podpisany
przez Rafał Piotrowski
Data: 2024.09.09
14:24:54 CEST




OZNACZENIA BR. ELEKTRYCZNA:

	proj. kabel elektryczny nN
	istn. kabel elektryczny nN
	do rozbiórki

OZNAČENIA BR. DRÓGOMA:

- proj. krawężnik wystaj.
- proj. obrzeża
- proj. krawędź jezdni, zjazd
- proj. krawędz pobocza-zjeżdż.
- proj.-oś jezdnii
- kilometry , nektonetry
- proj. studnia rewizyjna
D=1200mm
- proj. rdw kryty D=400
- proj. wpust deszczowy,

 PROJEKTOWAŁ: ul. Graniczna 17 lok. 9 tel. 501 180 311, mail: pdw@oao.wroclaw.pl 20-000 WROCLAW	BUDOWA ULICY OGRÓDOWEJ W M. WĄCIN, GMINA ZAKRZEW, POW. RĄDOŃSKI, MOLEWDZISTWO MAZOWIECKIE	Nazwa: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Data: 2024	Projektant: mgr inż. Janusz Korpeta (UAM-II-K-3386/124/95)
				Wykonawca: mgr inż. Jacek Korpeta (MAZ/0309/PM/BD/15)
		Projektant: mgr inż. Zbigniew Kora (OP-III-3386/66/85)		Wykonawca: mgr inż. Marcin Mierzwa (MRP-II-K-3386/RM/55/81)
		Projektant: mgr inż. Marcin Polczyński (MAZ/0091/PBS/19)		Wykonawca: mgr inż. Aleksandro Gonor (MAZ/0059/PBS/21)

08.2024	07:00	1:500	1
---------	-------	-------	---

OZNACZENIA BR. INSTALACYJNA:

○ - proj. studnia rewizyjna $D=1000\text{mm}$
 - proj. kanal deszczowy $D=315\text{mm}$
 - nowa lokalizacja hydrantu poz.
 - proj. kanal sanitarny $D=160\text{mm}$
 - istn. kanal sanitarny $D=110\text{mm}$ do rozbiórki

[illegible]



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
26-600 Radom, ul. Średnia 49
tel. (41) 262 67 80, fax (48) 365 71 94
radom.os@pgedystrybucja.pl

Radom dn. 14-11-2024r.

RM/MK/76/2024
PGED1120856KW24

PW „DAKAR”
ul. Graniczna 7
26-600 Radom

Protokół
uzgodnienia technicznego dokumentacji projektowej:

PT „Przebudowa linii kablowej oraz linii napowietrznej nN kolidujących z rozbudową drogi gminnej nr 351353W w m-ci Bielicha, ul. Ogrodowa, gm. Zakrzew.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres 1-go roku od daty uzgodnienia.

Protokół Nr 76/2024

Z posiedzenia Rady Technicznej przy Rejonie Energetycznym Radom, odbytego w dniu **14.11.2024r.** na którym rozpatrzono w/w projekt.

Rada Techniczna w składzie:

1. Marcin Kicior
2. Szymon Górski
- 3.
- 4.

Podpisy Rady Technicznej:



Po zapoznaniu się z przedłożonym projektem komisja stawia następujące uwagi:

Wniosek: Uzgadnia się bez uwag. Nie uzgadnia się.
Rozwiązanie typowe nie wymaga indywidualnej oceny ryzyka.

Zatwierdził wniosek komisji
PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom

Daniel Wojcicki
Dyrektor RE

7. Uprawnienia

URZĄD WOJEWÓDZKI
w R A D O M I U
Wydział Gospodarki Przemysłowej

Radom, 1990-12-07

Nr. GP-III-8386/66/85

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, § 4 ust. 2, § 7
i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

PAN ZBIGNIEW KARA
magister inżynier elektryk
(uprawnienia grup zawodowych)

urodzony dnia 01 października 1951 r. w Krakowie
posiada przygotowanie zawodowe, uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji
projektanta
w specjalności instalacyjno - inżynierskiej w zakresie
sieci elektrycznych

PAN ZBIGNIEW KARA
jest upoważniony do

- 1/ sporządzania projektów sieci elektrycznych - obejmujących napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne,
- 2/ w budownictwie osób fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci elektrycznych obejmujących napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urządzenia elektroenergetyczne.

Otrzymuje :
Pan Zbigniew Kara
ul. Lipska 4 m 40
26 - 600 Radom

Z up. Wojewody
DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr inż. Andrzej Białobłota



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-57H-SXT-FNF *

Pan ZBIGNIEW KARA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1520/02
adres zamieszkania ul. LIPSKA 4 m 40, 26-600 RADOM
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.pib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

8.



Nr WBP-II-X-8386/RA/65/81

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 43 ust. 1 pkt 4 lit. a
i § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza się, że:

OBYWATEL MARIAN WŁADYSŁAW MIERZWA

inżynier elektryk

(wypełnić tytuł zawodowy)

urodzony dnia 2 lipca 1946 r. w Raniżowie

posiada przygotowanie zawodowe, upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych

OBYWATEL MARIAN WŁADYSŁAW MIERZWA

jest upoważniony do:

sporządzania projektów instalacji elektrycznych

Otrzymuje :

Ob. Marian Władysław Mierzwa
ul. Komandosów 4 m 12
26 - 600 Radom



2 up. Wojewody
mgr inż. arch. Edward Grzjewski

mgr inż. arch. Edward Grzjewski



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-XWB-C1I-PF8 *

Pan MARIAN MIERZWA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5629/01
adres zamieszkania WIŚNIEWSKIEGO 13 m. 1, 26-613 Radom
jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-18 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

