


Zabezpieczenie przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

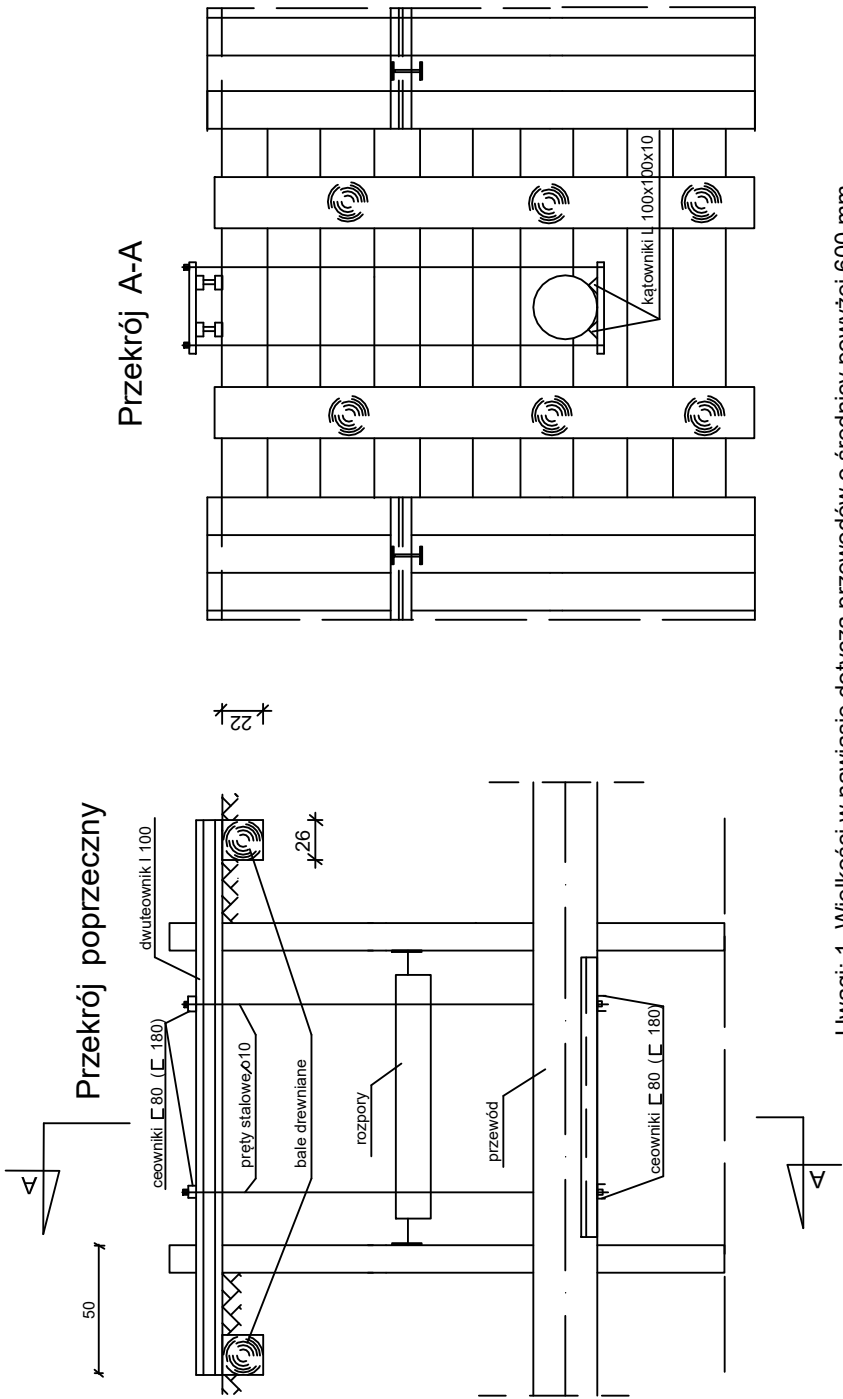

Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo Projektowo – Handlowe Gamma – Projekt ul. Jaworzniaków 41, 80–180 Gdańsk				
Obiekt	Opalino, ul. Energetyków – Gm. Gniewino Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej			NR RYS. C
Inwestor	Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kostkowie			SKALA: ---
Nazwa rys.	Zabezpieczenie przewodów wodociąg. i gazowych			BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	spec. sanitarna	BL/194/01	DATA:
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Kazuczyk	spec. sanitarna	PDL/0142/PWBS/16	19–01–2024