


Załącznik nr 5 do Wytycznych wykonania modernizacji zbiornika wody pitnej P-1 wraz z komorą zasuw przy ul. Morskiej w Gdyni.

A - A

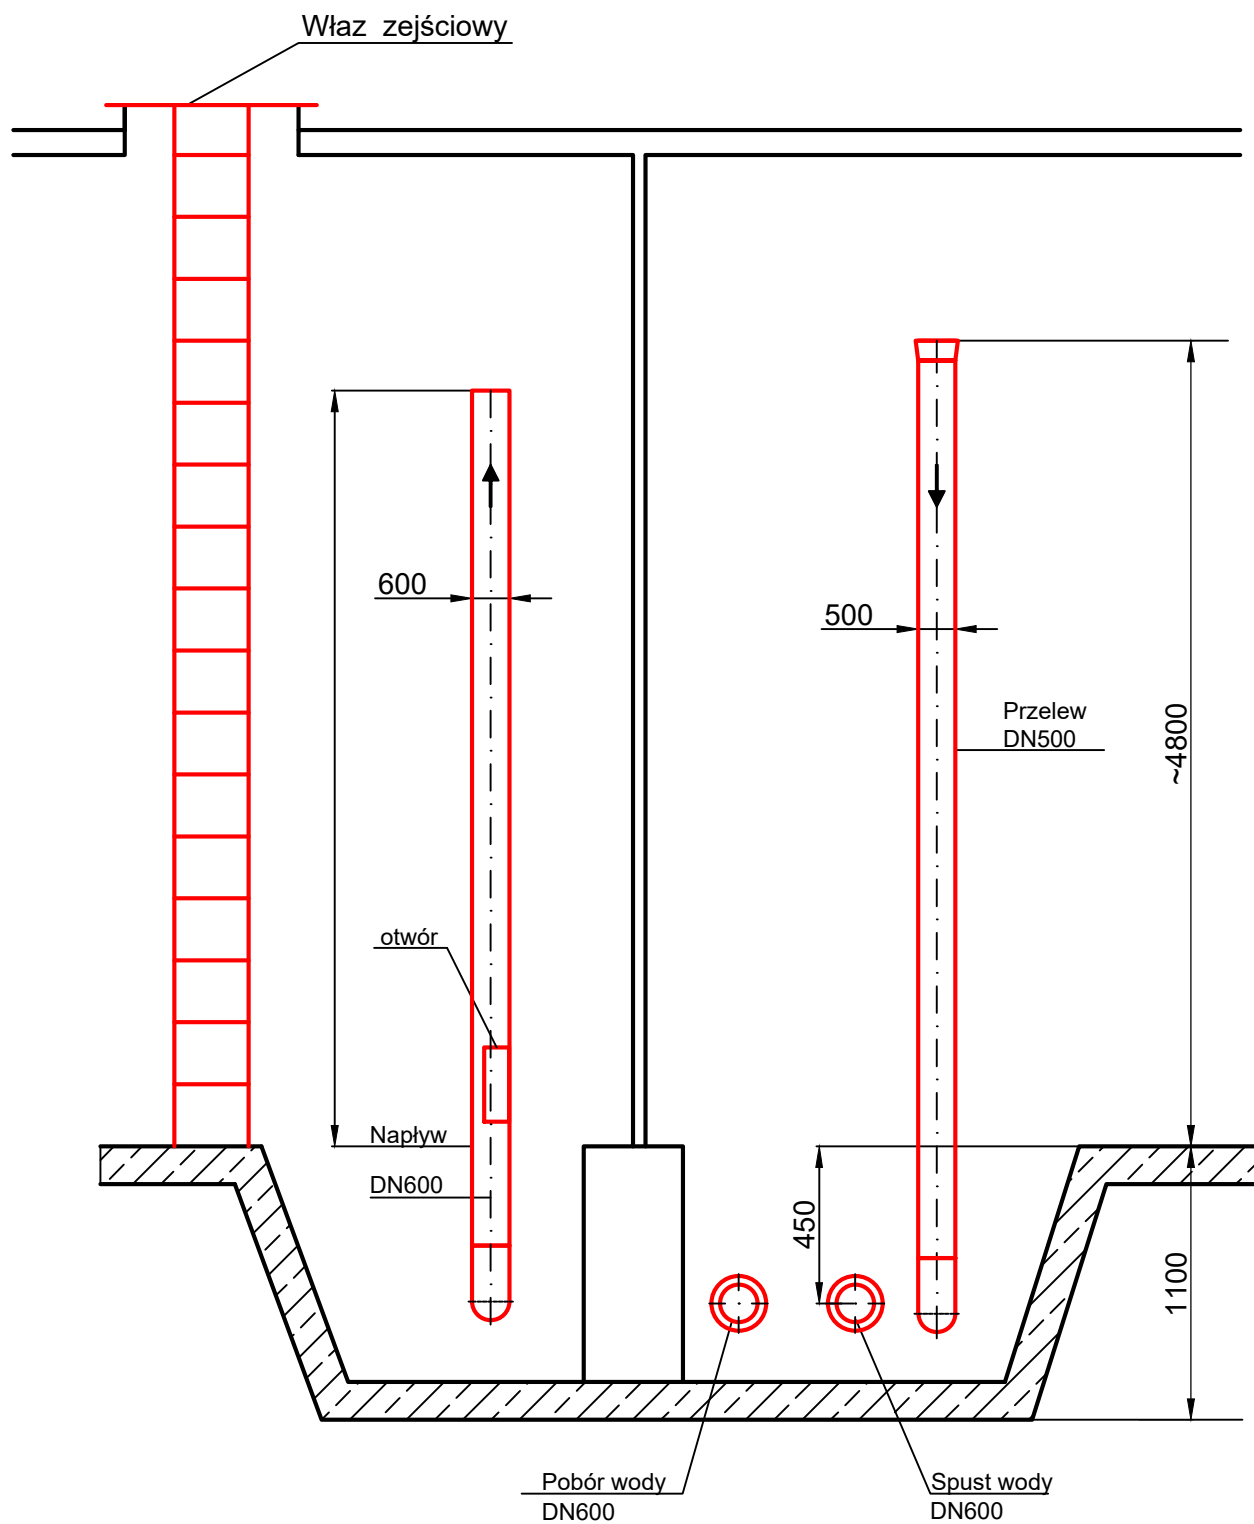

PRZĘKRÓJ A-A
stan istniejący
- schemat
ZAŁĄCZNIK NR 5.