

— DRUT OCYNOWANY [srebrnoszary]  
 - - - DRUT MIEDZIANY [czerwony]

DLUGOŚĆ ELEKTRYCZNA  
 NR KANAŁU


○ PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA NR KAT. 6715  
 Z UZIEMIENIEM (nr kat. 6708)

▽ KOŃCÓWKA ZERUJĄCA NR KAT. 6672

ACN-ZZ DETEKTOR CYFROWY DWUKANAŁOWY

— — — — — INSTALACJA PROJEKTOWANA  
 — — — — — INSTALACJA ISTNIEJĄCA

- 1) DRUTY INSTALACJI ALARMOWEJ NALEŻY WYPROWADZIĆ NA ZEWNĄTRZ KOŃCÓWEK TERMOKURCZLIWYCH, POŁĄCZYĆ I UŁOŻYĆ NA TAŚMIE USZCZELNIAJĄCEJ NR KAT. 1605
- 2) PODCZAS WYKONAWSTWA INSTALACJI ALARMOWEJ DO ZADAŃ WYKONAWCY NALEŻY SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA INSTALACJI ALARMOWEJ (OKREŚLENIE RZECZYWISTYCH DŁUGOŚCI W PUNKTACH CHARAKTERYSTYCZNYCH)
- 3) DO RUROCIĄGU TRADYCYJNIE IZOLOWANEGO PRZYSPIAĆ UZIEMIENIE – NR KAT. 6711 ZASTOSOWANIE JAKO MASA DO POMIARÓW INSTALACJI ALARMOWEJ (rys. szczeg. 1)

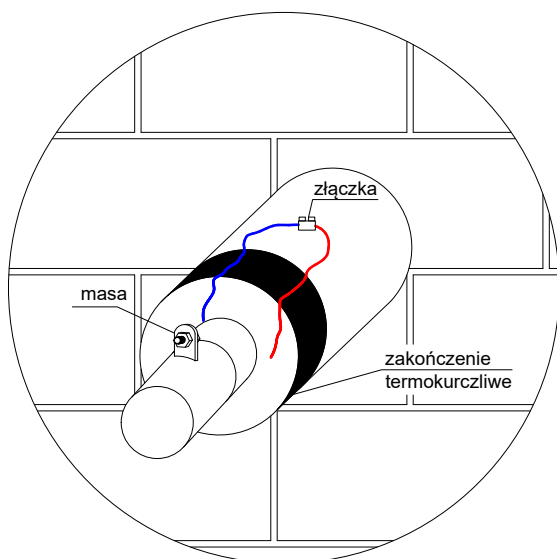

**GBD**  
 ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek  
 ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko  
 ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa  
 tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

KONTRAKT: 2024-03-05-024-000	
--	--