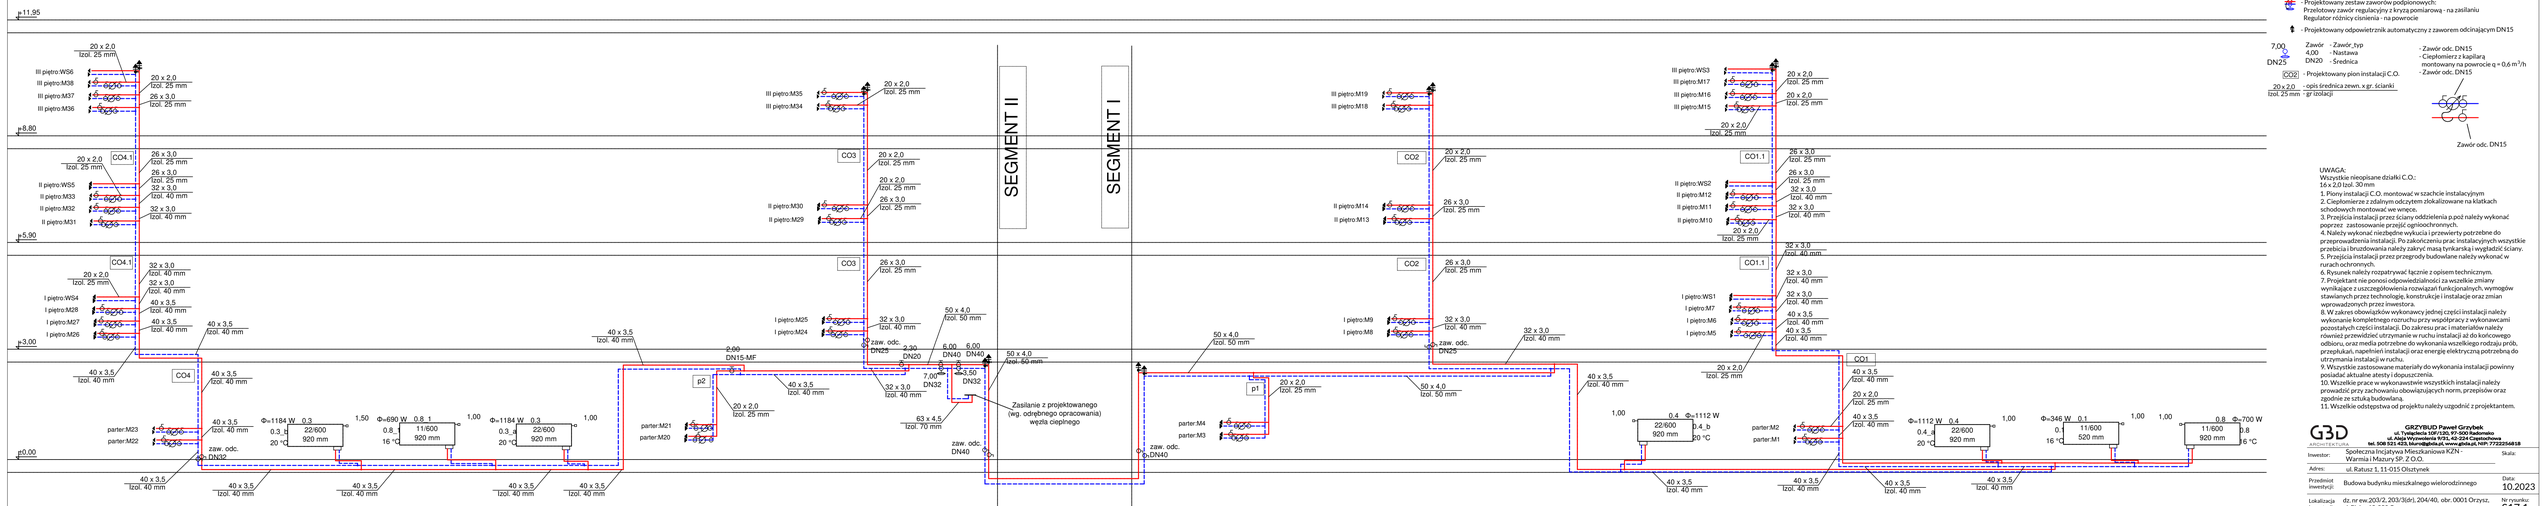

LEGENDA:

- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT - zasilanie
- Projektowana instalacja C.O. z rur PE-RT - powrót

Nastawa głowicy termost. | Nr. pom. 2,00 | Moc wym. dla grzejnika 1000 mm | Φ=660 W | Nr. grzejnika | Typ, wys., długość | 20 °C, Temp. pom.

Zestaw przyłączeniowy do grzejników z dolnym zasilaniem prosty lub kątowy DN15

- Projektowany grzejnik z zasilaniem dolnym, zestawem przyłączeniowym + wkładką i głowicą termostatyczną

- Projektowany zestaw zaworów podpionowych: Przelotowy zawór regulacyjny z kryzą pomiarową - na zasilaniu Regulator różnicy ciśnienia - na powrocie

- Projektowany odpowietrznik automatyczny z zaworem odcinającym DN15

7,00 DN25 Zawór 4,00 DN20 - Zawór_typ - Nastawa - Średnica

CO2 - Projektowany pion instalacji C.O.

20 x 2,0 lzol. 25 mm - opis średnica zewn. x gr. ścianki - gr izolacji

- Zawór odc. DN15
- Ciepłomierz z kapilarą montowany na powrocie q = 0,6 m³/h
- Zawór odc. DN15

Zawór odc. DN15

UWAGA:
Wszystkie nieopisane działki C.O.:
16 x 2,0 lzol. 30 mm

1. Piony instalacji C.O. montować w szachcie instalacyjnym
2. Ciepłomierze z zdalnym odczytem zlokalizowane na klatkach schodowych montować we wnęce.
3. Przejścia instalacji przez ściany oddzielenia p.poż należy wykonać poprzez zastosowanie przejść ogniochronnych.
4. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji. Po zakończeniu prac instalacyjnych wszystkie przebicia i bruzdowania należy zakryć masą tynkarską i wygładzić ściany.
5. Przejścia instalacji przez przegrody budowlane należy wykonać w rurach ochronnych.
6. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.
7. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wynikające z uszczegółowienia rozwiązań funkcjonalnych, wymogów stawianych przez technologię, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych przez inwestora.
8. W zakres obowiązków wykonawcy jednej części instalacji należy wykonanie kompletnego rozruchu przy współpracy z wykonawcami pozostałych części instalacji. Do zakresu prac i materiałów należy również przewidzieć utrzymanie w ruchu instalacji aż do końcowego odbioru, oraz media potrzebne do wykonania wszelkiego rodzaju prób, przepłukań, napełnień instalacji oraz energię elektryczną potrzebną do utrzymania instalacji w ruchu.
9. Wszystkie zastosowane materiały do wykonania instalacji powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia.
10. Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji należy prowadzić przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
11. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

G3D PROJEKTOWANIE
GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Wincentego Witosa 9/31, 62-224 Czerniejewo
tel. 508 521 423, Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn, NIP: 7722254818

Inwestor:	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Warmia i Mazury SP. Z O.O.
Adres:	ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 203/2, 203/3(dr), 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Ełcka, 12-250 Orzysz
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE - instalacja C.O.
Faza:	Projekt wykonawczy
INSTALACJE SANITARNE	
Projektant:	mgr inż. Dariusz Staszczyk LOD/3461/PWBS/17
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk LOD/1795/POOS/11

Skala:

Data: 10.2023

Numer: S17.1