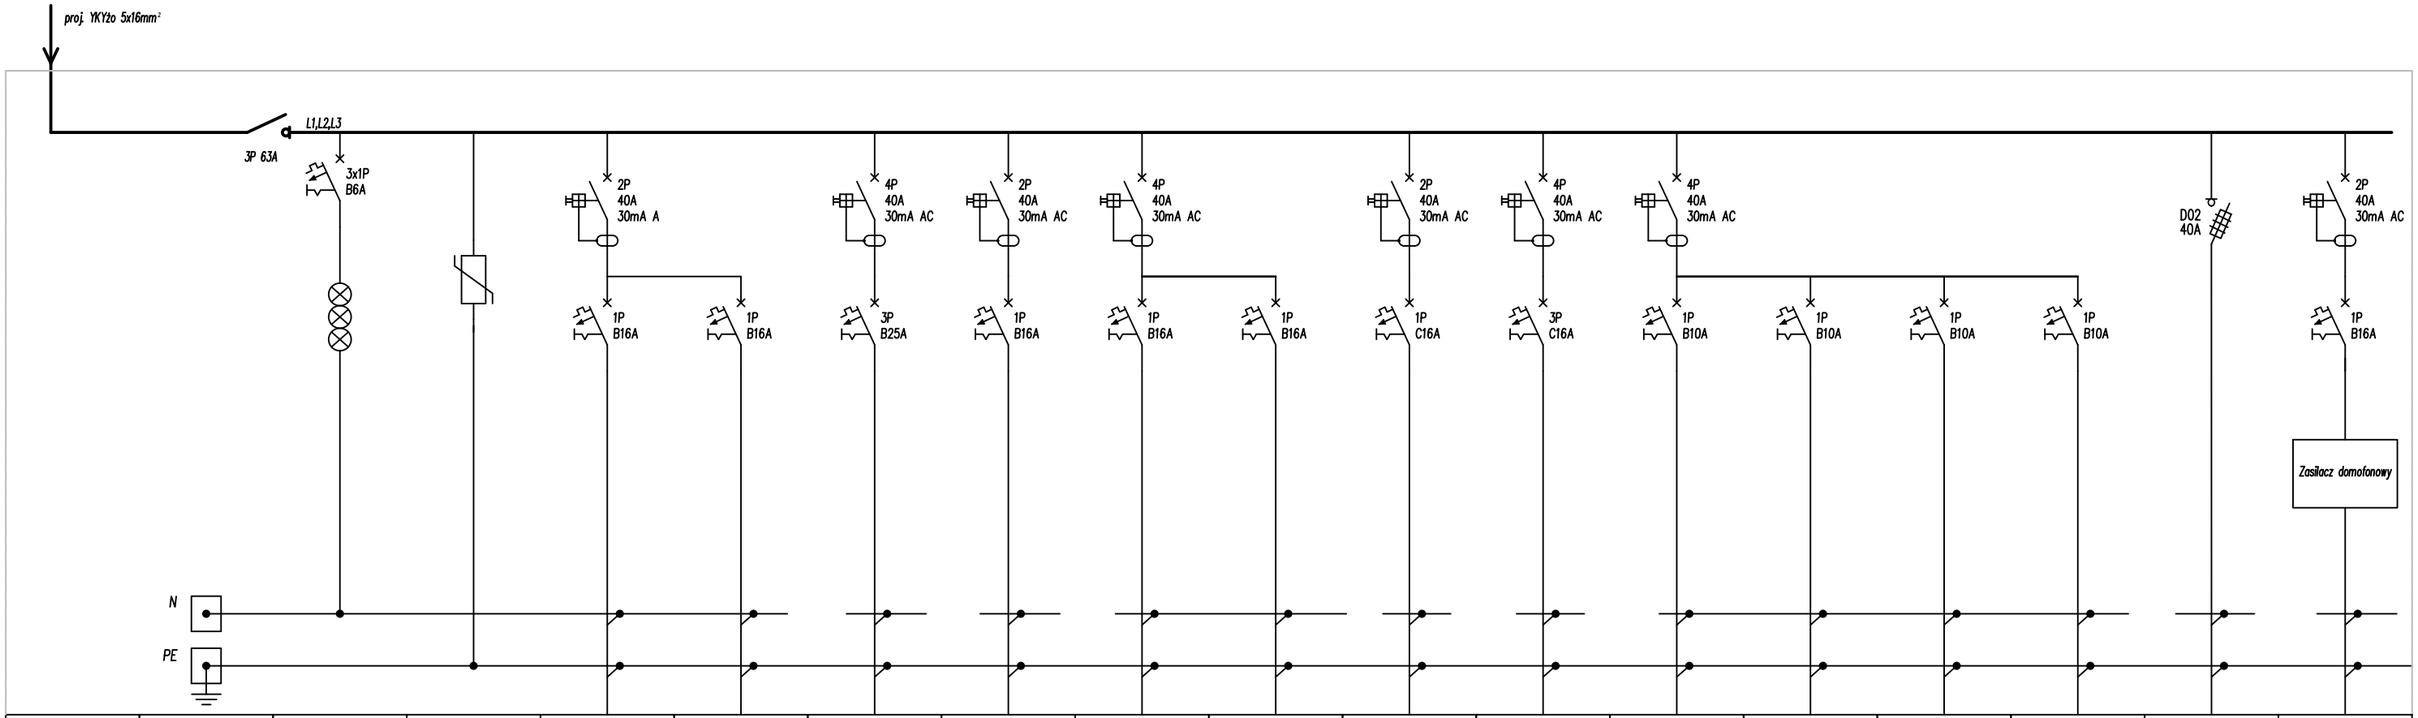

Numer obwodu	–	–	–	1g		3g	4g	1s	2s	–	–	1o	2o	3o	4o	PV	4g
Opis		Sygnalizacja faz L1,L2,L3	Ogranicznik przepięć (klasa T1 kom) (dobezpieczyć wg wytycznych producenta)	Zasilanie szafy RACK	Rezerwa	Zasilanie dla windy	Gniazdo serwisowe administracyjne	Zasilenie nasad hybrydowych na dachu	Zasilenie nasad hybrydowych na dachu	Zasilanie hydrofor w terenie	Zasilanie pompy zatapialnej w terenie	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia parter, I piętro komunikacja	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia pom. techniczne, kom. lokatorskie parter, I piętro	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia komunikacja II i III piętro	Oświetlenie ogólnego przeznaczenia kom. lokatorskie II i III piętro	Instalacja PV	Zasilanie systemu domofonowego
Typ przewodu	–	LgY 1,5	LgY 16	N2XH-J 3x2,5		N2XH-J 5x6	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	YKYżo 3x6	YKYżo 5x6	N2XH-J 3/4x1,5	N2XH-J 3/4x1,5	N2XH-J 3/4x1,5	N2XH-J 3/4x1,5	N2XH-J 5x16	N2XH-J 3x2,5
Moc zainstalowana	–	–	–	0,3kW		5,7kW	0,3kW	0,4kW	0,7kW	1,5kW	2,9kW	0,3kW	0,3kW	0,3kW	0,3kW	25,0kW	0,1kW
FAZA	–	L1,L2,L3	L1,L2,L3	L1		L1,L2,L3	L2	L1	L2	L1	L1,L2,L3	L1	L2	L3	L1	L1,L2,L3	L2

Napięcie zasilania U=230/400V
Moc szczytowa Ps=10,0kW; Is=15,5A

Arkusz 1/2

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@gbda.pl, www.gbda.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Społeczna Incjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O.	Skala: */*
Adres:	ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data: 01.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew.204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Ełcka, 12-250 Orzysz	Nr rysunku: E-11
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TRA2	
Faza:	Projekt wykonawczy	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Tomasz Soluch SLK/1079/POOE/05	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	
Asystent:	mgr inż. Magdalena Mesjasz mgr inż. Marcin Szczepańczyk	