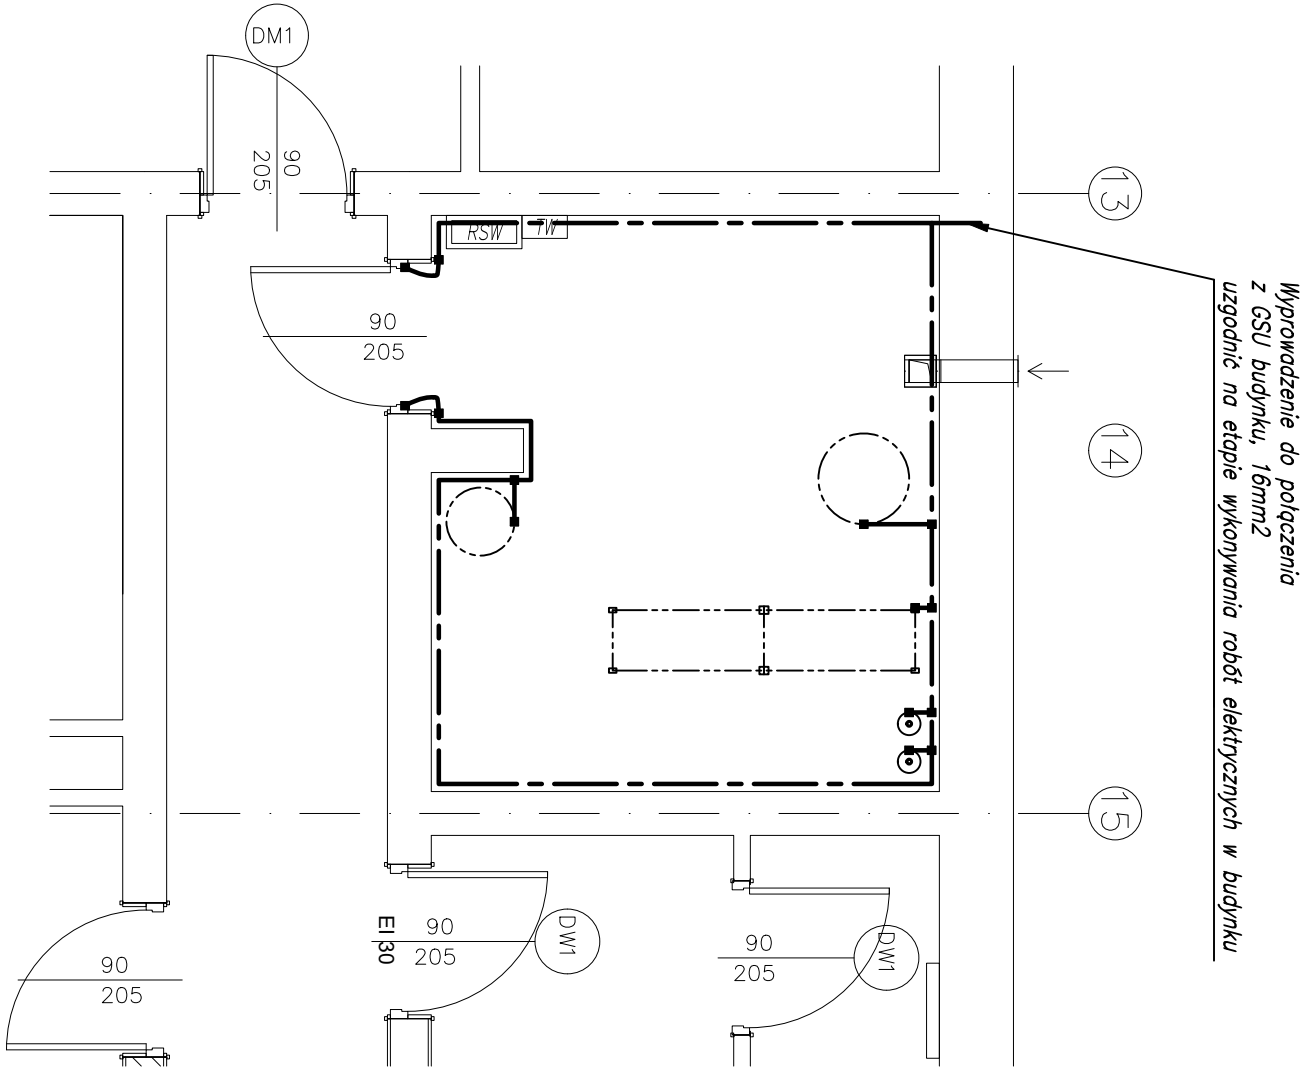

Oznaczenia

RSW — Proj. tablica węzła cieplnego

TW — Proj. szafa sterownicza węzła cieplnego

Płaskownik FeZn 20x3mm

Przewód uziemiający LgYżo 16mm2

Uwagi

1. Do płaskownika należy podłączyć wszystkie elementy metalowe: rozdzielnice, koryta kablowe, rury, itp.

Inwestor: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Warmia i Mazury Sp. z o.o. ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	Nazwa rysunku: Plan instalacji uziemienia			Skala: 1:50	Nr rysunku: 04-E	Nr arkusza: 1/1
Nazwa zadania: Węzeł cieplny c.o. i c.w. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, dz. nr ew. 204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Ełcka, 12-250 Orzysz	Branża: Elektryczna i AKPiA	Zespół projektowy:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
		Opracował:	mgr inż. K.Drogoś	95/2002		01.2024
	Stadium: Projekt wykonawczy	Projektował:	mgr inż. K.Drogoś	95/2002		
		Sprawdził	mgr inż. M.Babiarz	MAP/0272/PWBE/21		