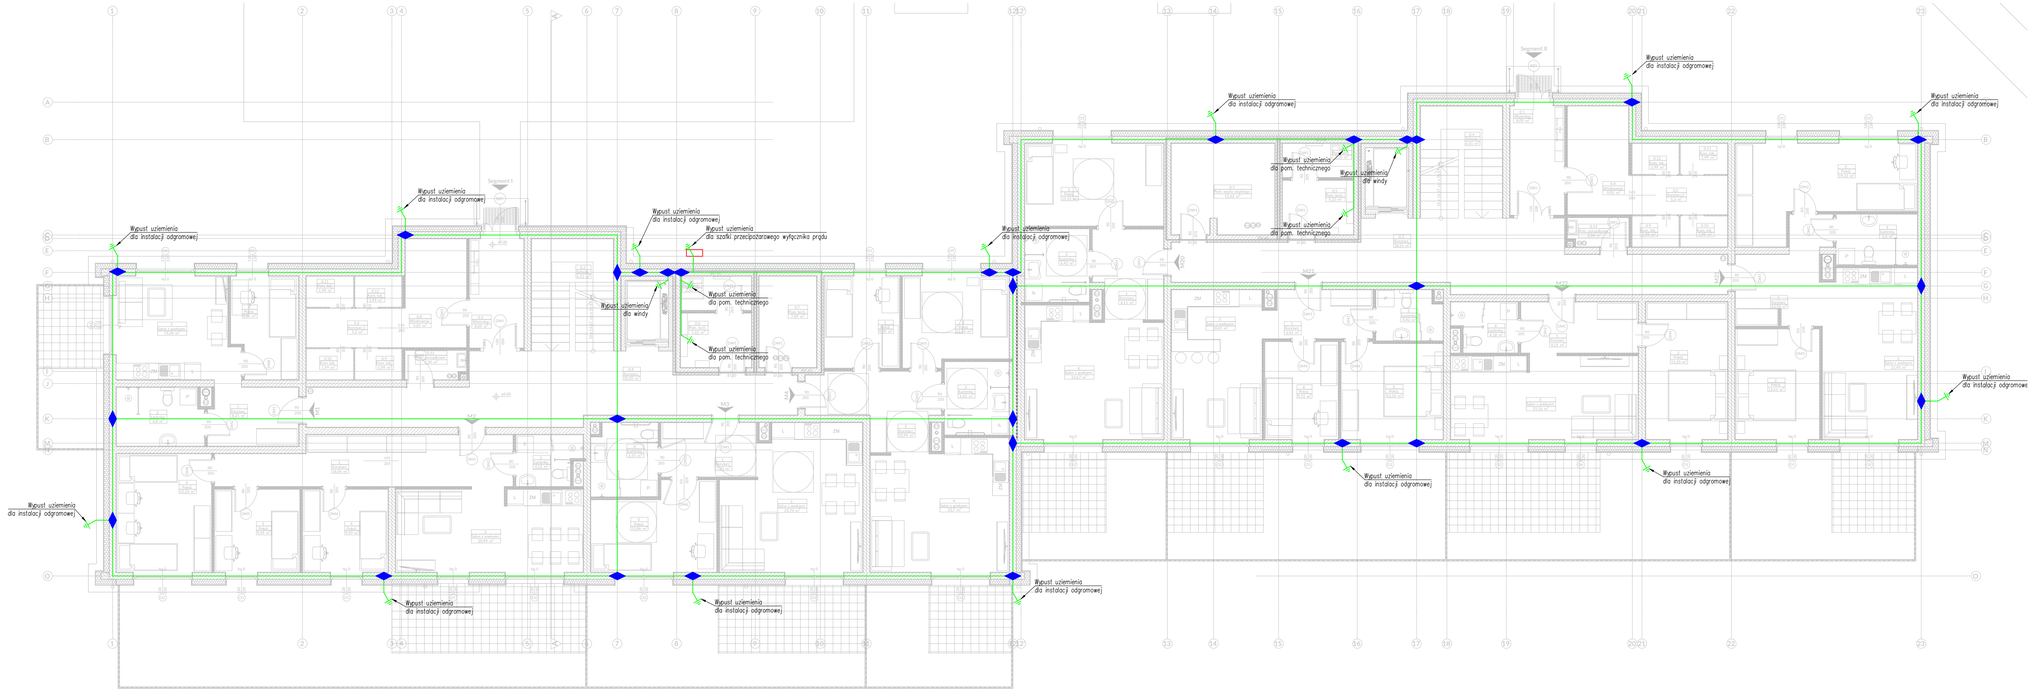

Legenda

– proj. uziom poziomy, bednarka ułożona w ławie fundamentowej Fe 30x4, natomiast pionowe odcinki wyprowadzone powyżej poziomu posadzki FeZn 25x4

– proj. wypust uziemienia, bednarka FeZn 25x4. Na etapie realizacji bednarkę wyprowadzić 0,5m ponad docelową wysokość podłogi.

– połączenie trwałe spawane, spaw min. 50mm

Uwagi

1. Uziemienie poziome należy wykonać z bednarki FeZn 30x4 układanej w ławach fundamentowych,

2. W miejscach wskazanych na rys. należy wykonać wypusty uziomu poziomego. Proj. wypusty należy połączyć z metalowym zbrojeniem stóp fundamentowych oraz ław poprzez spawanie w dwóch miejscach. Długość spawu winna wynosić min. 50mm. Jako wypusty uziomów należy zastosować bednarkę 25x4, wyprowadzoną 0,5m powyżej docelowego poziomu posadzki. Proj. uziemienie poziome należy połączyć z metalowym zbrojeniem ław fundamentowych poprzez spawanie,

3. Wszystkie połączenia winny być wykonane w sposób uniemożliwiający samoczynne lub przypadkowe rozłączenie.

G3D ARCHITEKTURA
GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 16F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, biuro@g3dsa.pl, www.g3dsa.pl, NIP: 7722256818

Inwestor:	Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN - Warmia i Mazury SP. Z O.O.	Skala: 1:100
Adres:	ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek	
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data: 01.2024
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew.204/40, obr. 0001 Orzysz, ul. Ełcka, 12-250 Orzysz	Nr rysunku: E-06
Nazwa rysunku:	Plan instalacji uziemienia	
Faza:	Projekt wykonawczy	
BRANŻA ELEKTRYCZNA		
Projektant:	mgr inż. Tomasz Sołuch SLK/1079/POOE/05	
Sprawdzający:	mgr inż. Adam Panicz SLK/0622/PWOE/05	
Asystent:	mgr inż. Magdalena Mesjasz mgr inż. Marcin Szczepańczyk	