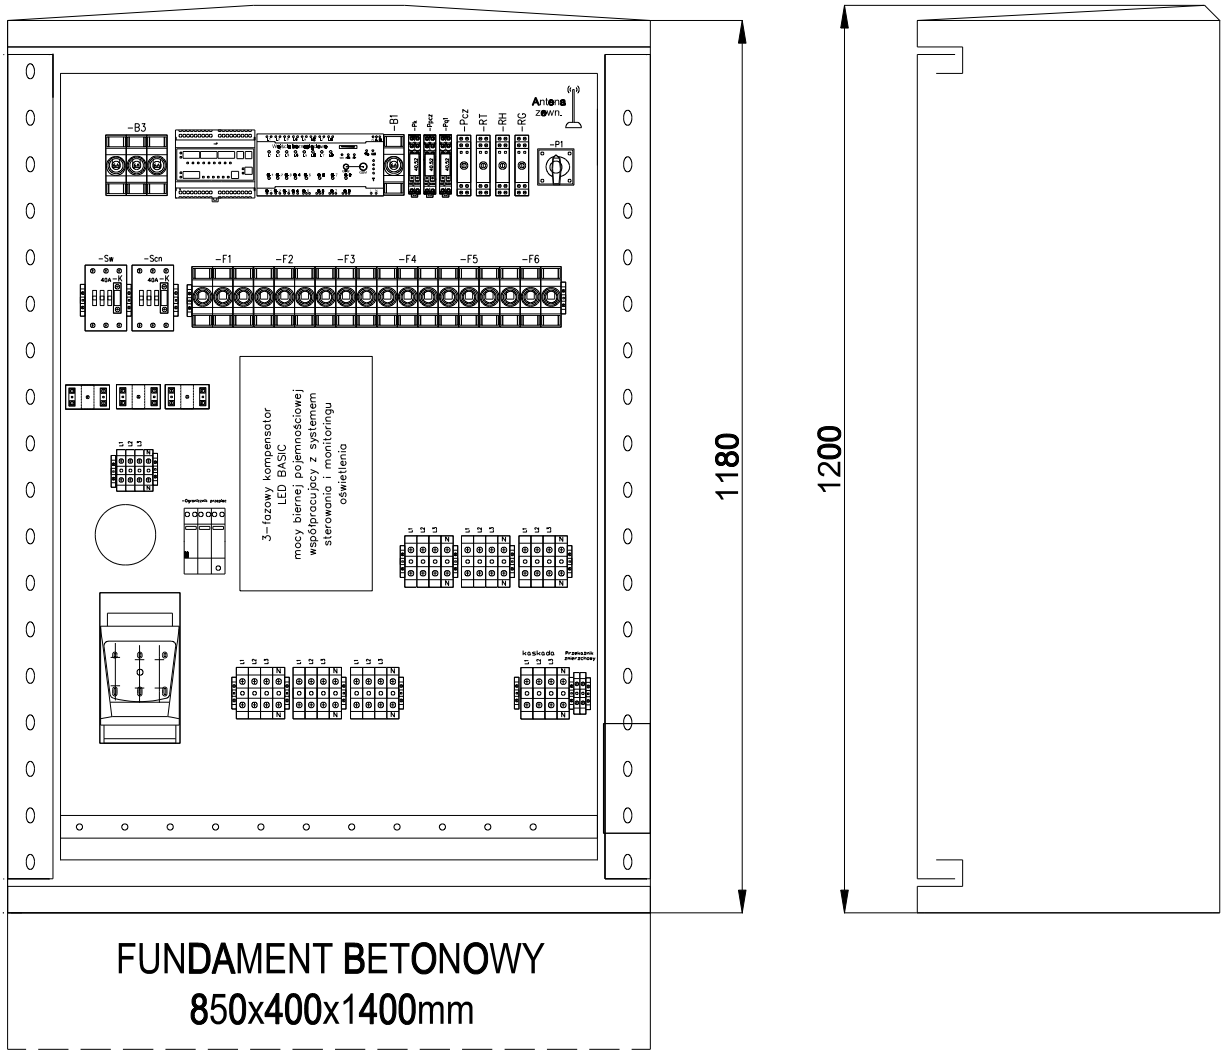

Uwagi:
1) Zastosować kompletne wyposażenie szafki wg katalogu wybranego producenta ze szczególnym uwzględnieniem elementów wyszczególnionych i opisanych na niniejszym rysunku
2) Podano minimalną wartość wymiarów zewnętrznych dla odpowiedniego rozmieszczenia i prawidłowej pracy aparatury
3) Sekcja pomiarowa powinna posiadać osobne drzwi z zamknięciem spełniającym wymogi zakładu energetycznego.

MAREL	MAREL Marcin Szczęsny ul. Jaśkowa Dolina 15/15, 80-252 Gdańsk				
Inwestycja:	"Budowa oświetlenia ul. Galileusza i ul. Keplera w Gdańsku" "Jaśniejszy Gdańsk" Edycja 2023, etap I, część 2 działki nr: 24/14, 23/2, 25/5, 625/4, 627, 628, 616/11, 86/33, 86/32, 20/2, 25/1, 647 - obręb 0003				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		Widok szafki oświetleniowej		
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	7
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	-
Sprawdził:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	02.2023