


Widok projektowanej oprawy

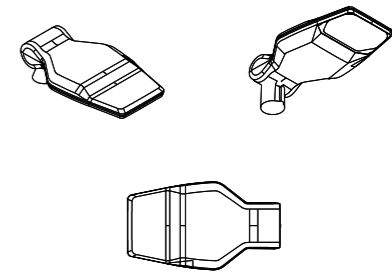

- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika $h=5\text{cm}(\pm 1\text{cm})$, ponad powierzchnię utwardzoną $h=3\text{cm}(\pm 1\text{cm})$
 3. W przypadku lokalizacji stupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami azurowymi wokół 1,5m od stupa
 4. Stupy sytuować poza skrajnią.
 5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary wnętrza 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza. Stosować ściska IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 6. Numerację słupów nałować na wysokości 1,8m
 7. Słupy, wysięgniki i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
 8. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika

<div><div>MAREL</div><div>MAREL Marcin Szczęsny ul. Jaškowa Dolina 15/15, 80–252 Gdańsk</div></div>					
Inwestycja:	"Budowa ošwietlenia ul. Temidy w Gdańsku" "Jašniejszy Gdańsk" Edycja 2023, Etap II, działki nr: 1223/1, 1239/4, 1240/1, 1239/6, 1240/2, 1231/28, 1239/22, 1239/7, 1230/38 – obręb 0001				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Zagłowa 11				
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANY			Przekrój stupa ošwietleniowego	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:		Podpis:	Rysunek nr: 4
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	–
Sprawdził:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	09.2022