


LEGENDA:

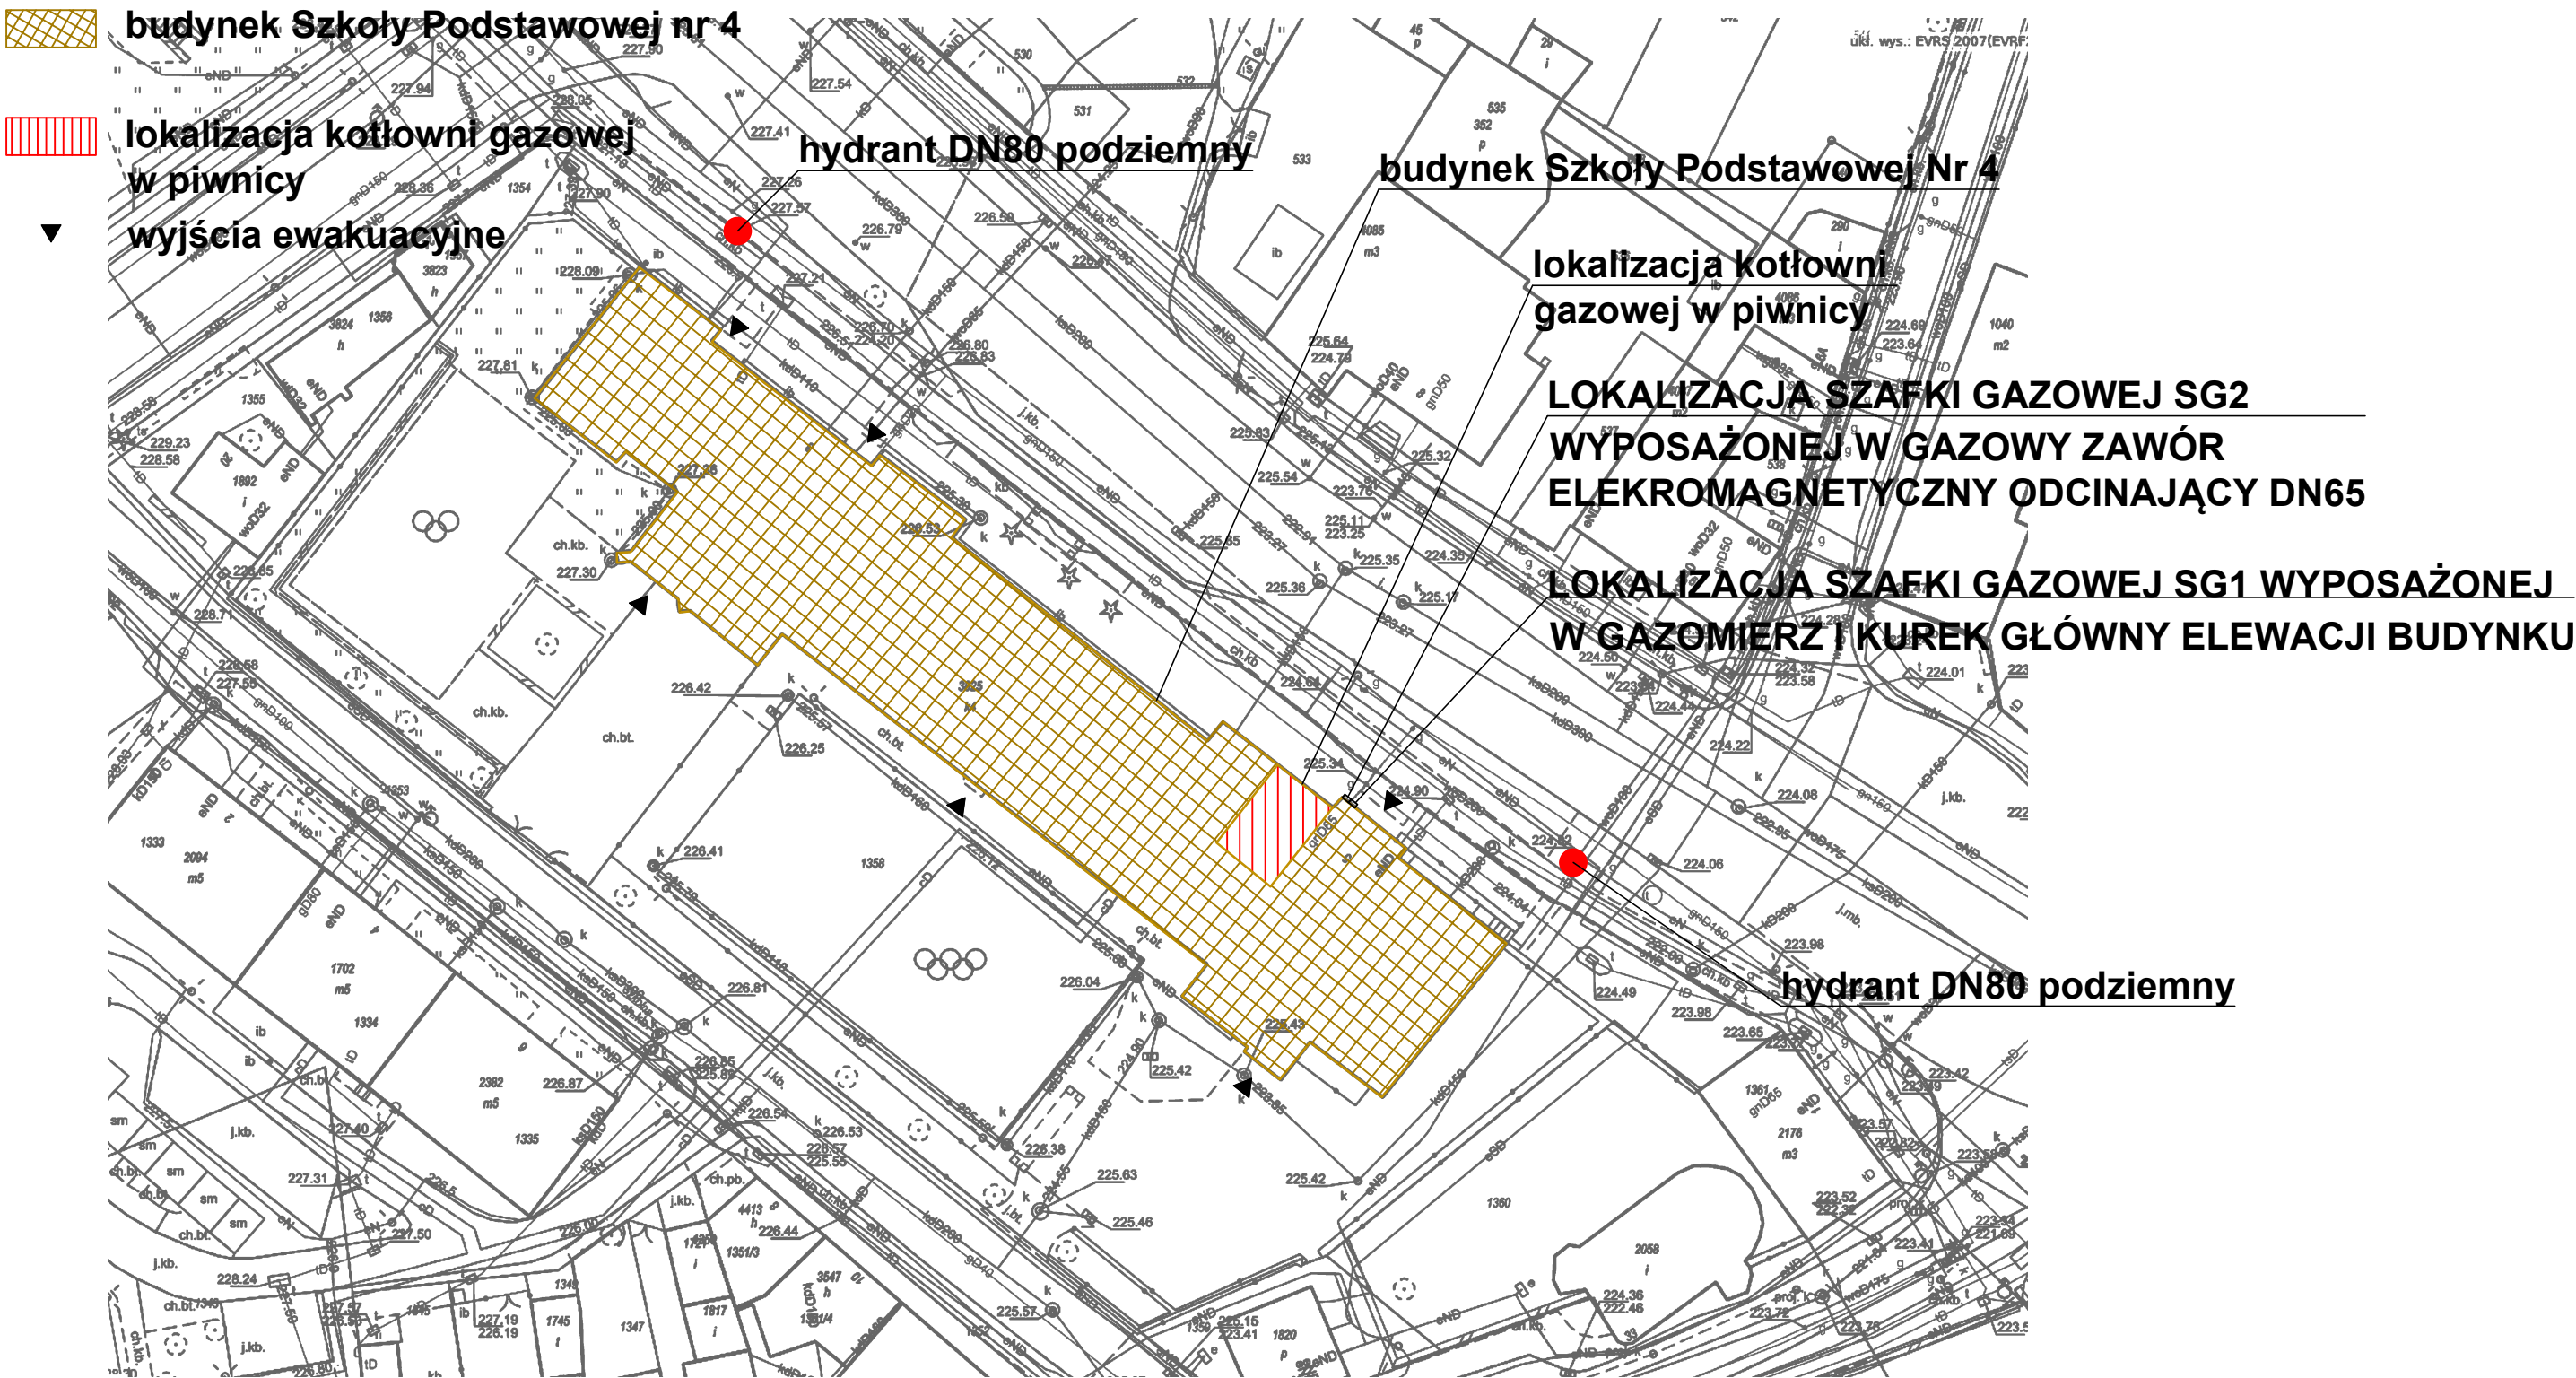

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA KOTŁOWNI		
	GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4		
	58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA		
	w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 15-04-2022 r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami).		
Opracowali:	mgr inż. Grzegorz Kulak		inż. Edward Knapczyk
	nr upr. 466/04		Rzecznik Budowlany
Nazwa rysunku:			dec. nr 3/2002/RZ
			Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 97/02/R/C
		Skala:	Nr rys.
PLAN SYTUACYJNY		1:500	1