


SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ SG-1 i SG-2

Z GAZOMIERZEM TYPU G 16, GAZ E (GZ-50)
CIŚNIENIE DOSTAWY I ODBIORU GAZU [1,75 - 2,5] kPa

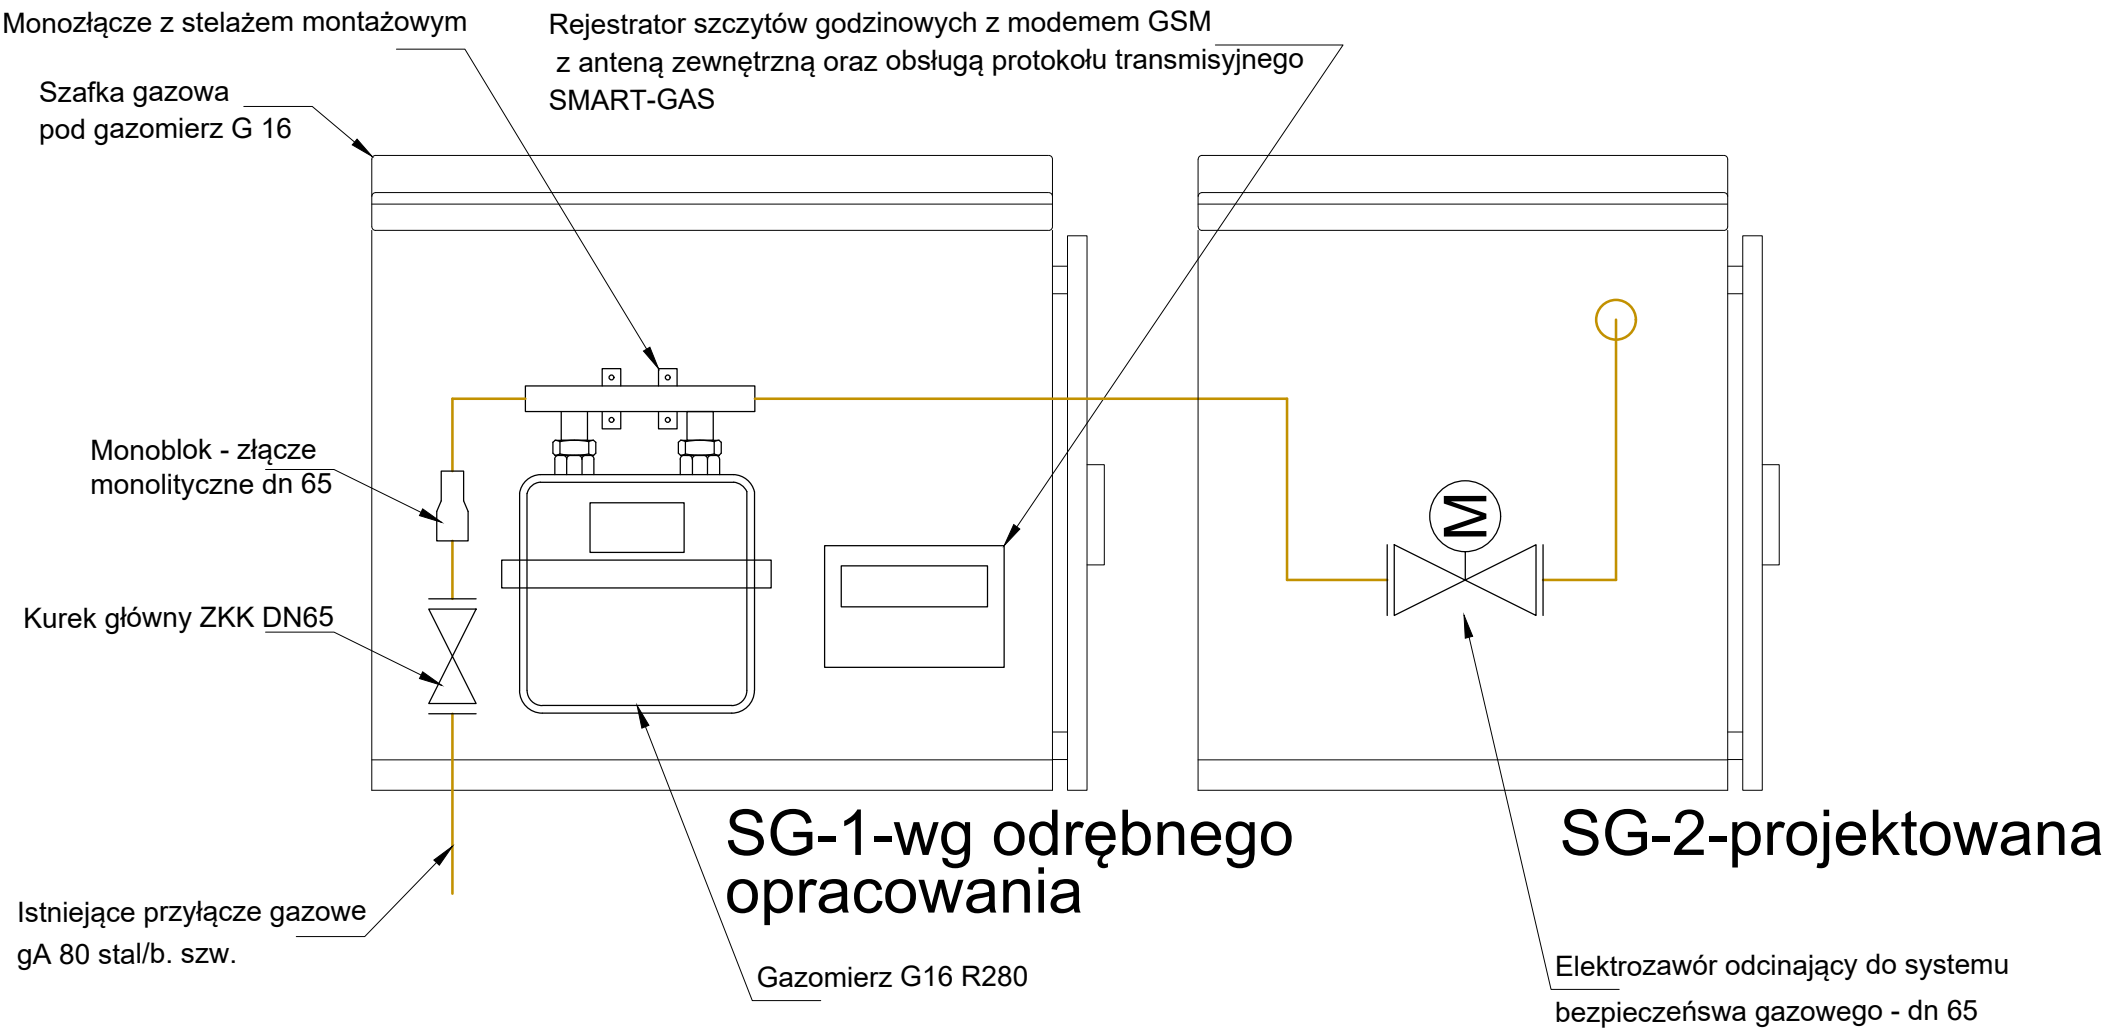

UWAGA!
Typ montowanego gazowomierza oraz rodzaj monozłącza uzgodnić przed montażem z gazownią w Wałbrzychu.

<div>INVENT</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA</div> <div>mgr inż. Jacek Krawczyński</div> <div>ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl</div>		
obiekt: <div>BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - KOTŁOWNIA GAZOWA</div>		
adres inwestycji: <div>58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5;</div> <div>identyfikator działki: 021906_4.0003.1358</div>		
inwestor: <div>Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom</div>		
faza: <div>PROJEKT TECHNICZNY</div>		
branża: <div>INSTALACJE SANITARNE</div>		
projektant/nr uprawnień: <div>mgr inż. Jacek Krawczyński</div> <div>upr. nr ew. DOŚ/0419/PWBS/17</div>		podpis:
sprawdzający/nr uprawnień: <div>mgr inż. Marek Malesza</div> <div>upr. nr ew. 18/DOŚ/13</div>		podpis:
rysunek: <div>SCHEMAT SZAFKI GAZOWEJ SG-1 i SG-2</div>		
data: <div>12.03.2025r.</div>	skala: <div>---</div>	nr rysunku: <div>IS-03</div>