


TN-S samoczynne wyłączenie zasilania

Rozdzielnica RK
TN-S samoczynne wyłączenie zasilania

400/230V AC, 50Hz
L1, L2, L3, N, PE

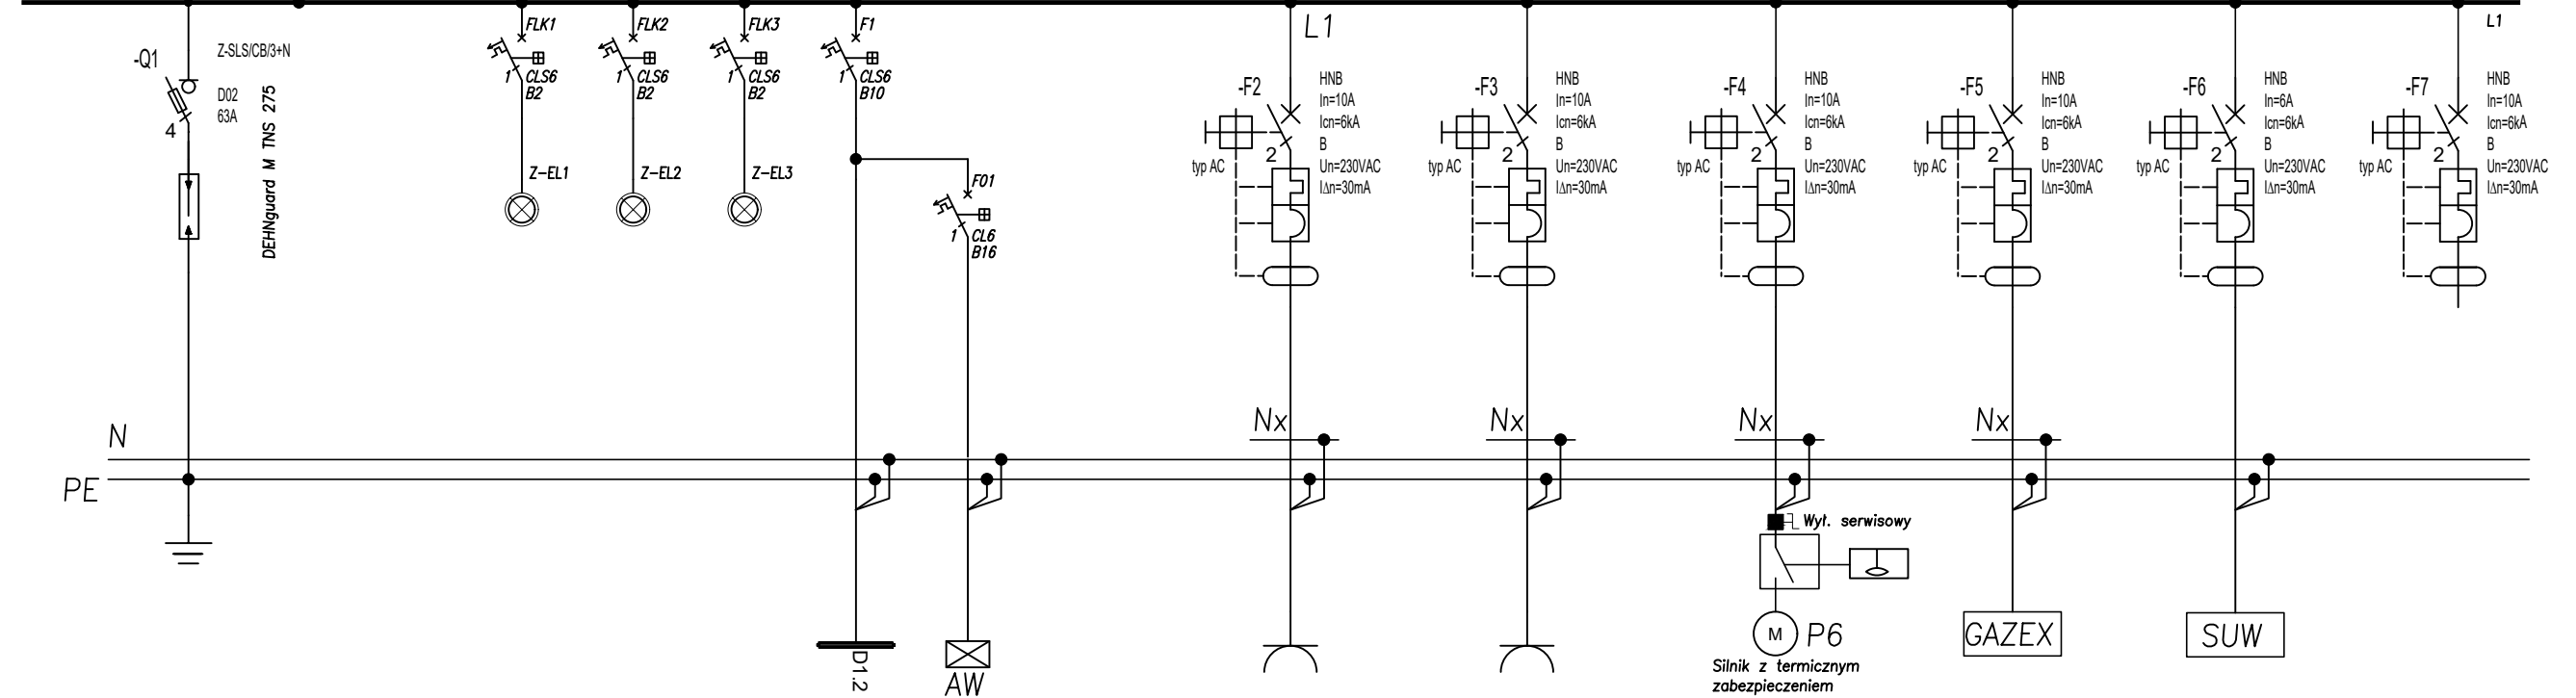

Nr w/z Feeder No:		OPP	Q0
Do To	Nazwa Name	Ochronnik p.przepięciowy DEHNGuard M TN-S	Rozłącznik główny zasilanie z TRT
Po [kW]			10
Ib [A]			—
In [A]			40
Typ kabla Cable type			YKY2o
Przekrój [mm2] Feeder section			5x4

LK1	LK2	LK3	RK/F001	RK/F001
Lampka kontrolni obecniści napiecia faza L1	Lampka kontrolni obecniści napiecia faza L2	Lampka kontrolni obecniści napiecia faza L3	Oswietlenie pomieszczenie kotlownia	Oswietlenie AWARYJNE kotlownia
			0,4	0,4
			2,0	2,0
			10	10
			YDY2o	YDY2o
			3x1,5	3x1,5

<i>RK/F2</i>
<i>Gn. wtykowe ogólne</i>
<i>3</i>
<i>14</i>
<i>16</i>
<i>YDY2o</i>
<i>3x2,5</i>

RK/F3
Gn. wtykowe ogólne
3
14
16
YDY2o
3x2,5

<i>RK/F4</i>
<i>POMPA ODWADN.</i>
<i>1</i>
<i>4,4</i>
<i>6</i>
<i>YDY2o</i>
<i>3x2,5</i>

<i>RK/F5</i>
<i>GAZEX</i>
<i>0,3</i>
<i>0,5</i>
<i>10</i>
<i>YDY2o</i>
<i>3x2,5</i>

<i>RK/F6</i>
<i>STACJA UZDATNIANIA</i>
—
—
—
—
—

<i>RK/F7</i>
<i>REZERWA</i> —
—
—
—
—
—

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński
ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4
- KOTŁOWNIA GAZOWA

adres inwestycji:
58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5;
identyfikator działki: 021906 4.0003.1358

inwestor:
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:
PROJ. TECHNICZNY

branża:
INST. ELEKTR.

PROJEKTOWAŁ:	
mgr inż. Marek Uss	
upr. nr ew. 128/DOŚ/08	

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Andrzej Krawczyński
nr ew. UAN.V-7342/3/170/94

SCHEMAT ROZDZIELNICY RK

data:	12.03.2025
-------	------------

skala:

nr rysunku:
E-RK

Arkusz
1/5