


LEGENDA:

RO EI120 przepust instalacyjny o klasie odporności odporności ogniowej EI120

— instalacja gazowa

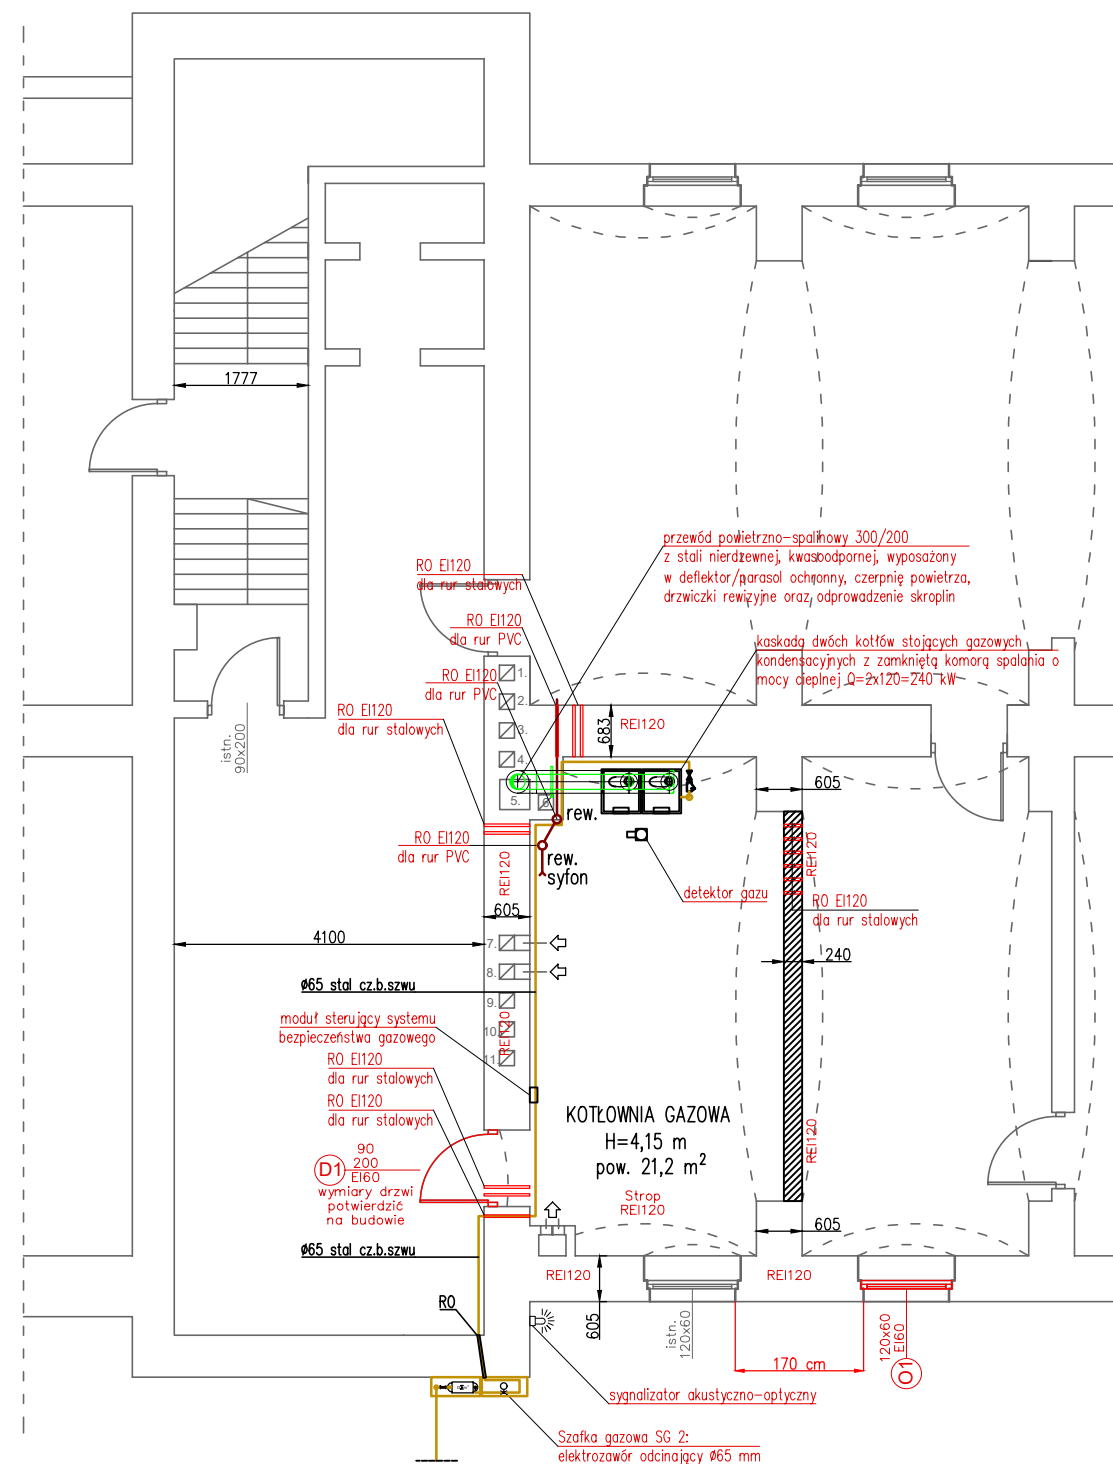

| | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|---------|
| Objekt: | EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ DLA KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 | | |
| | 58-150 Strzegom, aleja Wojska Polskiego 3-5 | | |
| Temat: | EKSPERTYZA TECHNICZNA | | |
| | w trybie § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (tekst jednolity Dz. U. z 15-04-2022 r., poz. 1225 z późniejszymi zmianami). | | |
| Opracowali: | mgr inż. Grzegorz Kulak | inż. Edward Knapczyk | |
| | nr upr. 466/04 | Rzecznik Budowlany | |
| | | dec. nr 3/2002/RZ | |
| | | Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr 97/02/R/C | |
| Nazwa rysunku: | | Skala: | Nr rys. |
| RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ | | 1:100 | 2 |