

Z wyników przeprowadzonych OGŁĘDZIN \ EKSPERTYZY \
URZĄDZEŃ OGRZEWCZO – KOMINOWYCH

W Strzegom ul. Wojska Polskiego 3-5

w celu

1. Wskazanie miejsca podłączenia.-
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń

W związku z tym stwierdza, się co następuje:

W związku z tym stwierdza się co następuje:

Przewód kominiarski nr 5 wykorzystać
na podłączenie kotła V.

Przewód kominiarski nr 8, stopień
centylowy, stan bieżący - komini wolny

Wzrost na zbliżeniu nr 1

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (D.U. nr 89 poz. 414), ustawę o Ochronie p. paż. z dnia 27.08.1991 r. (D.U. nr 81 poz. 351) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowiązujące normy przedmiotowe, w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.11.1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków (D.U. nr 92 poz. 460).

Opinię sporządzano w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla INWESTORÓW.

Potwierdzenie odbioru opinii

OPINIODAWCA




DAMIAN KUBRYŃSKI
mistrz kominiarz
Nr MK-19/04/41
tel. 790-562-556

Podpis

Rysunek na odwrocie

Załącznik nr.1

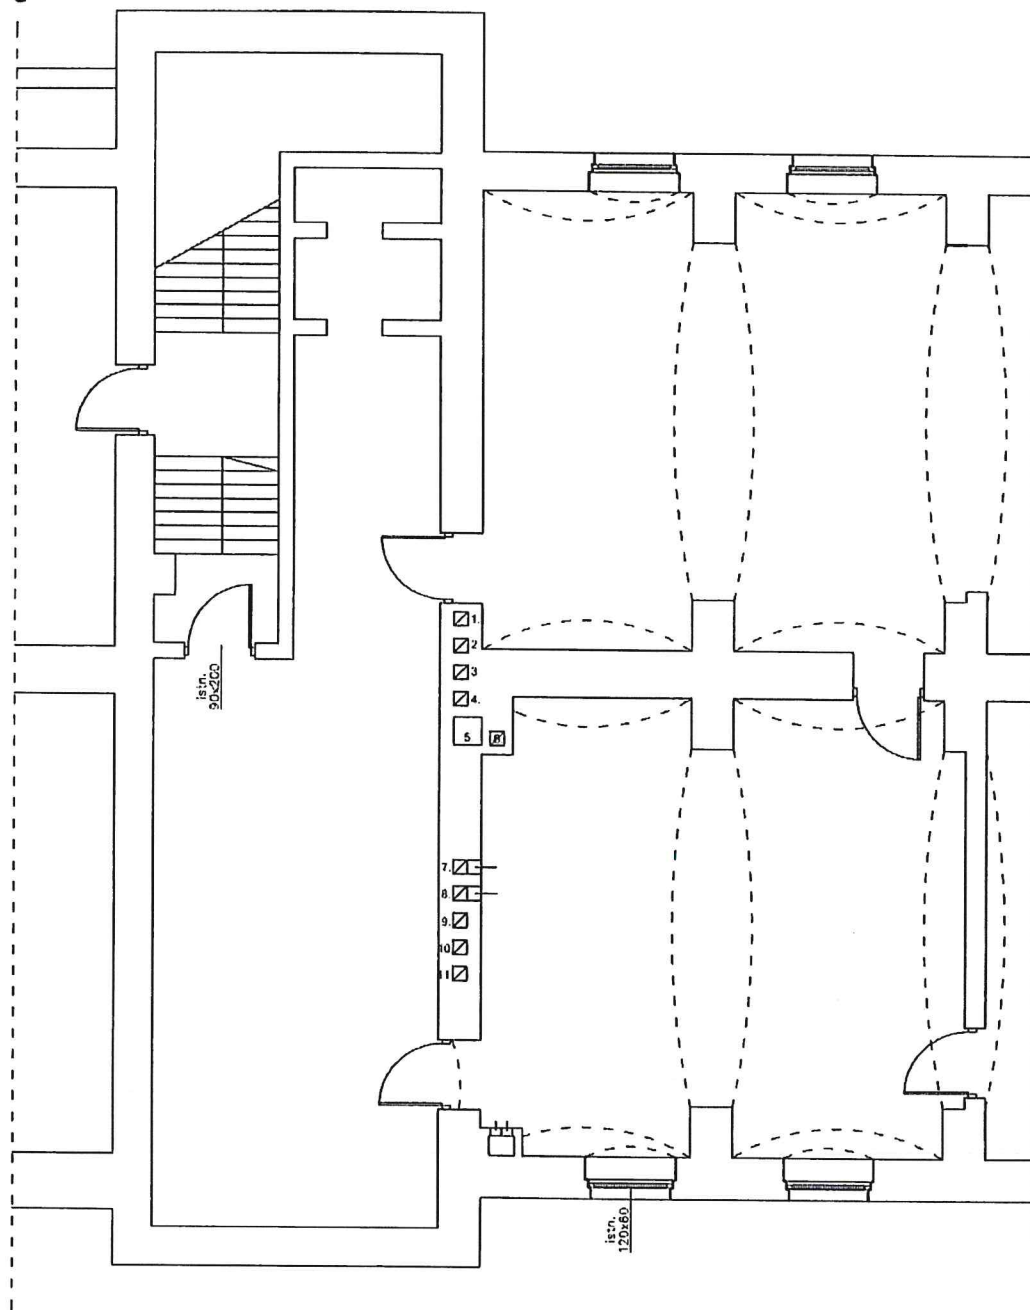

DAMIAN KUBRYŃSKI
mistrz kominiarz
Nr MK-19/04/41
tel. 790-562-556