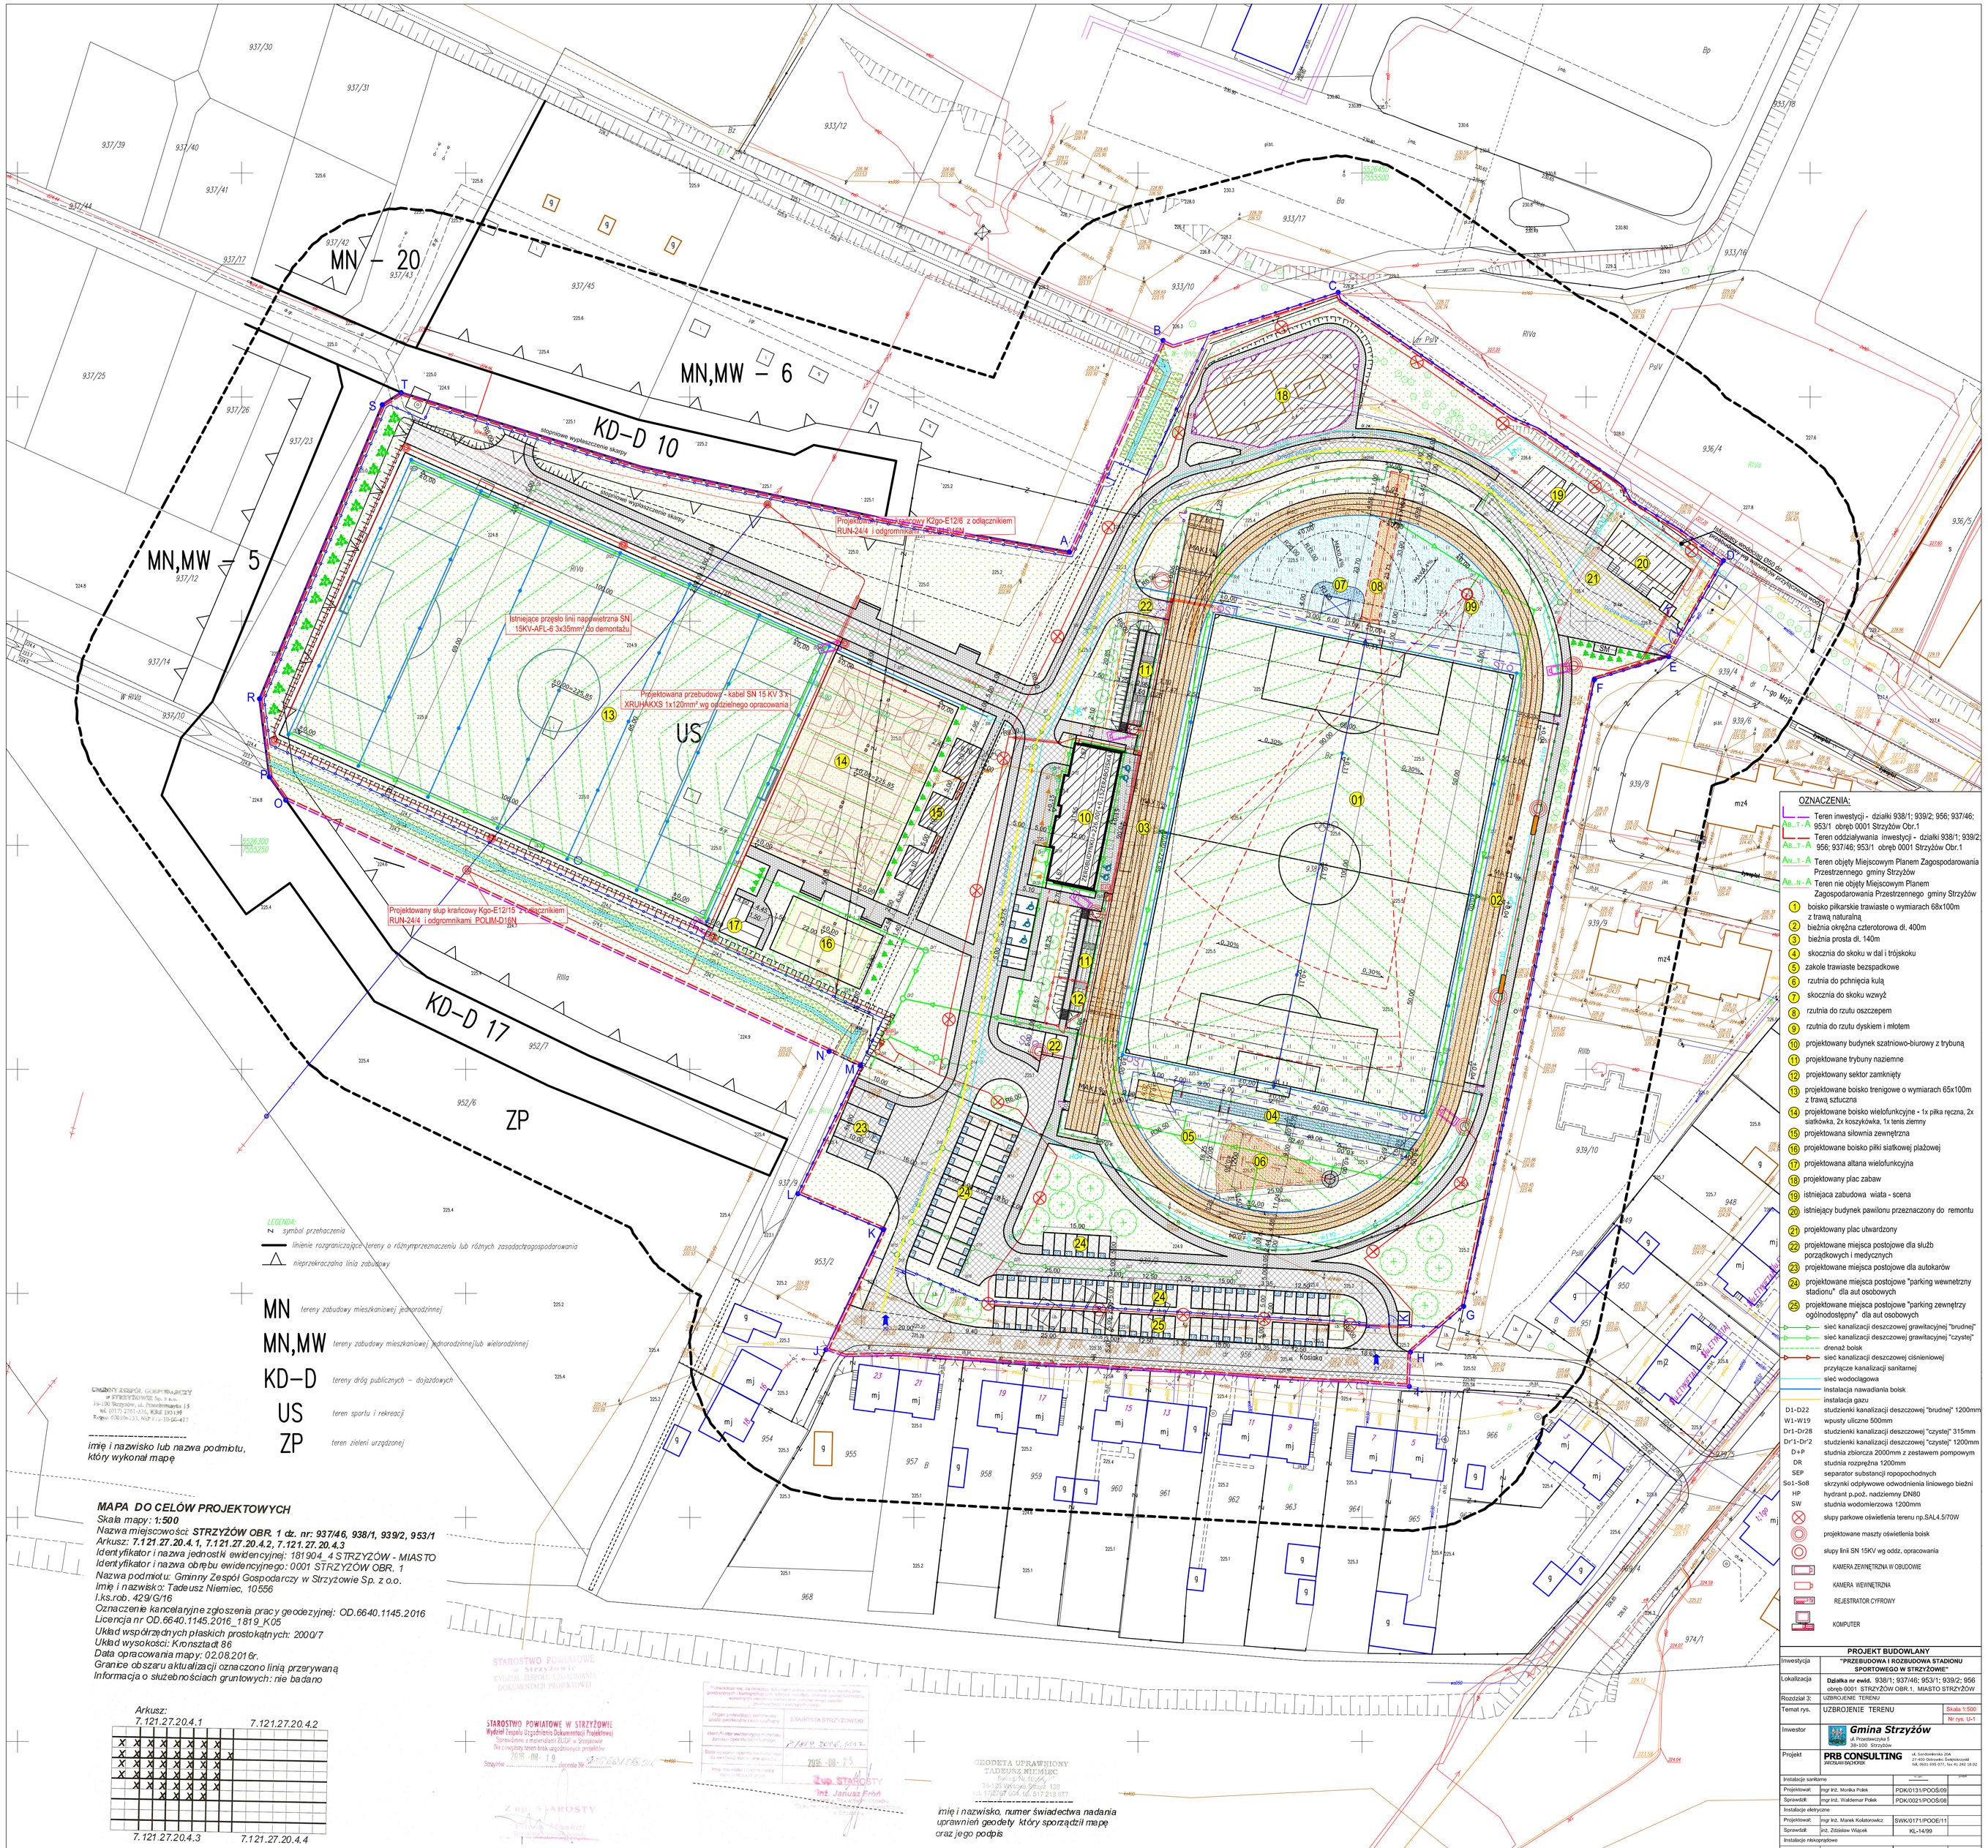
MN – 20
MN,MW – 6
MN,MW – 5
KD–D 10
KD–D 17
ZP
US
Istniejące przęsło linii napowietrzna SN 15KV-AFL-6 3x35mm² do demontażu
Projektowana przebudowa - kabel SN 15 KV 3-1 XRUHAKXS 1x120mm² wg odrębnego opracowania
Projektowany słup krańcowy Kgo-E12/15 z odłącznikiem RUN-24/4 i odgromnikami POLIM-D18N
Projektowany słup krańcowy KZgo-E12/6 z odłącznikiem RUN-24/4 i odgromnikami POLIM-D18N
Rilla
Rilla
Rilla