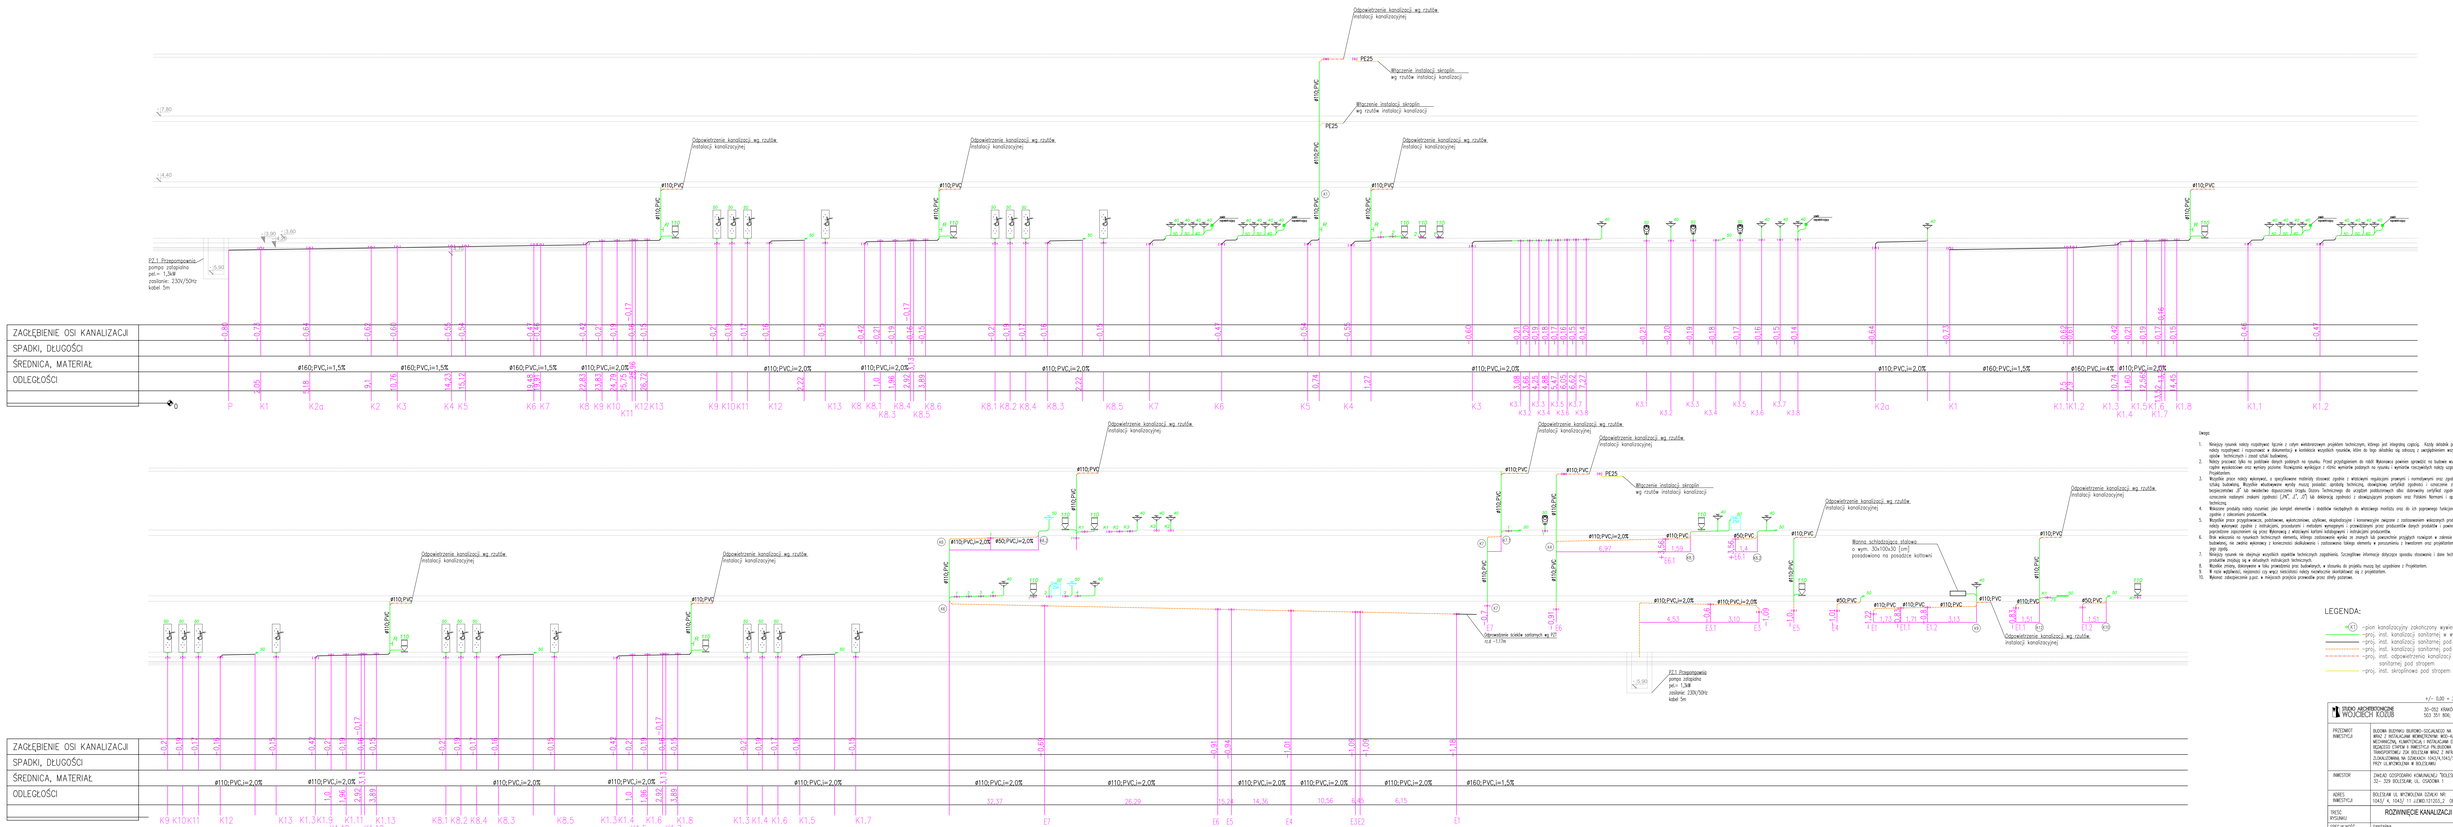
ZAGŁĘBIENIE OSI KANALIZACJI
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
Odpowietrzenie kanalizacji wg. rzutów instalacji kanalizacyjnej
Włączenie instalacji skroplin wg rzutów instalacji kanalizacji
PE25
#110;PVC
PZ.1 Przepompownia pompa zatapialna pel.= 1,3kW zasilanie: 230V/50Hz kabel 5m
-0,80
-2,40
-3,60
-5,00
-17,80
P
K1
K2a
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K8.1
K8.2
K8.4
K8.3
K8.5
K7
K6
K5
K4
K3
K3.2
K3.3
K3.4
K3.5
K3.6
K3.7
K3.8
K2a
K1
K1.1K1.2
K1.3
K1.4
K1.5K1.6
K1.7
K1.8
K1.1
K1.2
K9 K10K11
K12
K13
K1.3K1.9
K1.10
K1.11
K1.12
K1.13
K8.1 K8.2 K8.4
K8.3
K8.5
K1.3K1.4
K1.5
K1.6
K1.7
K1.8
K1.3 K1.4
K1.6
K1.5
K1.7
E7
E6
E5
E4
E3E2
E1
#160;PVC;i=1,5%
#160;PVC;i=1,5%
#160;PVC;i=1,5%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#160;PVC;i=1,5%
#160;PVC;i=4%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#110;PVC;i=2,0%
#160;PVC;i=1,5%
#50;PVC;i=2,0%
#50;PVC;i=2,0%
Odpowiednie scalenie sieciowych wg PZT
o.d.=1,10m
Wanna schładzająca stalowa
o wym. 30x100x30 [cm]
powiadomienia na powodzkie kotłowni
Uwagi:
1. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią. Każdy element projektu należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego obiektu są zebrane z uwzględnieniem wszystkich uprzednich technicznych i zasad sztuki budowlanej.
2. Należy przewozić tylko na podstawie danych podanych na rysunku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie wymiary i rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome. Rozpoczęcie wykonania z różnic wymienia podanych na rysunku i wymienia rozpoczętych robót zagadnie z Projektantem.
3. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wszystkie urządzenia winny mieszą posiadać aprobaty techniczną, dopuszczenie certyfikat zgodności i oznaczone znakiem bezpieczeństwa „B" lub świadectwo dopuszczenia Urzędu Dozoru Technicznego dla urządzeń podlegających temu dozorowi certyfikat zgodności i oznaczone znakiem znakiem zgodności „CE" „CE" lub deklaracją zgodności z obowiązującymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatą techniczną.
4. Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, czyszczenie, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem właściwych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przedstawionymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi danymi technicznymi i instrukcjami producentów.
6. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z całością dokumentacji projektowej przed przystąpieniem do robót budowlanych, oraz zwrócenia uwagi na ewentualne błędy i sprzeczności. Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wszystkich przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej