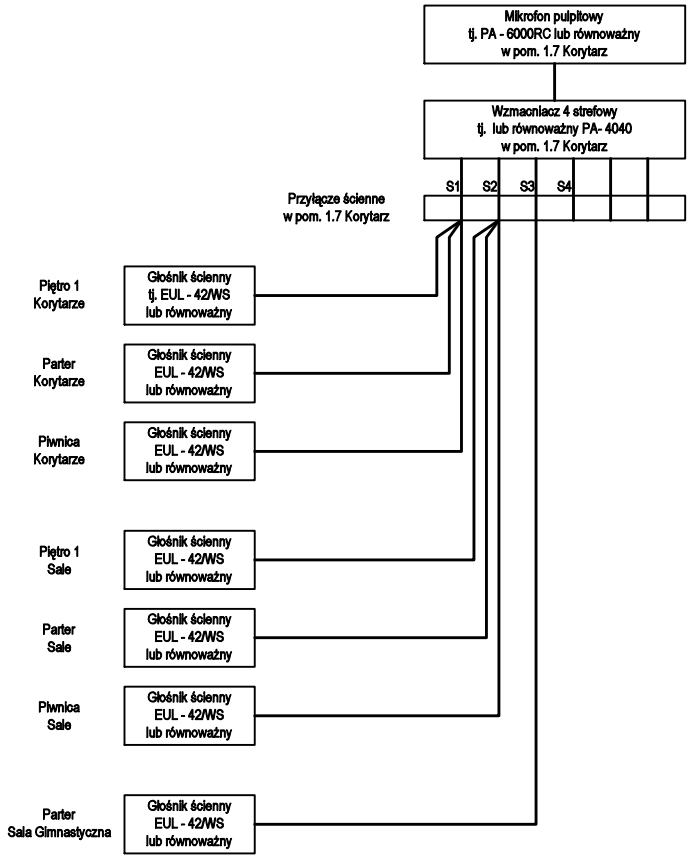

UWAGI:

1. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim: samoczynne wyłączenie zasilania.
2. Układ sieci: TN-C (zasilanie budynku), TN-S (instalacje odbiorcze)

Ochrona przed porażeniem:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

UKŁAD SIECI TN-C (zasilanie budynku)
TN-S (instalacje odbiorcze)

ELECTRICLAND
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
tel. +48 666 600 780
PG@fibro.com.pl
www.fibro.com.pl

Branża: Elektryczna	Faza projektu: PROJEKT TECHNICZNY			Tytuł zamierzenia budowlanego: PRZEBUDOWA WRAZ Z MODERNIZACJĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PUNKTEM PRZEDSZKOLNYM W MIELĘCINIE	Rewizja: --
Data: 09.2022	Projektował (autor projektu): mgr inż. Piotr Majchrzak upr. nr ZAP/0125/POOE/13	Sprawdził: mgr inż. Kacper Kurdek upr. nr ZAP/0303/PWBE/21	Opracował: –	Adres obiektu: ul. Główna 72, Mielęcin, gmina Pyrzyce, powiat pyrzycki, działka nr 47, obręb Mielęcin	Inwestor: Gmina Pyrzyce, plac Ratuszowy 1, 72-200 Pyrzyce	Nr projektu: 22440
Skala: –	Podpis:	Podpis:	Podpis:	Tytuł rysunku: SCHEMAT STRUKTURALNY RADIOWĘZŁA		Nr rys.: E21 / Nr ark.: 1/1