PRZEKRÓJ NORMALNY 1 - 1

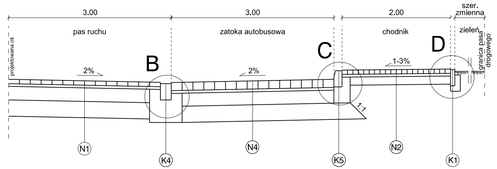

PRZEKRÓJ NORMALNY 2 - 2

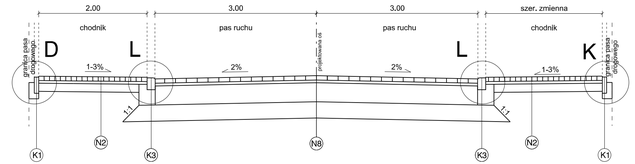

PRZEKRÓJ NORMALNY 3 - 3

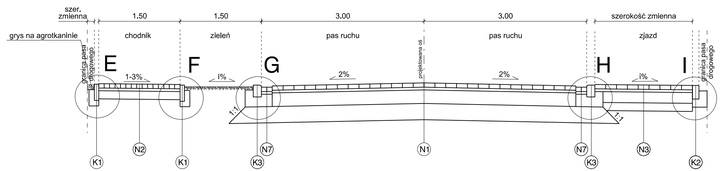

PRZEKRÓJ NORMALNY 4 - 4

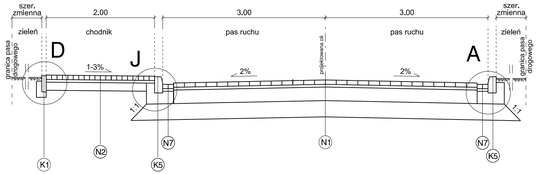

PRZEKRÓJ NORMALNY 5 - 5

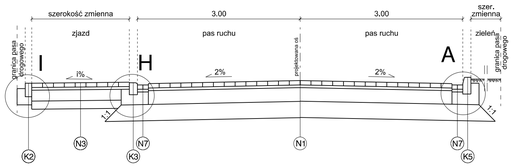

PRZEKRÓJ NORMALNY 6- 6

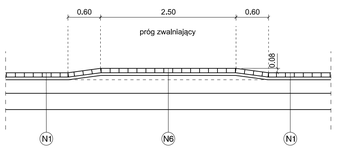

PRZEKRÓJ NORMALNY 7 - 7

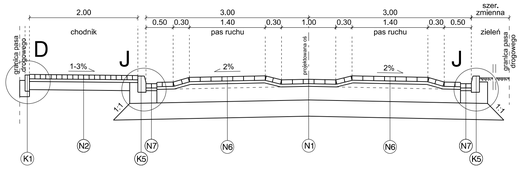

PRZEKRÓJ NORMALNY 8 - 8

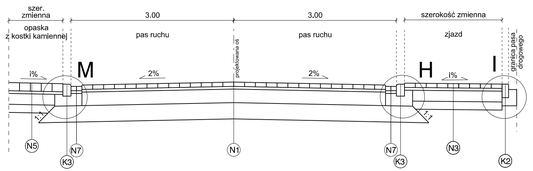

PRZEKRÓJ NORMALNY 9 - 9

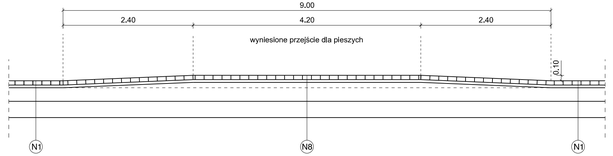

PRZEKRÓJ NORMALNY 10 - 10



LEGENDA

betonowa kostka brukowa* - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm podbudowa z mieszanki C$_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 25 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 30 cm	N1
betonowa kostka brukowa* - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm	N2
betonowa kostka brukowa* - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm podbudowa z mieszanki C$_{90/3}$ 0/31,5 mm - gr. 20 cm mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm	N3
kostka kamienna - gr. 15-17 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm podbudowa z betonu C 16/20 - gr. 24 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 30 cm	N4
kostka kamienna - gr. 15-17 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm podbudowa z mieszanki C$_{90/3}$ 0/31,5 mm - gr. 20 cm mieszanka związana cementem C 1,5/2,0 - gr. 15 cm	N5
betonowa kostka brukowa* - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm podbudowa z mieszanki C$_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 33 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 30 cm	N6
betonowa kostka brukowa* - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm podbudowa z mieszanki C$_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 30 cm	N7
betonowa kostka brukowa* - gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3 - gr. 5 cm podbudowa z mieszanki C$_{90/3}$ o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 30 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 30 cm	N8
obrzeże betonowe 8x30 cm ława z oporem z betonu C 12/15 - gr. 10 cm	K1
opornik betonowy 12x25 cm ława z oporem z betonu C 12/15 - gr. 15 cm	K2
krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm ława z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 30 cm	K3
krawężnik betonowy 20x30 cm ława z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna	K4
krawężnik betonowy 15x30 cm ława z oporem z betonu C 12/15 - gr. zmienna warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem C 1,5/2,0 - gr. 30 cm	K5

UWAGA
Należy zastosować następujące rodzaje kostki:
- nawierzchnia jezdni i chodnika - kostka szara,
- nawierzchnia zjazdu oraz dojść - kostka grafitowa
- przejś zwalniające i wyniesione przejścia - kostka czerwona

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SD PROJEKT s.c.
ul. Szymborska 10/8
60-254 Poznań

SD PROJEKT

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Burmistrz Siechnic -
Gmina Siechnice
ul. Jana Pawła II 12
55-011 Siechnice

TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa ulicy Polnej w Iwinach - ETAP I od km ok. 0+386 do km ok.0+886
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
SPECJALNOŚĆ:	DROGOWA

FUNKCJA	*IMIĘ I NAZWISKO*	*UPRAWNIENIA*	*PODPIS*
PROJEKTANT	mgr inż. Robert CYRKIEL	WKP/0086/POOD/08	
OPRACOWALI	mgr inż. Wojciech SULIKOWSKI	WKP/0301/POOD/13	
	inż. Paulina SLUSARSKA	-	
	mgr inż. Karolina JASINSKA	-	
	inż. Adrian NOWAK	-	
	mgr inż. Mateusz GAWSKI	-	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech MIKOŁAJCZYK	WKP/0300/PWOD/09	

DATA:	grudzień 2019 r.	*SKALA:*	1:50
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKROJE NORMALNE	*RYS. NR*	D-3

plik projektowy: 400_pn_09.dgn

PDF: 400_pn_09_E1_297mm_cz-b.pdf