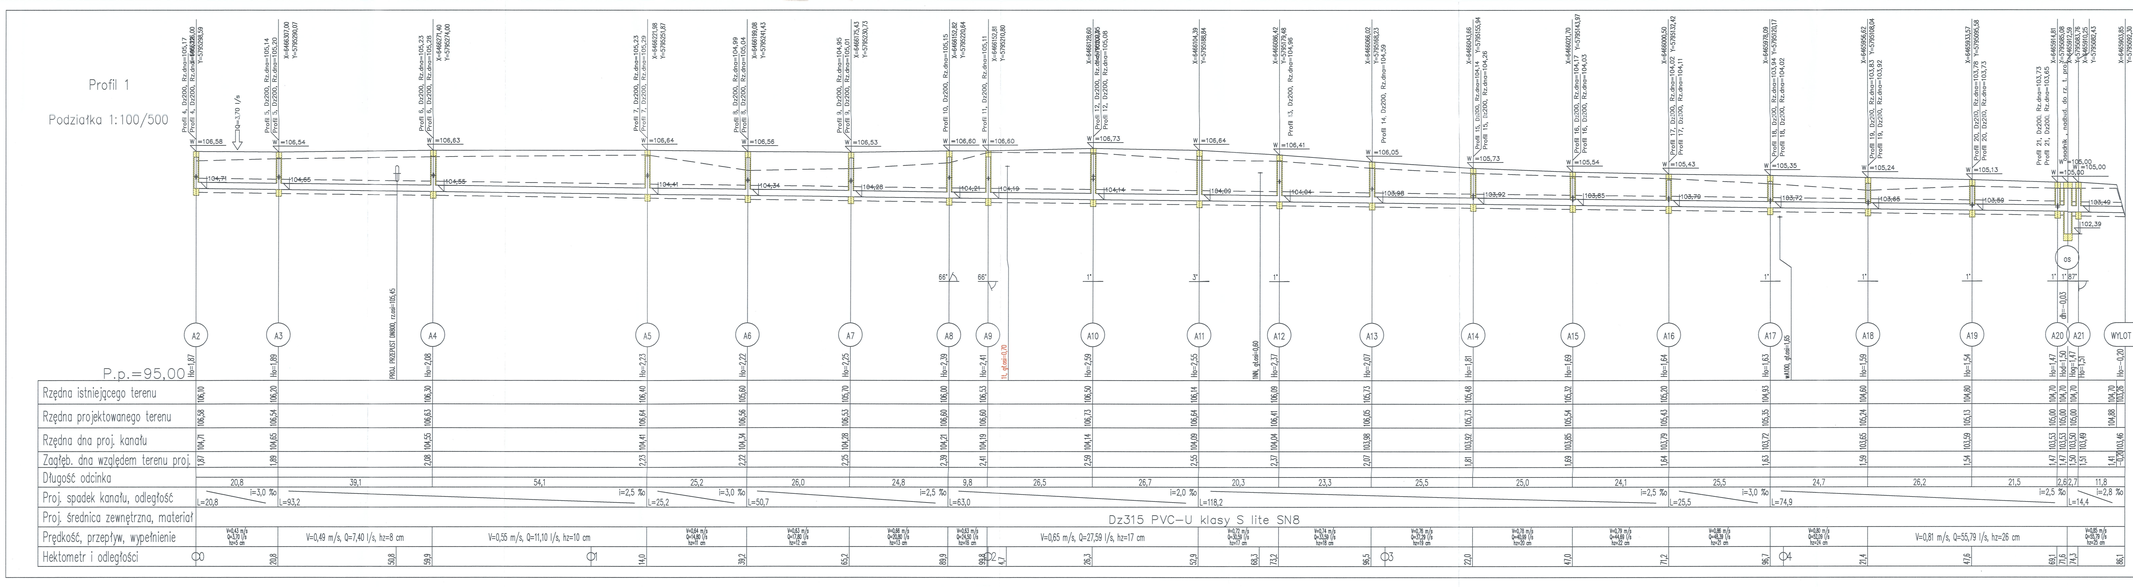
Profil 1
Podziałka 1:100/500
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
WYLOT A
P.p.=95,00
Rzędna istniejącego terenu
Rzędna projektowanego terenu
Rzędna dna proj. kanału
Zagłęb. dna względem terenu proj.
Długość odcinka
Proj. spadek kanału, odległość
Proj. średnica zewnętrzna, materiał
Dz315 PVC-U klasy S lite SN8
Prędkość, przepływ, wypełnienie
Hektometr i odległości
V=0,49 m/s, Q=7,40 l/s, hz=8 cm
V=0,55 m/s, Q=11,10 l/s, hz=10 cm
V=0,85 m/s, Q=27,59 l/s, hz=17 cm
V=0,81 m/s, Q=55,79 l/s, hz=26 cm
PRZEJ. PRZEPUST Ø800 rzędna=105,45
3,5% (70 l/s
1% dł.otul=0,60
1% dł.otul=0,60
1% dł.otul=0,60