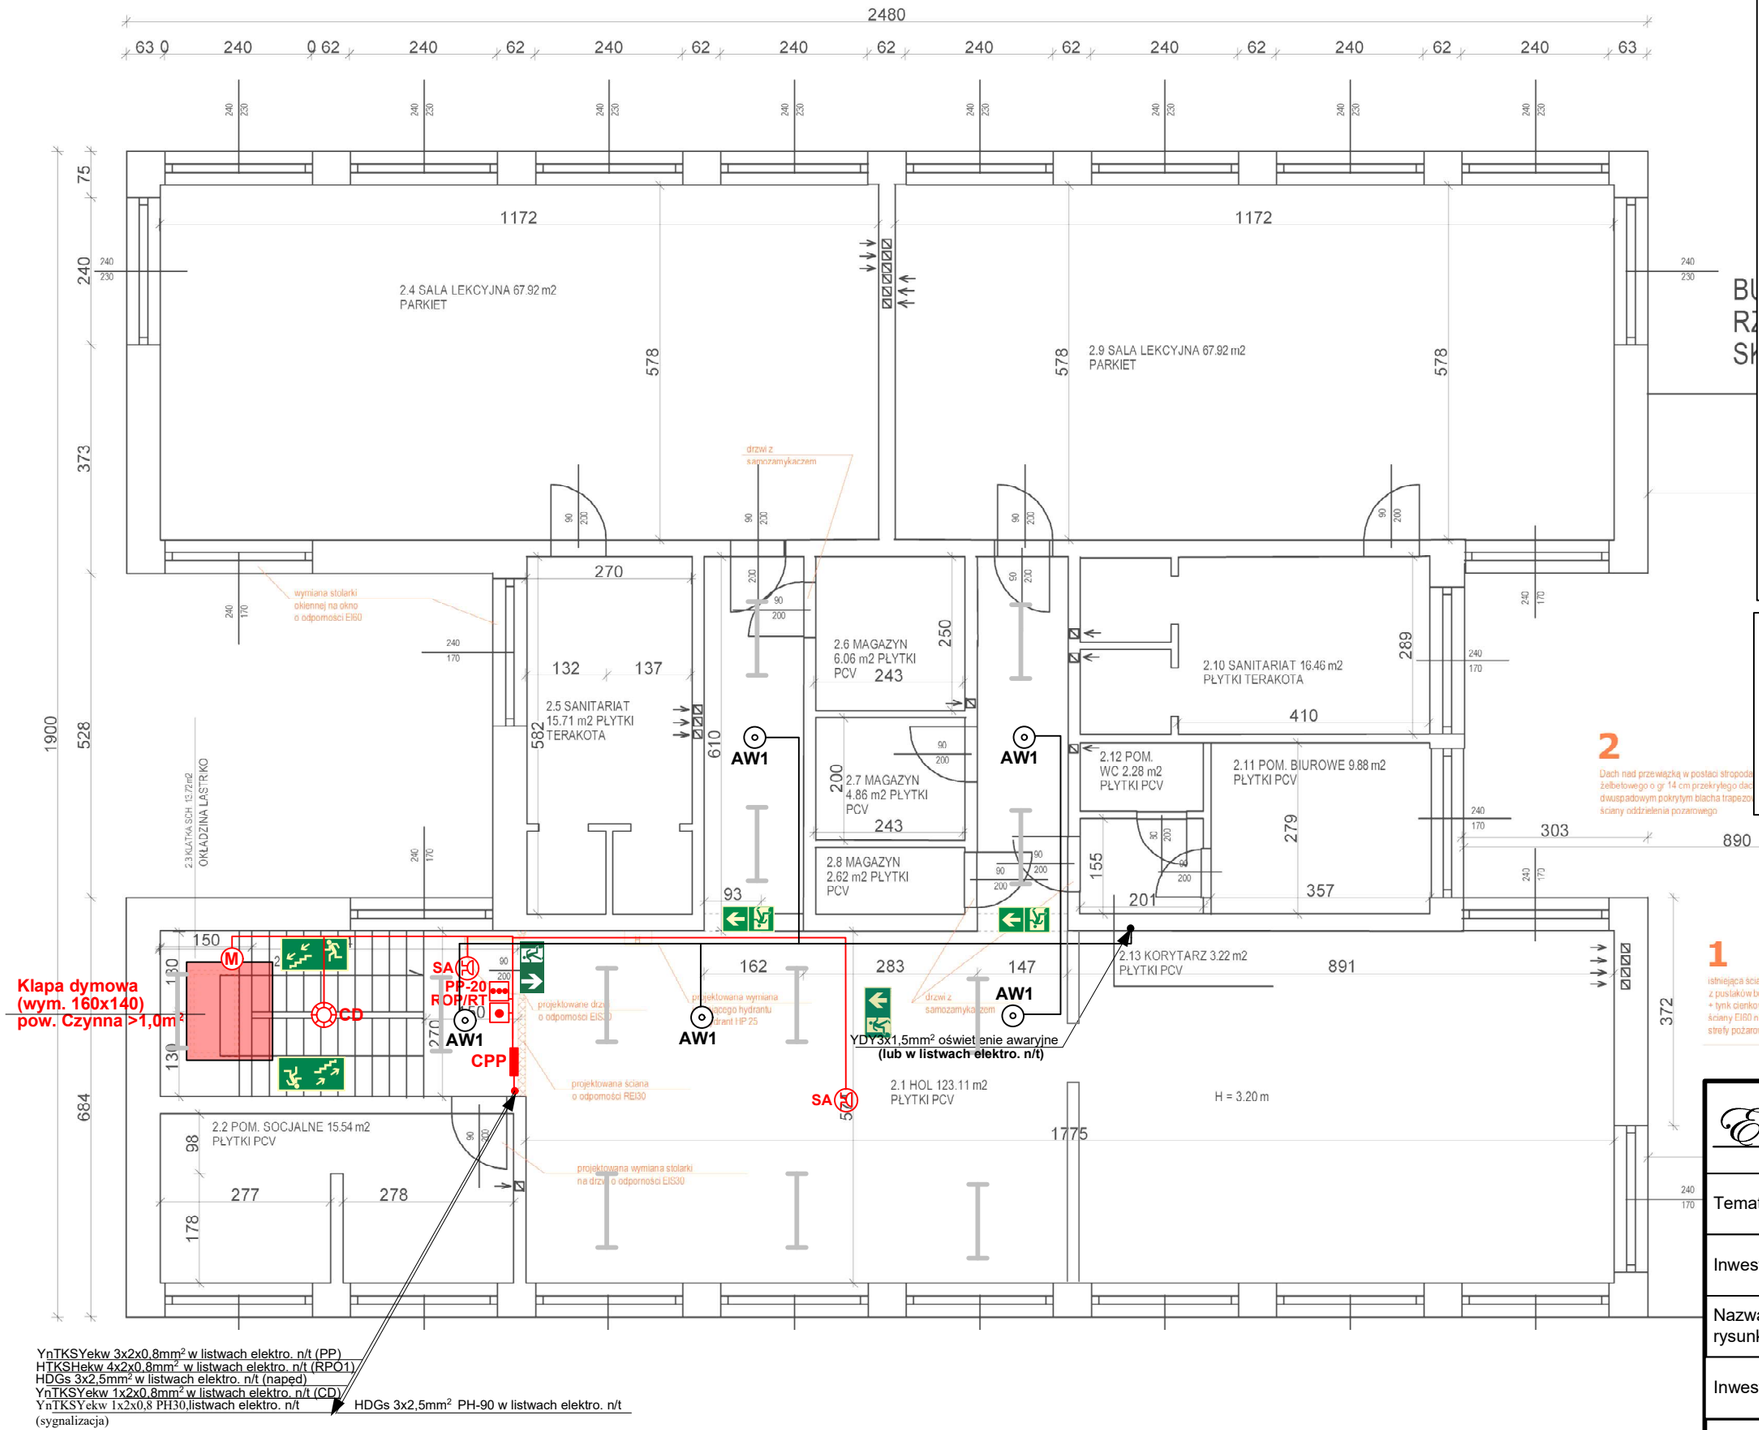

OPRAWY EWAKUACYJNE

Oprawa oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w technologii LED o stopniu szczelności IP65

Źródło światła: LED 3W
Barwa światła: Biała ciepła
Czas pracy: min. 1 Godzina
Tryb pracy: SA/A - Sieciowo - awaryjny
Akumulator: wbudowany
Montaż: Sufitowy lub ścienny

AW1 (sufitowa), Oprawa oświetlenia awaryjnego
AW2 (scienna), Źródło światła: LED ;
Moc: 3W;
Strumień oprawy : 347lm;
AW3 (zewn.) Temperatura barwowa: 5700K;
Stopień ochrony: IP65;
Czas pracy awaryjnej: 1h;
Funkcja dodatkowa: autotest;

- Ręczny przycisk oddymiania
- Czujka dymu
- Przycisk przewietrzania
- CPP — Centrala oddymiania
- SA — Sygnalizacja akustyczna

ERD	FIRMA USŁUGOWA ERD 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53,		Nr rys. 3
Temat:	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA Z PRZYSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJACYCH PRZEPISÓW PPOŻ		
Inwestycja:	ODRZYKOŃ dz. nr 2644/2 i 2644/3		
Nazwa rysunku:	Plan instalacji elektrycznej piętra		Skala: 1:100
Inwestor:	Gmina Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115		
Projektant:	mgr inż. Jacek Kochanek upr. bud. A-649-30/84	Podpis:	Data: 05-2022
Sprawdzający:	inż. Jerzy Przybyłowicz upr. bud. nr GT-NB-63/118/76	Podpis:	