
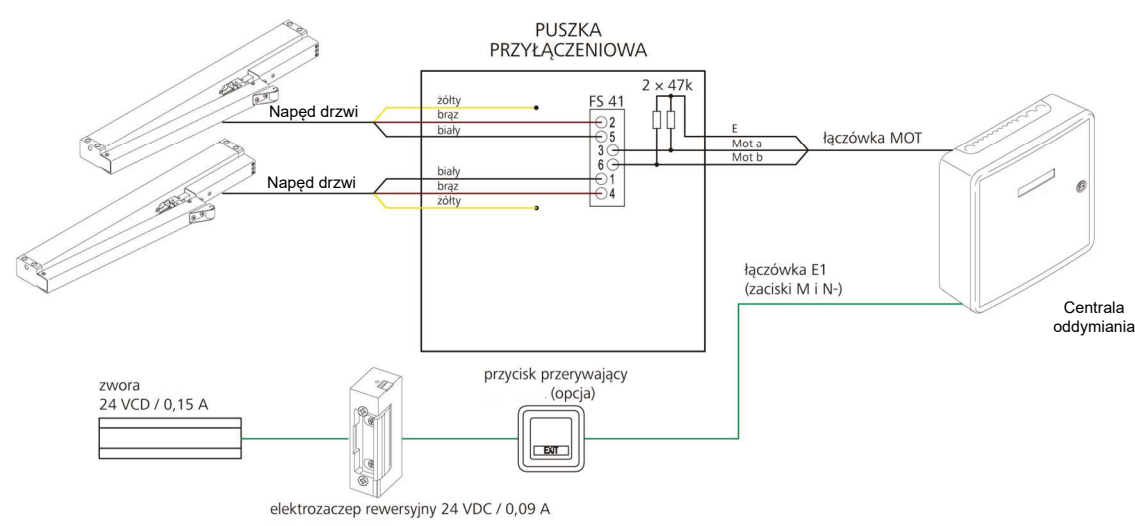


SCHEMAT IDEOWY AUTOMATYKI DRZWI
NAPOWIETRZAJĄCYCH

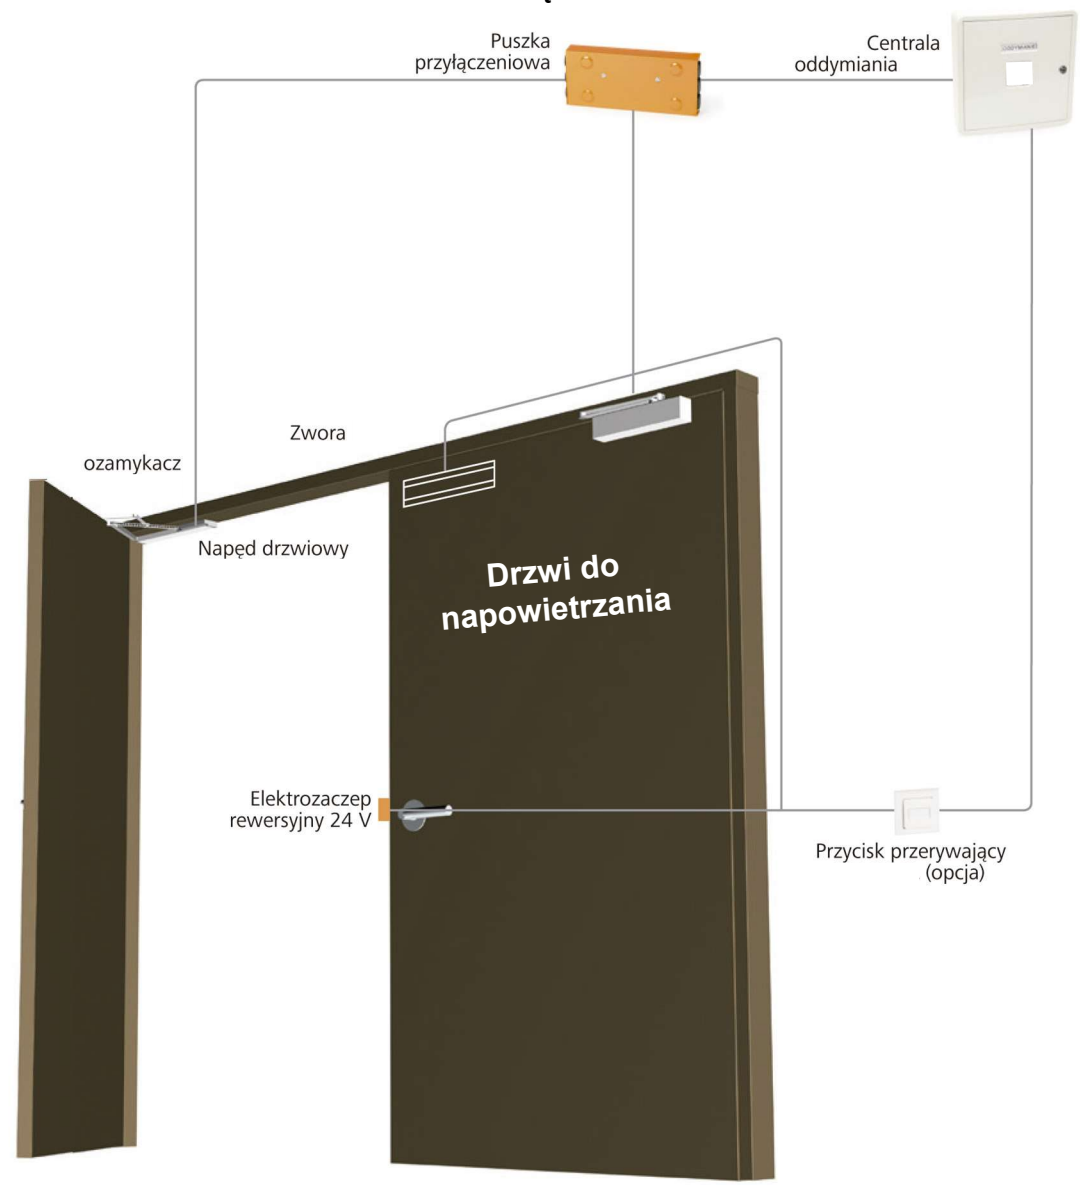

		FIRMA USŁUGOWA ERD 38-400 Krosno, ul. Zagórze 6i tel. 508-932-918 NIP: 684-227-81-53,		Nr rys. 5
Temat:		PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOŁA Z PRZYSTOSOWANIEM DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PPOŻ		
Inwestycja:		ODRZYKOŃ dz. nr 2644/2 i 2644/3		
Nazwa rysunku:		Schemat ideowy instalacji drzwi automatycznych (napowietrzanie)	Skala:	-----
Inwestor:		Gmina Wojaszówka, 38-471 Wojaszówka 115		
Projektant:	mgr inż. Jacek Kochanek upr. bud. A-649-30/84	Podpis:	Data: 05-2022	
Sprawdzający:	inż. Jerzy Przybyłowicz upr. bud. nr GT-NB-63/118/76	Podpis:		