


TABLICA TG

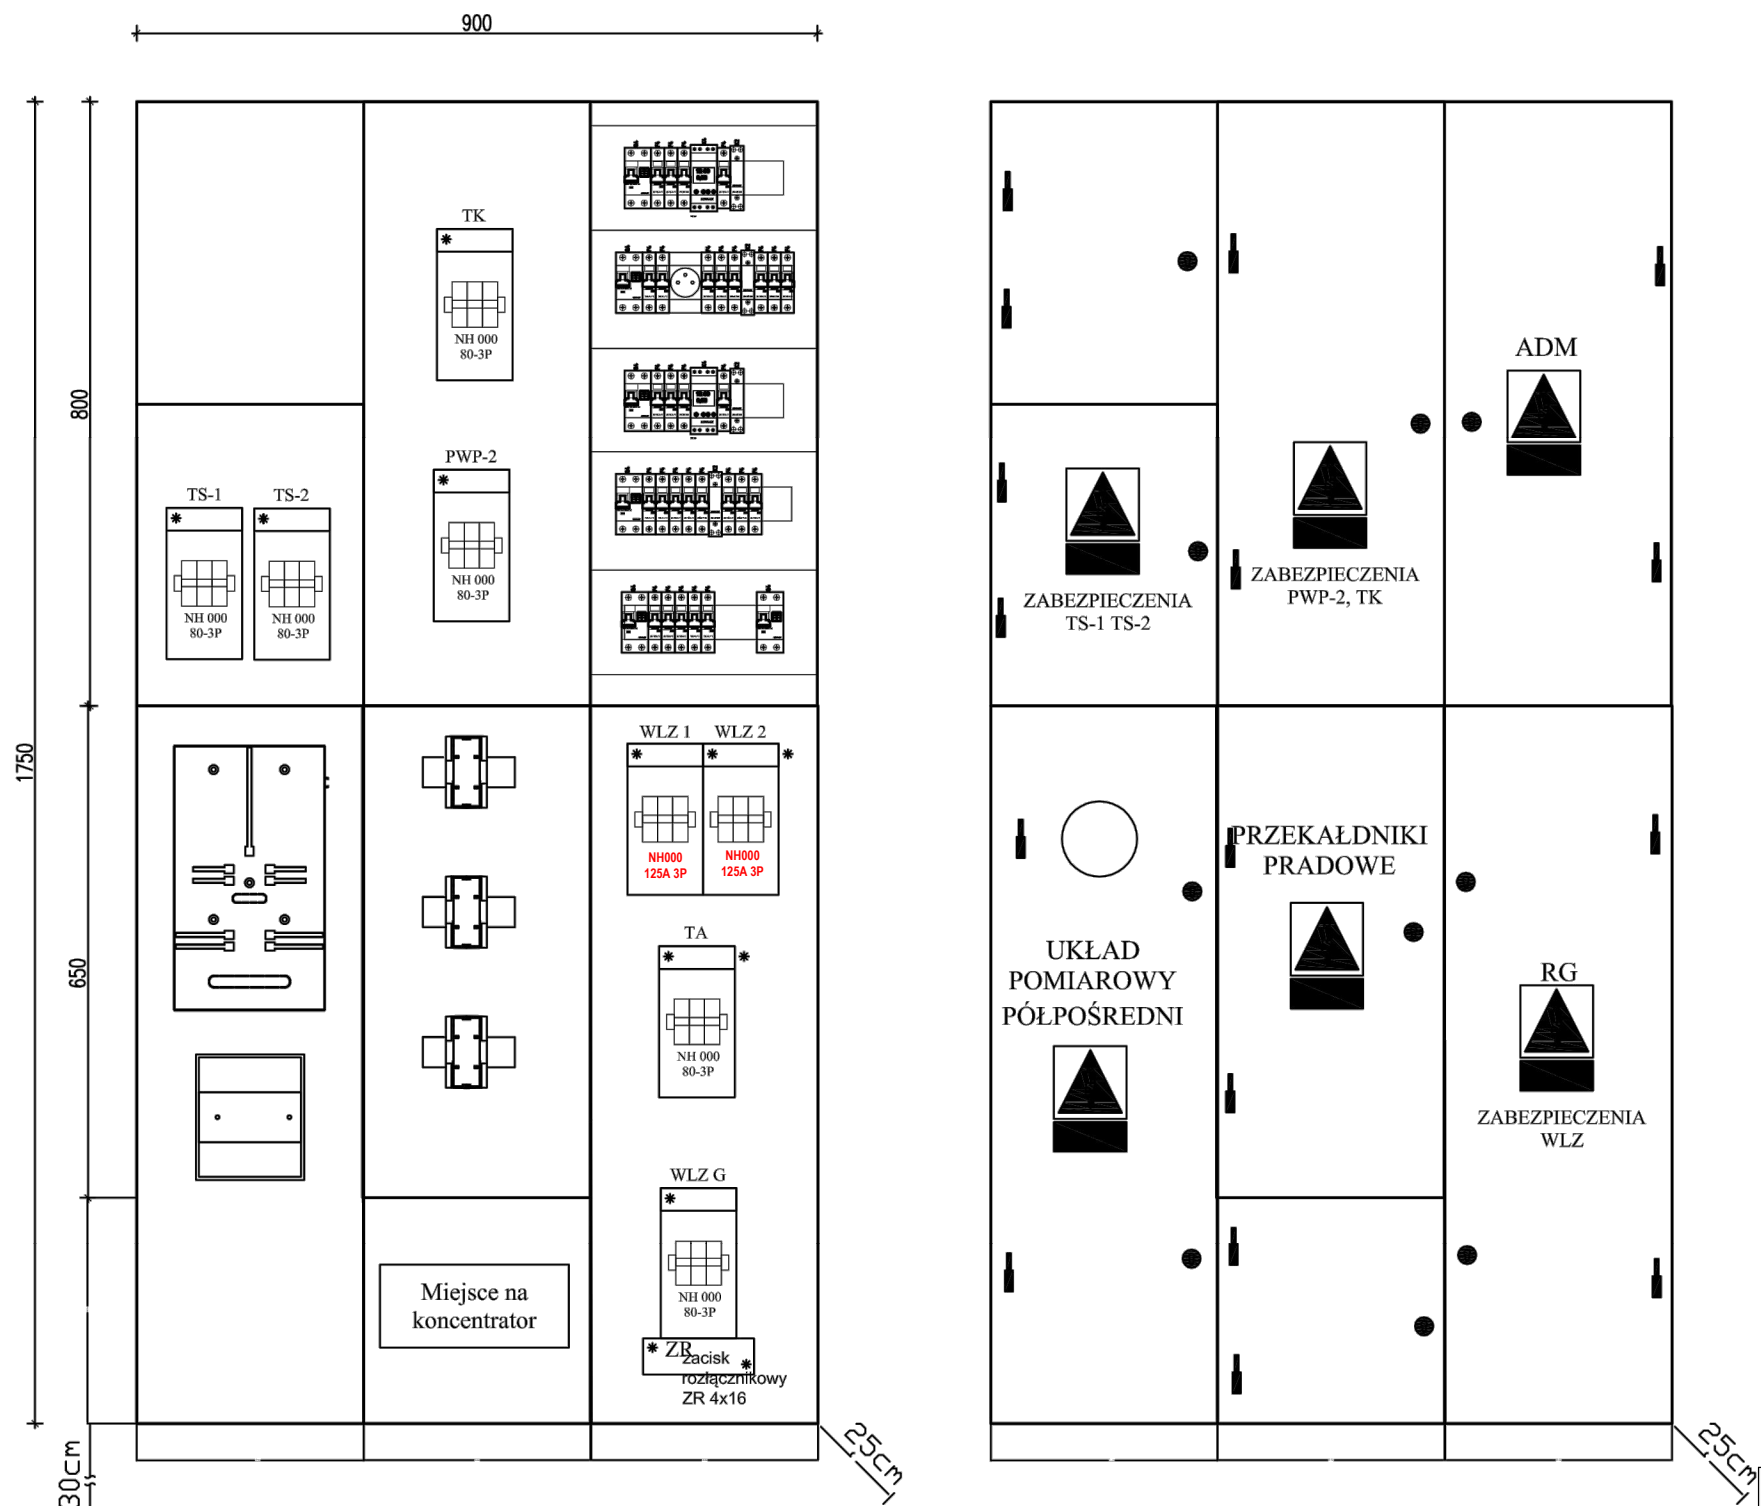

- UWAGI:
- Elementy oznaczone gwiazdką * przystosować do plombowania (wyłącznik główny, zabezpieczenia przedlicznikowe, wlv).
 - W drzwiczkach licznikowych oraz wyłącznika głównego wykonać przeszkłone okienka (do odczytów wskazań liczników oraz umożliwiające dostęp do wyłącznika głównego po zbitciu szybki).
 - Grubość drzwiczek min. 1,5 mm.
 - Boki tablicy należy obudować blachą.
 - Liczniki instalować na typowych tablicach licznikowych TL-3 faz

Temat opracowania: PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4		
Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4 Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224		
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektant mgr inż. Tomasz Supranowicz	Nr uprawnień PDL/0069/PBE/16	Podpis
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Filkiewicz	Nr uprawnień PDL/0184/PWBE/15	Podpis
Tytuł rysunku Widok tablicy TG		Numer rysunku E-3
Skala: 1:100		Data: 11.2023