



ZP-3

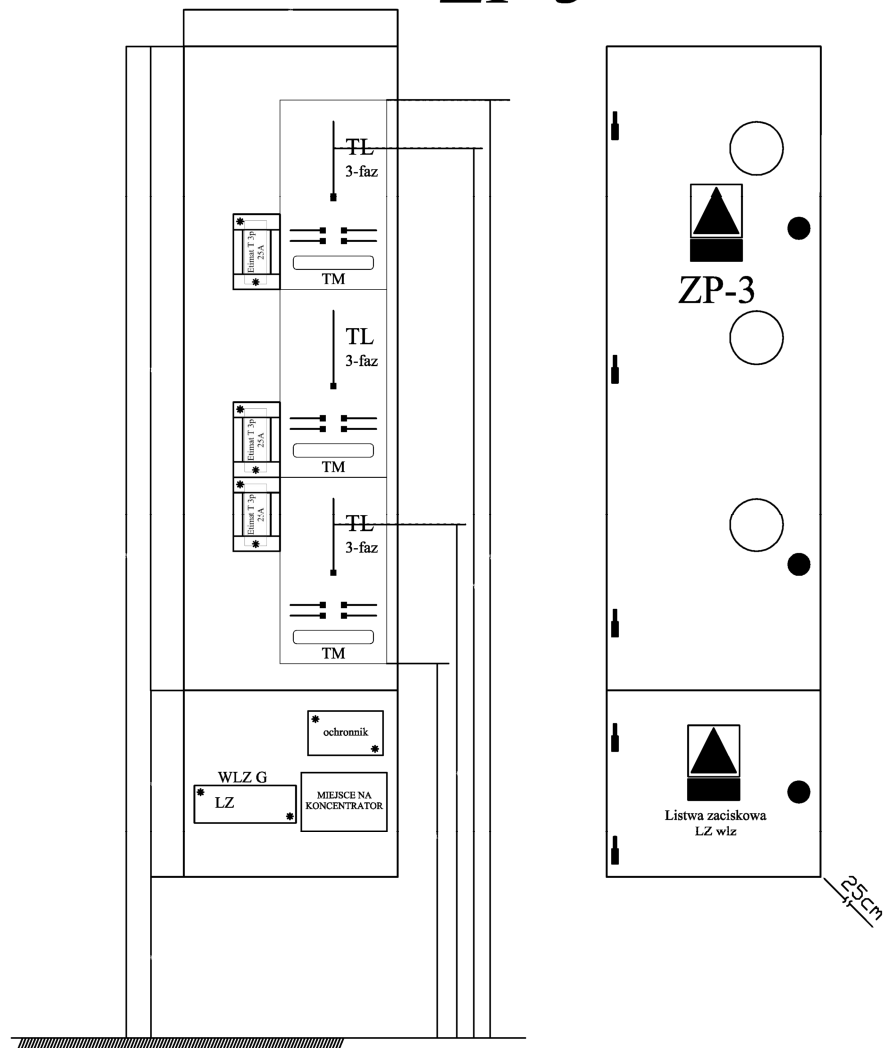

UWAGI:

- Elementy oznaczone gwiazdką * przystosować do plombowania (zabezpieczenie przedlicznikowe, wlz).
- W drzwiczkach licznikowych wykonać przeszklone okienka (do odczytów wskazań liczników).
- Liczniki instalować na typowych tablicach licznikowych TL-3 faz.
- Grubość drzwiczek min. 1,5 mm.
- Boki tablicy należy obudować blachą.
- Ochronniki instalować według schematów
- Przewidzieć miejsce do zainstalowania koncentratorów

ZP-4

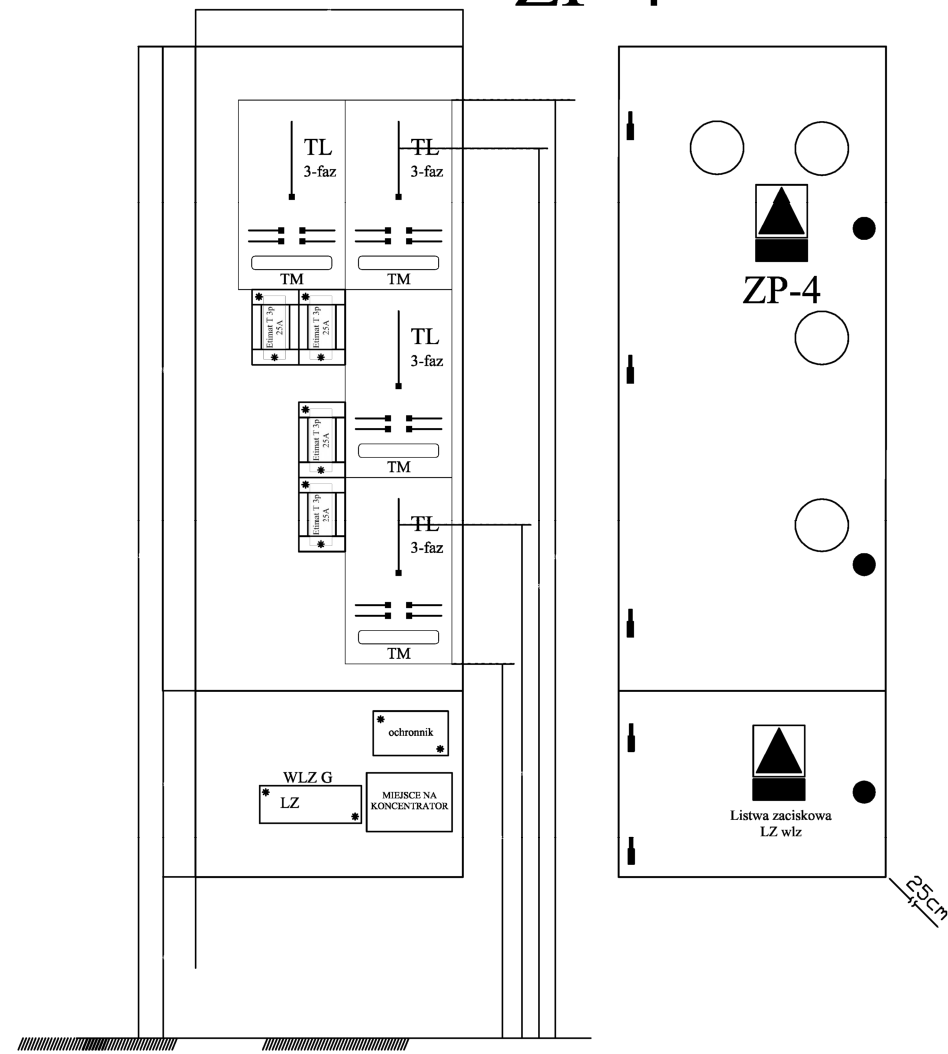

Temat opracowania:		
PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:		
BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA		
EWIDENCYJNA 280104_4		
Adres inwestycji:		
obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4		
Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224		
Etap:	Branża:	
PROJEKT WYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA	
Projektant	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Tomasz Supranowicz	PDL/0069/PBE/16	
Sprawdzający	Nr uprawnień	Podpis
mgr inż. Krzysztof Filkiewicz	PDL/0184/PWBE/15	
Tytuł rysunku	Numer rysunku	
Widok tablicy pomiarowej ZP-3, ZP-4	E-4	
Skala: 1:100	Data: 11.2023	