


Schemat ideowy oddymiania kl. schodowych

System oddymiania KL-2

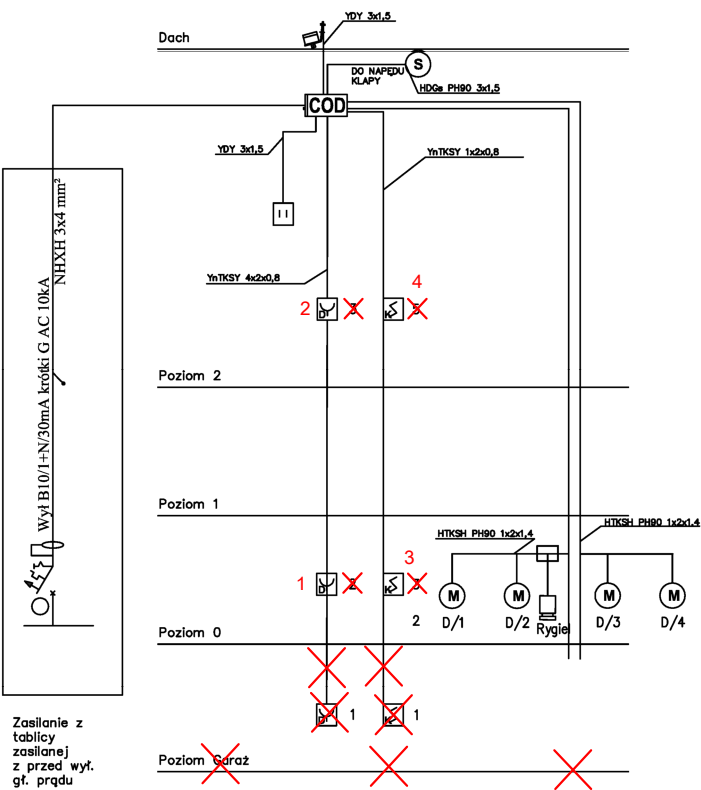

LEGENDA:

- COD** Centrala systemu oddymiania AFG2004/24A
- Optyczna czujka dymu OC05+S05SE
- Ręczny przycisk oddymiania RPO-02
- Przycisk przewietrzania PP-40
- Siłownik oddymiania
- Napęd drzwiowy BS-LI/RE
- Czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03
- Puszka łączeniowa PH90 100x100 n/t

Temat opracowania: PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4		
Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4 Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224		
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY	Branża: ELEKTRYCZNA	
Projektant mgr inż. Tomasz Supranowicz	Nr uprawnień PDL/0069/PBE/16	Podpis
Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Filkiewicz	Nr uprawnień PDL/0184/PWBE/15	Podpis
Tytuł rysunku Schemat oddymiania klatki schodowej	Numer rysunku E-8	
Skala: b/s	Data: 11.2023	