


# Schemat ideowy oddymiania kl. schodowych

System oddymiania KL-2

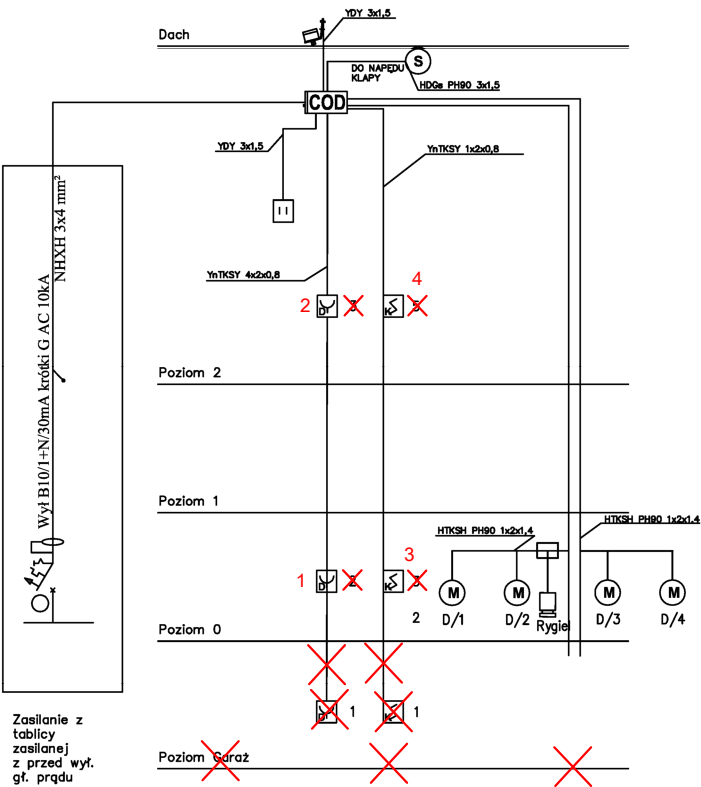

LEGENDA:

- COD** Centrala systemu oddymiania AFG2004/24A
- Optyczna czujka dymu OC05+S05SE
- Ręczny przycisk oddymiania RPO-02
- Przycisk przewietrzania PP-40
- Sitownik oddymiania
- Napęd drzwicowy BS-LI/RE
- Czujka pogodowa deszcz-wiatr CDW-03
- Puszka łączeniowa PH90 100x100 n/t

Zasilanie z  
tablicy  
zasilanej  
z przed wyt.  
gł. prądu

Temat opracowania:

**PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:**  
**BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ**  
**PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA**  
**EWIDENCYJNA 280104\_4**

Adres inwestycji:

**obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104\_4**  
**Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224**

Etap:

**PROJEKT TECHNICZNY**

Branża:

**ELEKTRYCZNA**

Projektant

Nr uprawnień

Podpis

mgr inż. Tomasz Supranowicz

PDL/0069/PBE/16

Sprawdzający

Nr uprawnień

Podpis

mgr inż. Krzysztof Filkiewicz

PDL/0184/PWBE/15

Tytuł rysunku

Numer rysunku

**Schemat oddymiania klatki schodowej**

**E-8**

Skala: b/s

Data: **11.2023**