



ZP-3

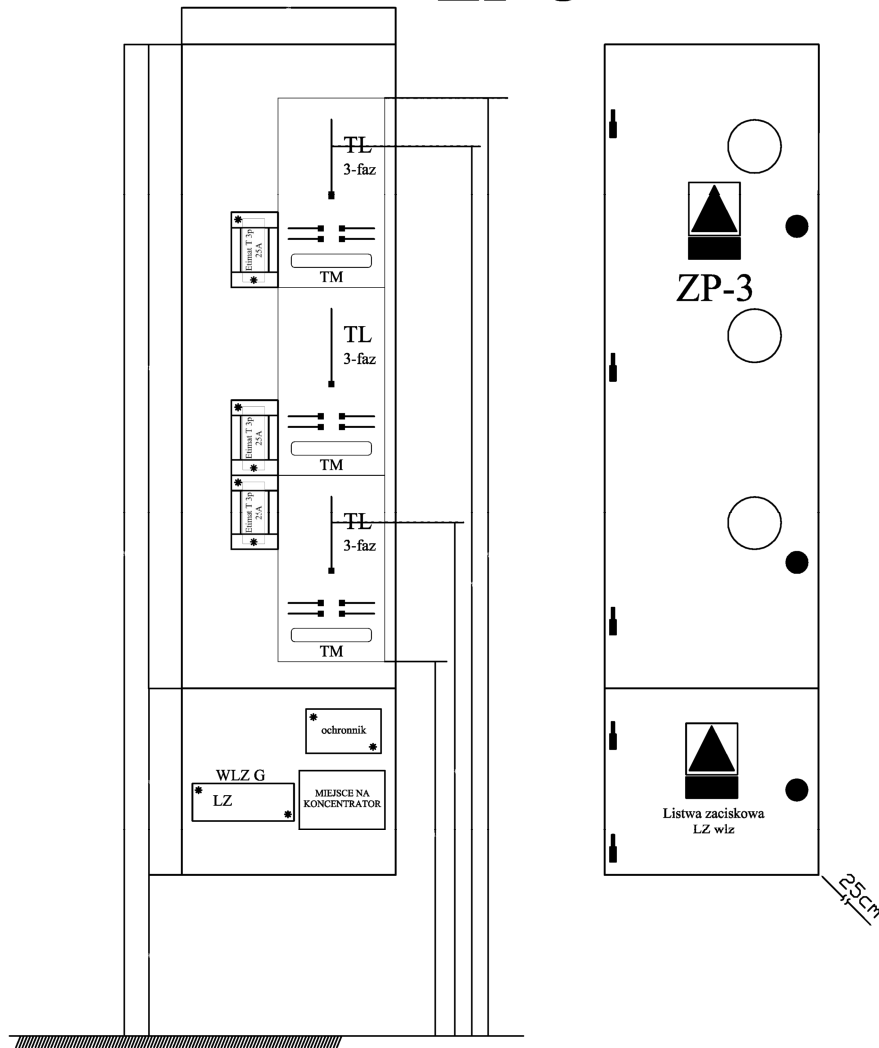

UWAGI:

- Elementy oznaczone gwiazdką * przystosować do plombowania (zabezpieczenie przedlicznikowe, wlz).
- W drzwiczkach licznikowych wykonać przeszklone okienka (do odczytów wskazań liczników).
- Liczniki instalować na typowych tablicach licznikowych TL-3 faz.
- Grubość drzwiczek min. 1,5 mm.
- Boki tablicy należy obudować blachą.
- Ochronniki instalować według schematów
- Przewidzieć miejsce do zainstalowania koncentratorów

ZP-4

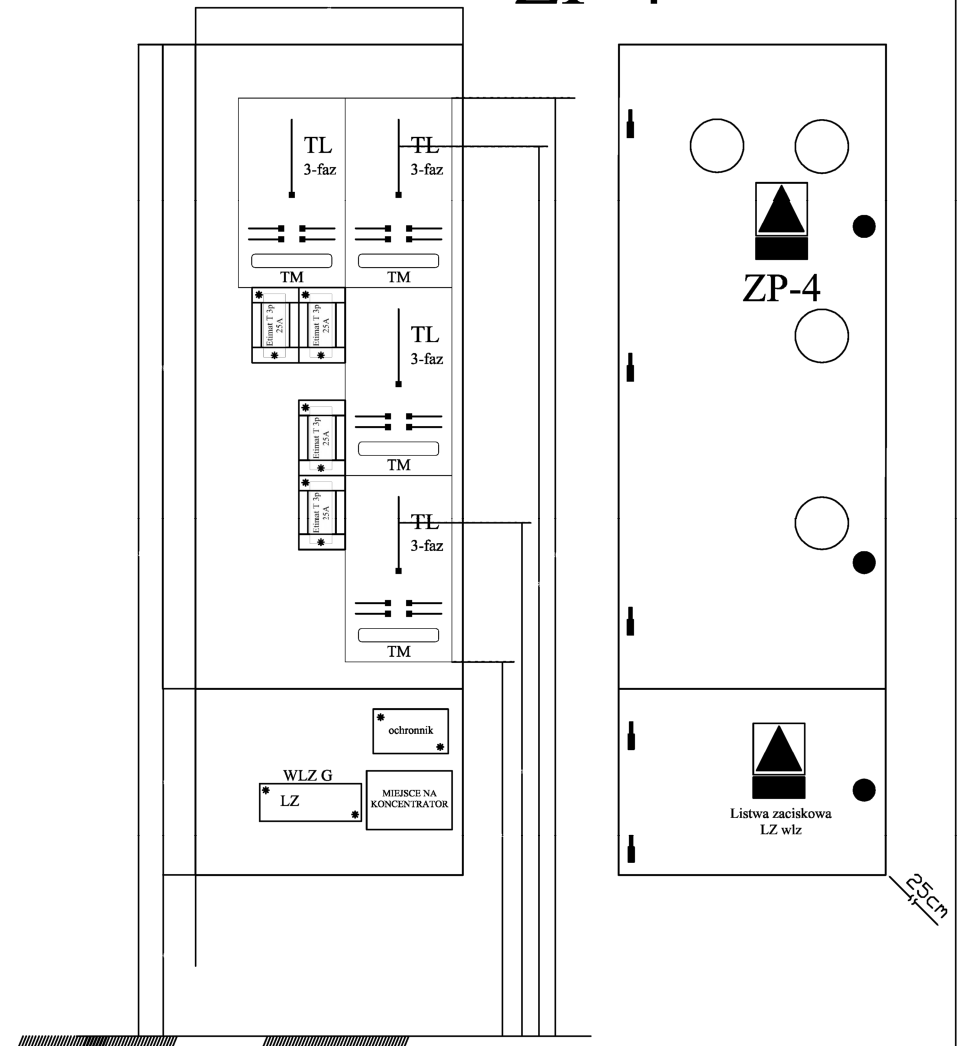

| | | |
|---|----------------------------------|----------------------|
| Temat opracowania: PROJEKT ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBRĘB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4 | | |
| Adres inwestycji: obręb ewidencyjny: 2 Bisztynek, jednostka ewidencyjna: 280104_4 Bisztynek, ul. Obwodowa, działka nr ewid. 224 | | |
| Etap: PROJEKT TECHNICZNY | Branża: ELEKTRYCZNA | |
| Projektant mgr inż. Tomasz Supranowicz | Nr uprawnień PDL/0069/PBE/16 | Podpis |
| Sprawdzający mgr inż. Krzysztof Filkiewicz | Nr uprawnień PDL/0184/PWBE/15 | Podpis |
| Tytuł rysunku Widok tablicy pomiarowej ZP-3, ZP-4 | | Numer rysunku E-4 |
| Skala: 1:100 | | Data: 11.2023 |