
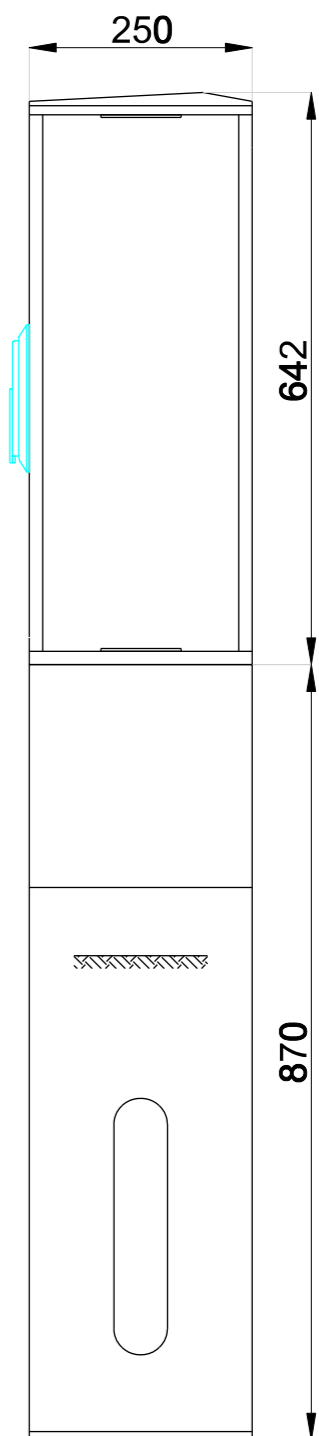


W związku z brakiem maskowania zieleni istniejącej szafki oświetleniowej "Statepark"  
nie zaleca się maskowaina również szafki oświetleniowej "Pumptruck"

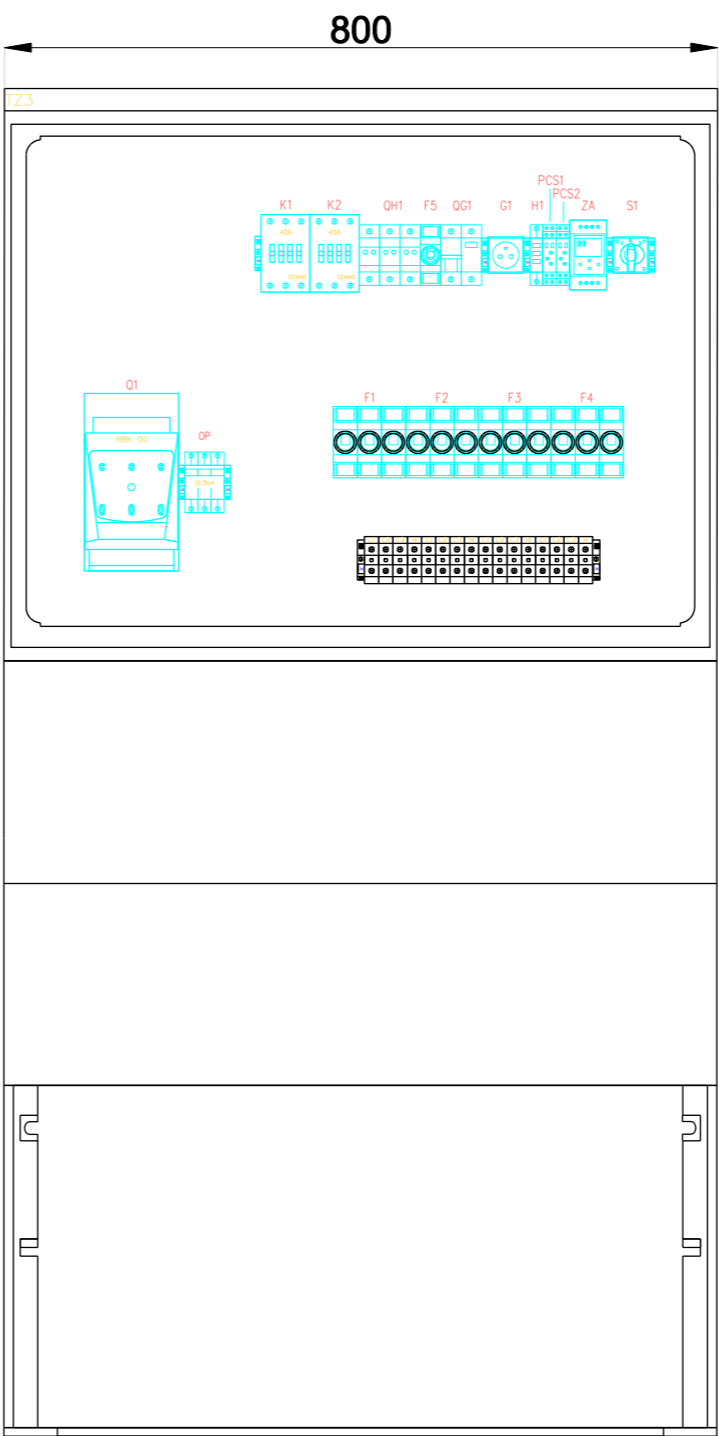

Obudowa termoutwardzalna na fundamencie  
– II klasa ochronności  
– IK 10; IP 44;  
– RAL 7016

<b>MAREL</b>		MAREL Marcin Szczesny ul. Jaškowa Dolina 15/15, 80–252 Gdańsk			
Inwestycja:	Budowa sieci oświetleniowej elektroenergetycznej nn–0,4kV w ramach zadania "Jasny Multipark Morena" w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żagłowa 11				
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY			Widok SOU Pumptruck (GOS)	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	7
Projektował:	Marcin Szczesny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	–
Sprawdził:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	10.2024