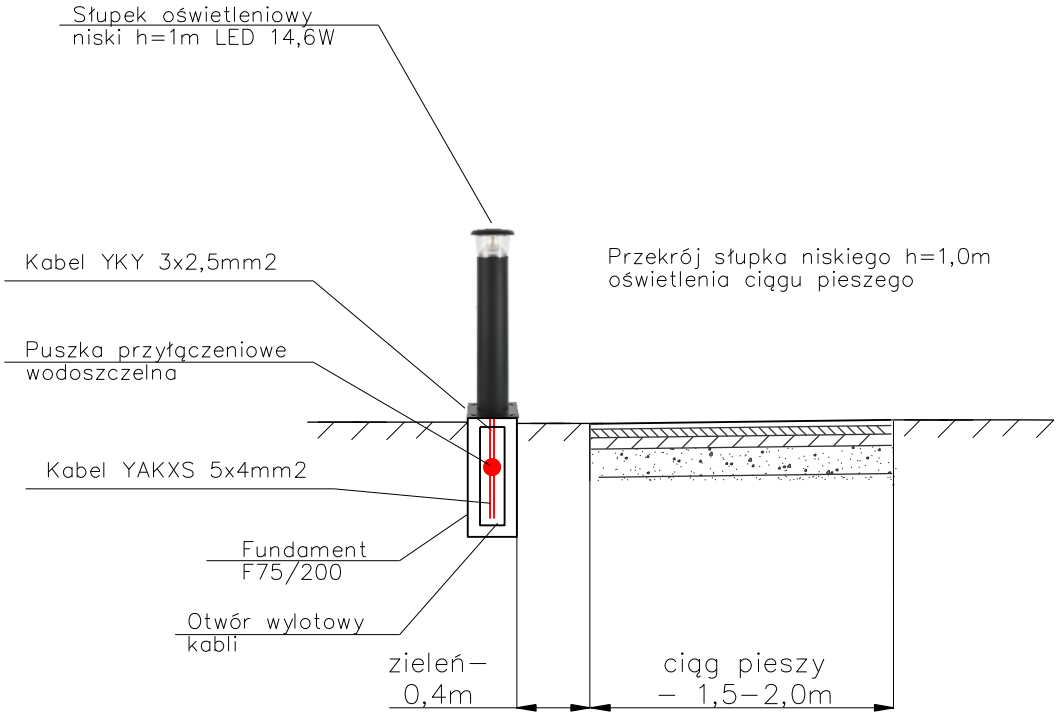

Przekrój słupka niskiego h=1,0m
oświetlenia ciągu pieszego

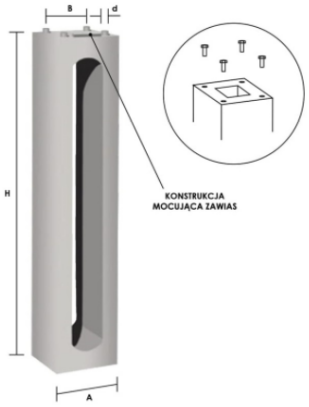

TYP	H [mm]	A [mm]	B [mm]	d [mm]	[kg]
F 75/200	780	300	200	20	100

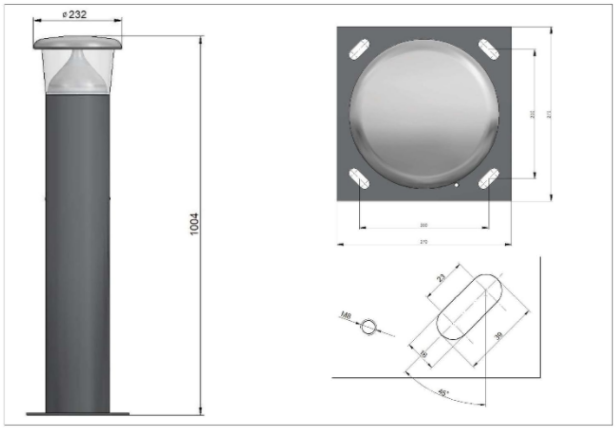

UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnią trawnika h=5cm(±1cm),
ponad powierzchnią utwardzoną h=3cm(±1cm)
4. Słupki sytuować poza skrajnią.
5. W otworze fundamentu należy zlokalizować puszkę hermetyczną przyłaczeniową słupek
(przejście z obwodu 3 fazowego na 1 fazowy)
6. Numerację słupów nalować na wysokości 0,7m
7. Słupki malować proszkowo fabrycznie na kolor RAL7016 mat. struktura
8. Słupki sytuować możliwie w lini i równej odległości od chodnika
9. Podstawę i dolną cześć słupa zabezpieczyć elastomerem
10. W przypadku zasotosowania słupków aluminiowych
należy je anodować na kolor zliżony do RAL7016.
Nie dopuszcza się malowania proszkowo elementów aluminiowych

MAREL	MAREL Marcin Szczęsny ul. Jaśkowa Dolina 15/15, 80–252 Gdańsk				
Inwestycja:	Budowa sieci oświetleniowej elektroenergetycznej nn–0,4kV w ramach zadania "Jasny Multipark Morena" w Gdańsku				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY		Przekrój poprzeczny słupka niskiego		
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	5
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	1:100
Sprawdził:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	10.2024