



Tablica bezpiecznikowa TE – przyziemie
fragment

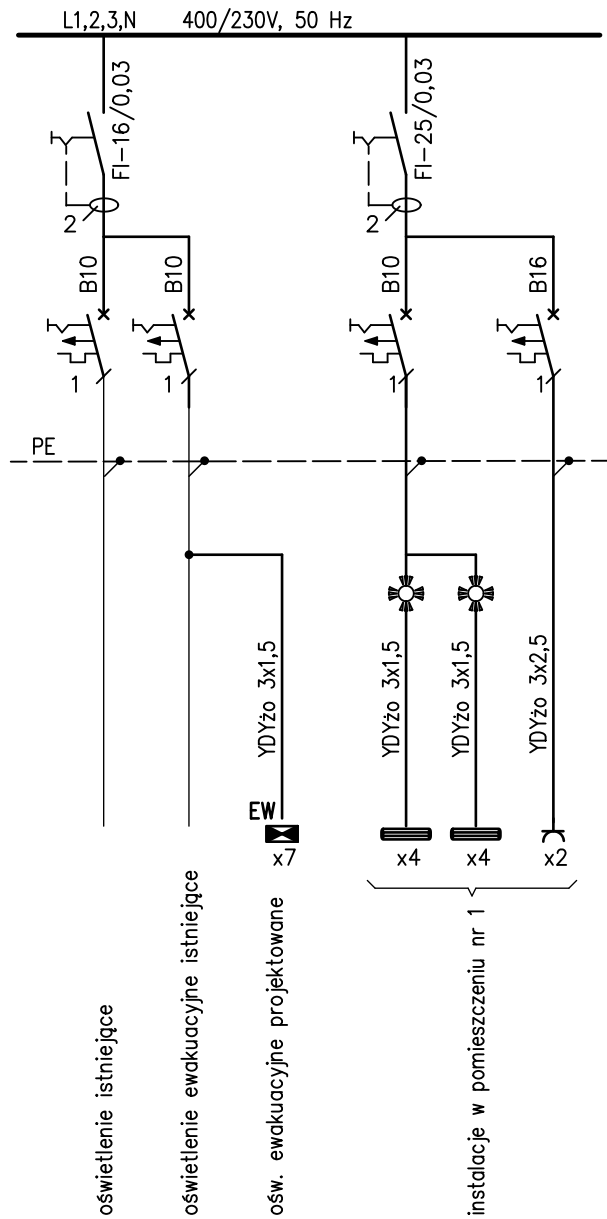

Tablica bezpiecznikowa TB2 – parter
fragment

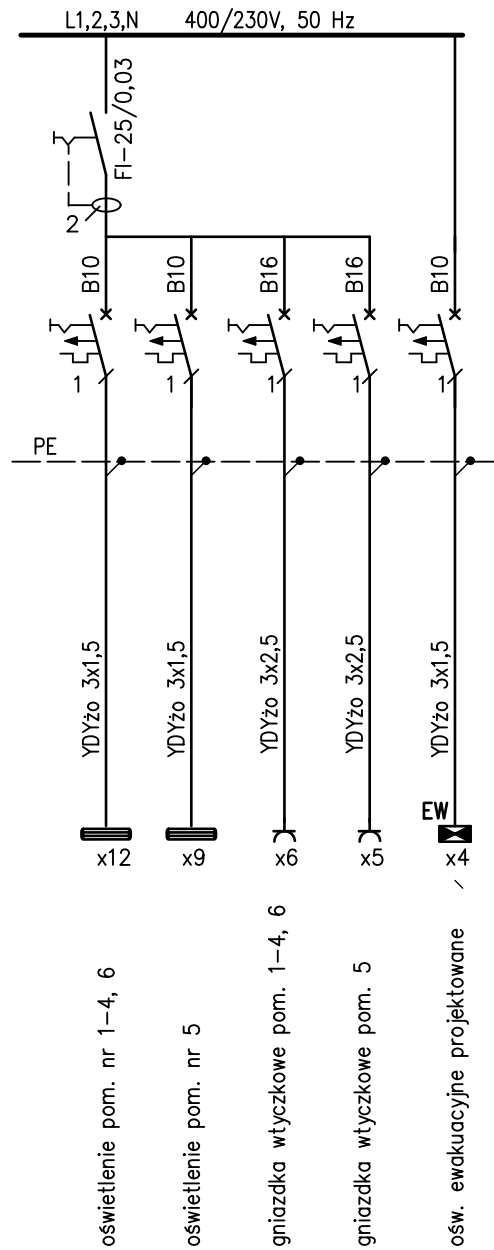

NAPIĘCIE ZASILANIA
400/230 V
UKŁAD PRACY INSTALACJI PROJEKTOWANEJ
TN–S
ŚRODEK OCHRONY PRZED
DOTYKIEM POŚREDNIM
(ochrona dodatkowa)

400/230 V
TN–S
SZYBKE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW architekta K. Błaż-Dziekonskiej Prawa autorskie zastrzeżone			
Investor:	Miasto Katowice, 40-098 Katowice, ul. Młyńska 4		
Obiekt:	Budynek IV Liceum Ogólnokształcącego in Generała Stanisława Maczka, ul. Katowicka 54, 40-165 Katowice,		
Zadanie:	"Remont pozostałych pomieszczeń"		
Temat:	Remont pomieszczeń po byłej stolówce na parterze oraz pomieszczenia w przyziemiu budynku		
Rodzaj rysunku:	Rozbudowa tablic bezpiecznikowych TE i TB2		Nr rysunku: 3/IE
Stadium :	PT	Data: III 2025	
Branża :	Instalacje elektryczne	Skala: 1 : 100	
Projektował :	mgr inż Krzysztof Nowak nr upr. bud. 136/82		
Sprawdził :	mgr inż. Michał Żarnota nr upr. bud. SLK/2013/POOE/07		