



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA  
ISTNIEJACEGO KABLA

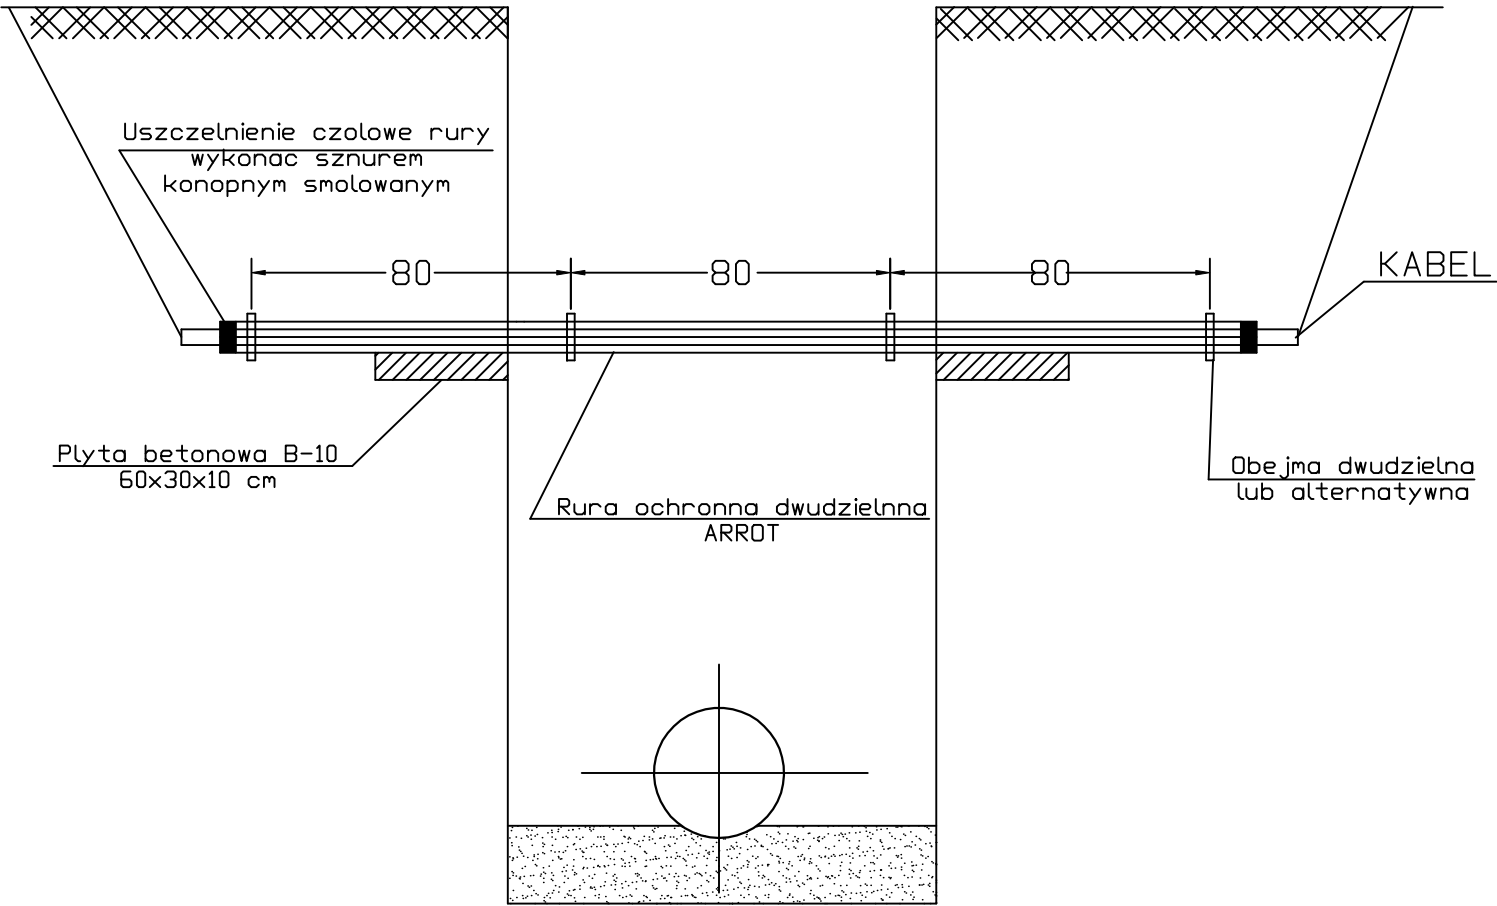

SKRZYZOWANIE PROJEKTOWANEGO RUROCIAGU  
Z RUROCIAGIEM ISTNIEJACYM

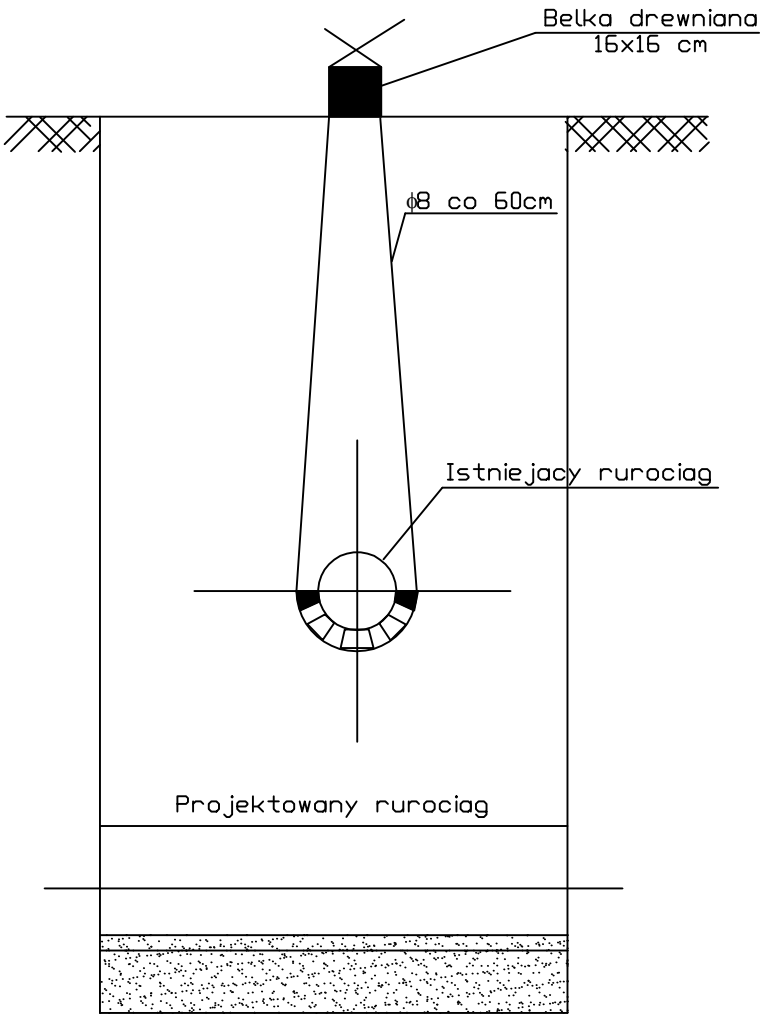

UWAGA:

Zasypke wykopu do wysokosci istniejacego rurociagu lub kabla nalezy wykonac gruntem sytkim (piaskiem) zageszczonym do 95% wskaznika Proctora

Pracownia Projektowa, Grzegorz Możdzeń ul. Sienkiewicza 64, 28-500 Kazimierza Wielka		Faza	PT
Budowa sieci wodociągowej w części miejscowości Przysieka i Kozłów, gm. Kozłów		Data	12.2024
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia		Skala	schemat
inż. Grzegorz Możdzeń SWK/0099/POOS/05	Podpis	Nr rys. 4	
mgr inż. Edward Kawa 184/98	Podpis		