


Instalację C.O. włączyć do istniejącego rozdzielacza poprzez wpalenie w niego króćców stalowych DN25.

Obieg zasilania zaopatrzyć w:

- zawór kulowy odcinający DN25
- pompę obiegową 0,8 m³/h, H=6,0 m
- modulowana elektronicznie
- termomanometr
- zawór kulowy odcinający DN25

Obieg powrotu zaopatrzyć w:

- zawór kulowy odcinający DN25
- filtr siatkowy DN25
- zawór zwrotny DN25
- zawór kulowy odcinający DN25

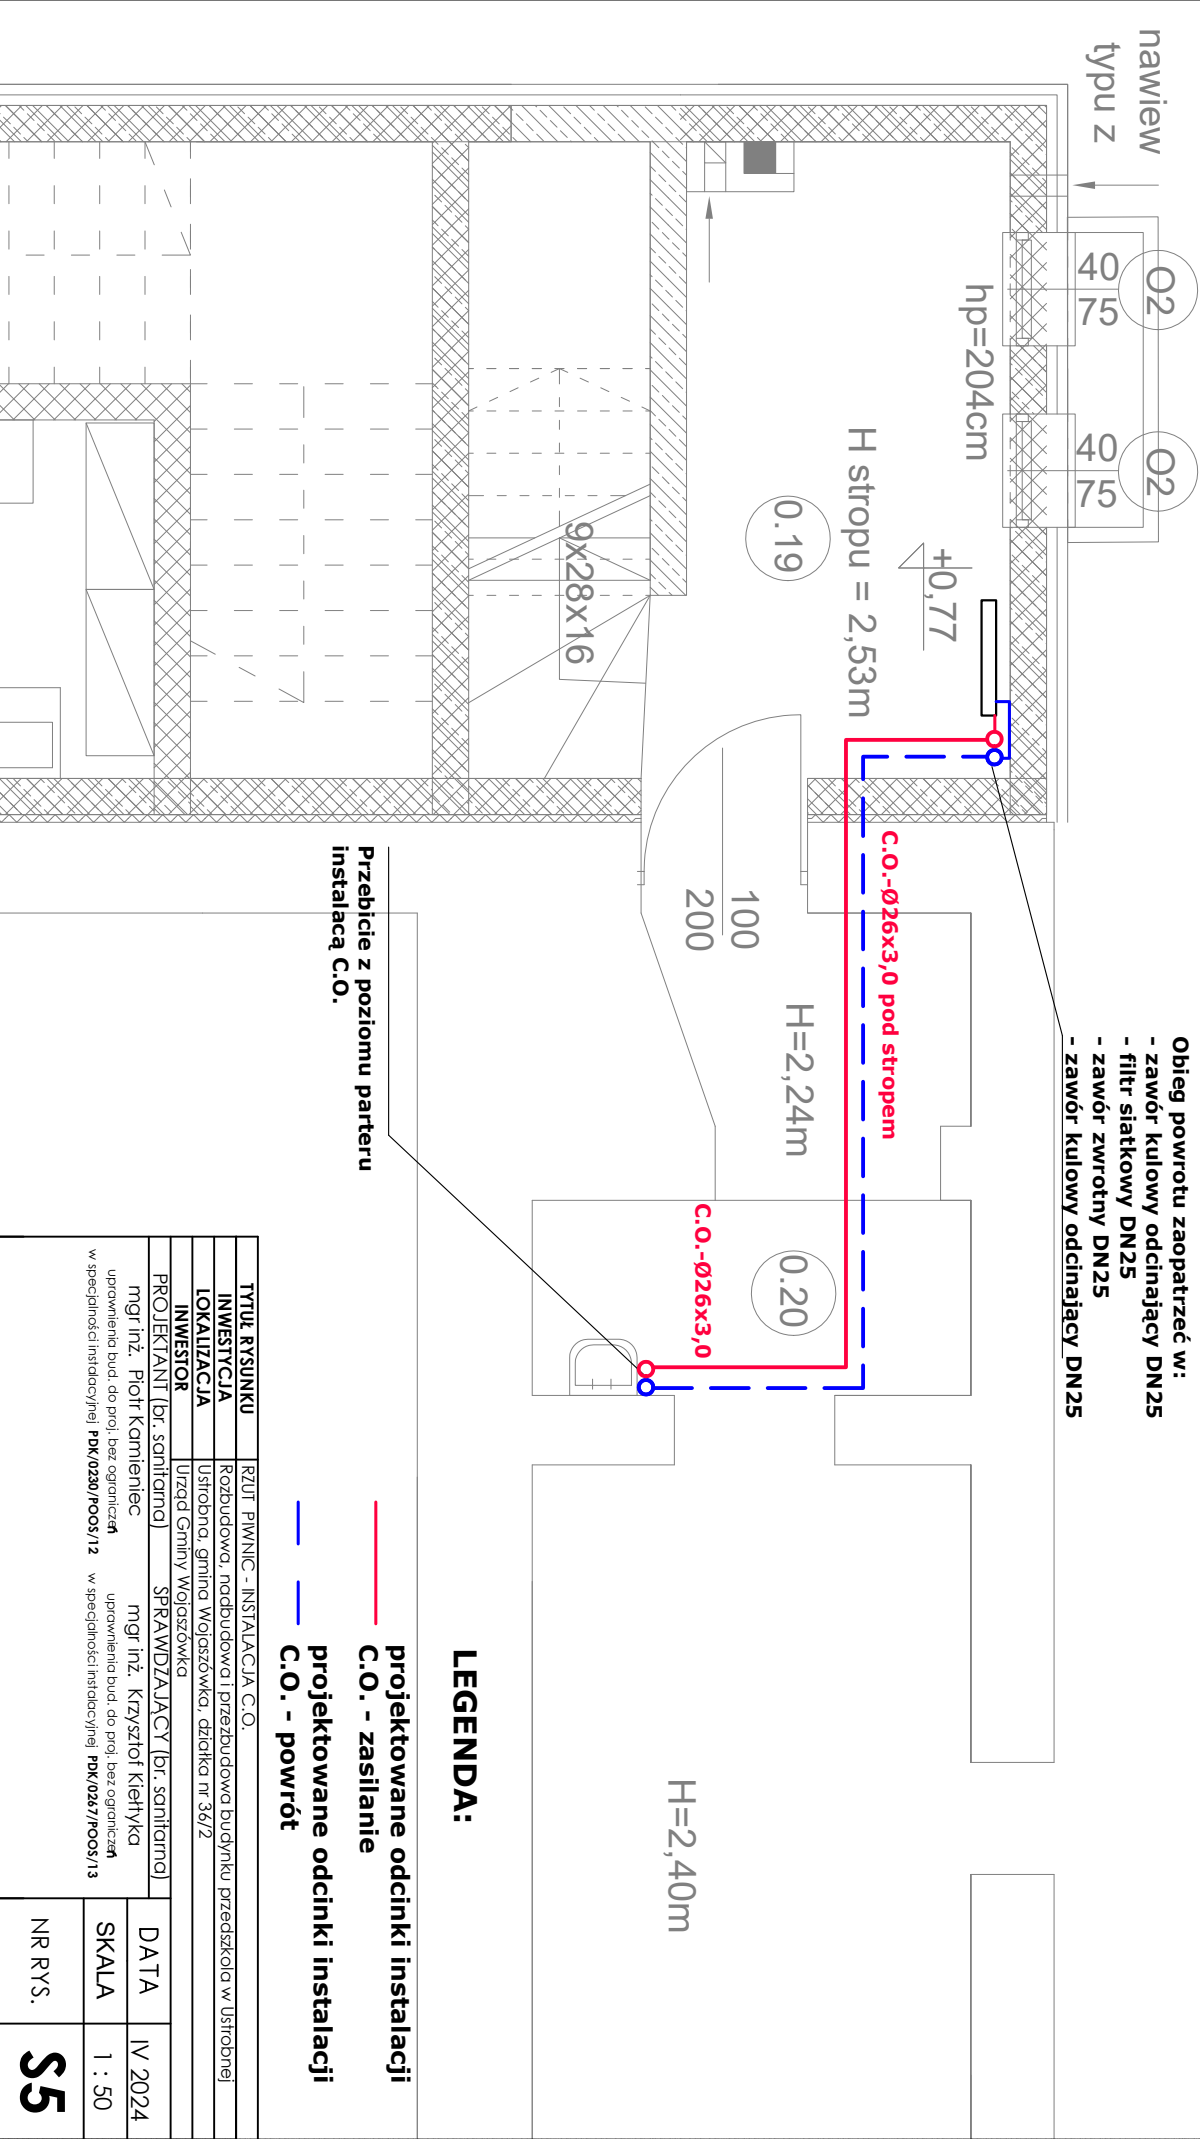

projektowane odcinki instalacji C.O. - zasilanie

projektowane odcinki instalacji C.O. - powrót

TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIWNIC - INSTALACJA C.O.
INWESTYCJA	Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Ustronej
LOKALIZACJA	Ustroń, gmina Wojaszówka, działka nr 36/2
INWESTOR	Urząd Gminy Wojaszówka
PROJEKTANT (br. sanitarno)	SPRAWDZAJĄCY (br. sanitarno)
mgr inż. Piotr Kamieniec	mgr inż. Krzysztof Kiełtyka
uprawnienia bud. do proj. bez ograniczeń w specjności instalacyjnej PDK/0230/POOS/12	uprawnienia bud. do proj. bez ograniczeń w specjności instalacyjnej PDK/0230/POOS/13
DATA	IV 2024
SKALA	1 : 50
NR RYS.	S5