


Urządzenie łączone SC700

7

oczomyjka i prysznic bezpieczeństwa

montowane do podłogi

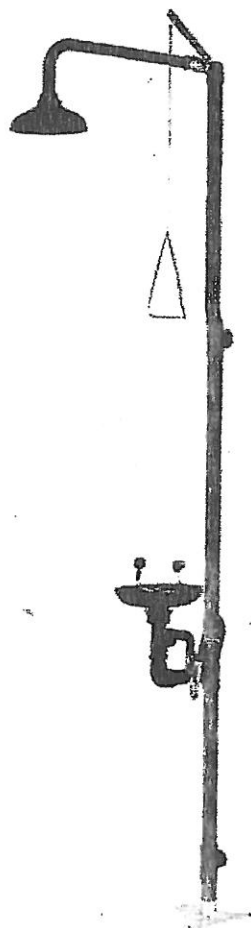

WYKONANIE

misa oczomyjki/ wylewka prysznic	PP lub stal nierdzewna
elementy łączące	mosiądz
rury	stal galwanizowana
wykończenie	malowane proszkowo farbami epoksydowymi
kolor	zielony, RAL6029


PRZYŁĄCZA

zasilanie	1 1/4" GW
spust	1 1/4" GW
ciśnienie wody zasilającej	min. 0,2 MPa, max 0,5 MPa

UŻYTKOWANIE

zalecana temperatura wody	min. 15°C, max 35°C
minimalny wymagany przepływ	100 l/min. przy 0,2 MPa
wydajność/prysznic	ponad 120 l/min. (przy 0,3 MPa)
wydajność/oczomyjka	14 l/min. ± 10% (przy 0,3 MPa)
strumień wody oczomyjki	napowietrzony
uruchamianie/oczomyjka	dźwignia ręczna
uruchamianie/prysznic	dźwignia ręczna z trójkątną rączką

CE

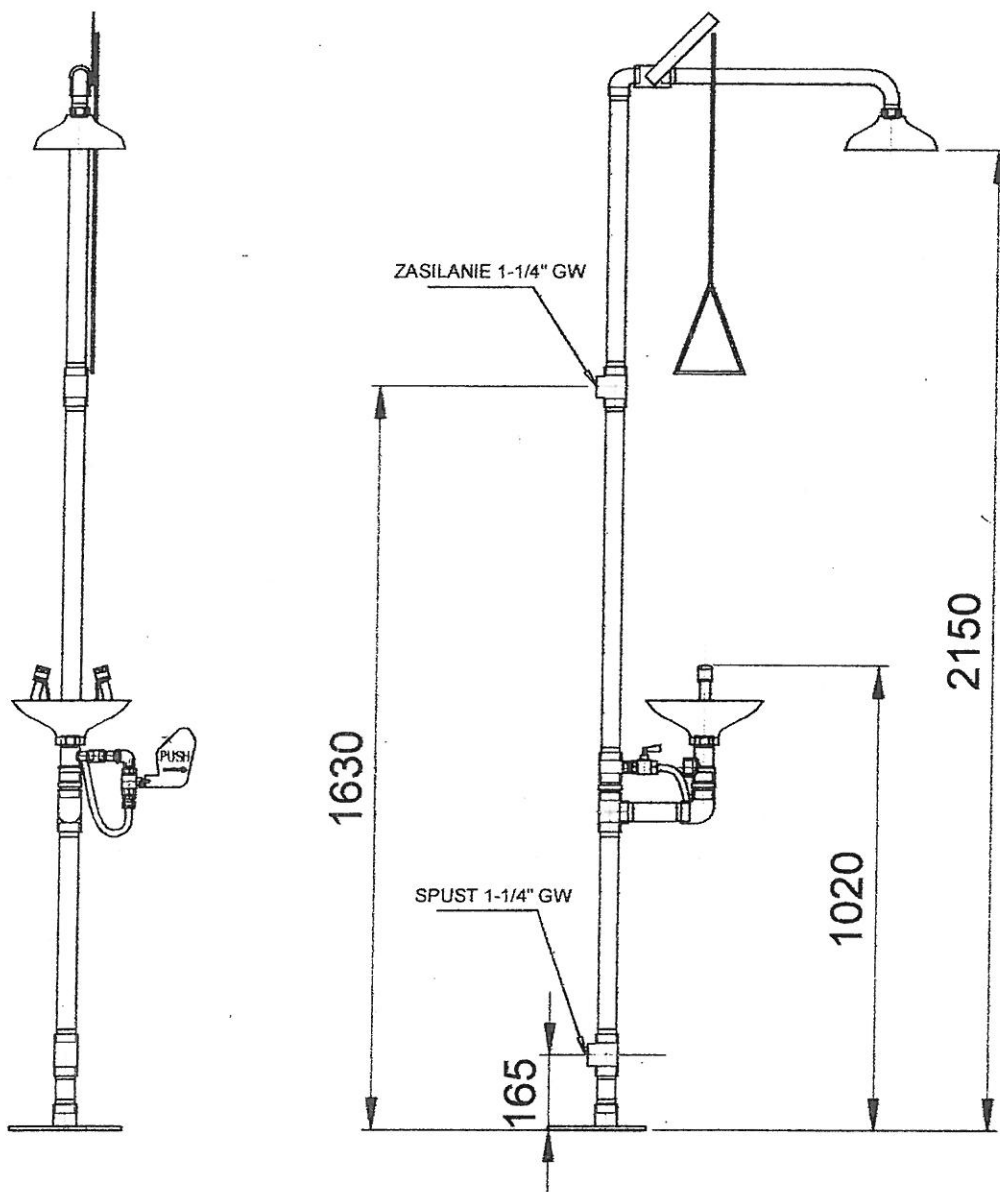

BOCCHI

Firma

GRUPA KONSULTINGOWO-INŻYNIERYJNA
KOMPLEKS S.A.
www.kompleks.pl / poczta@kompleks.pl

Nazwa urządzenia

SC 700 - Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką

Nr rysunku

700

A4



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0404/01/2014

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: Oczomyjki, prysznice do płukania twarzy, prysznice bezpieczeństwa do płukania całego ciała, zestawy łączone

Zawierający / containing: PP, stal nierdzewna

Przeznaczony do / destined: instalowania w miejscach, w których występuje niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała przez kontakt z substancjami toksycznymi, żrącymi, łatwopalnymi i wybuchowymi

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzeżeń

Wytwórca / producer:

BOCCHI S.r.l. (Socio unico)
20060 Liscate Milano
Via Torino 10, Włochy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Grupa Konsultingowo - Inżynierska KOMPLEKS S.A.
58-306 Wałbrzych
ul. Ogrodowa 19

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2019-06-18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-06-18
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 czerwca 2014

The date of issue of the certificate: 18th June 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

[Signature]
dr Bożena Krogulska

prof. T. Podolski