

Strzegom 20.09.2023r.

L.dz./ 3017 /2023

Jacek Krawczyński
Spółdzielcza 11/4
58-100 Świdnica

Dot.: Pisma z dnia 13.09.2022r. w sprawie wydajności hydrantów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu.

W odpowiedzi na w/w pismo informujemy, że służby techniczne WiK Sp. z o.o. dokonały pomiaru wydatku na hydrancie oznaczonym na załączonej mapie symbolem H.

Uzyskane dane przedstawiono poniżej:

Hydrant H

wydatek – 8,0 dm³/s

ciśnienie dynamiczne chwilowe – 0,13 Mpa

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR PRZEDSIĘBIORSTWA


mgr inż. Wiesław Witkowski

W załączeniu:
1. mapa

Do wiadomości:
1. a/a
2. adresat

Wydruk mapy z systemu WebEWID

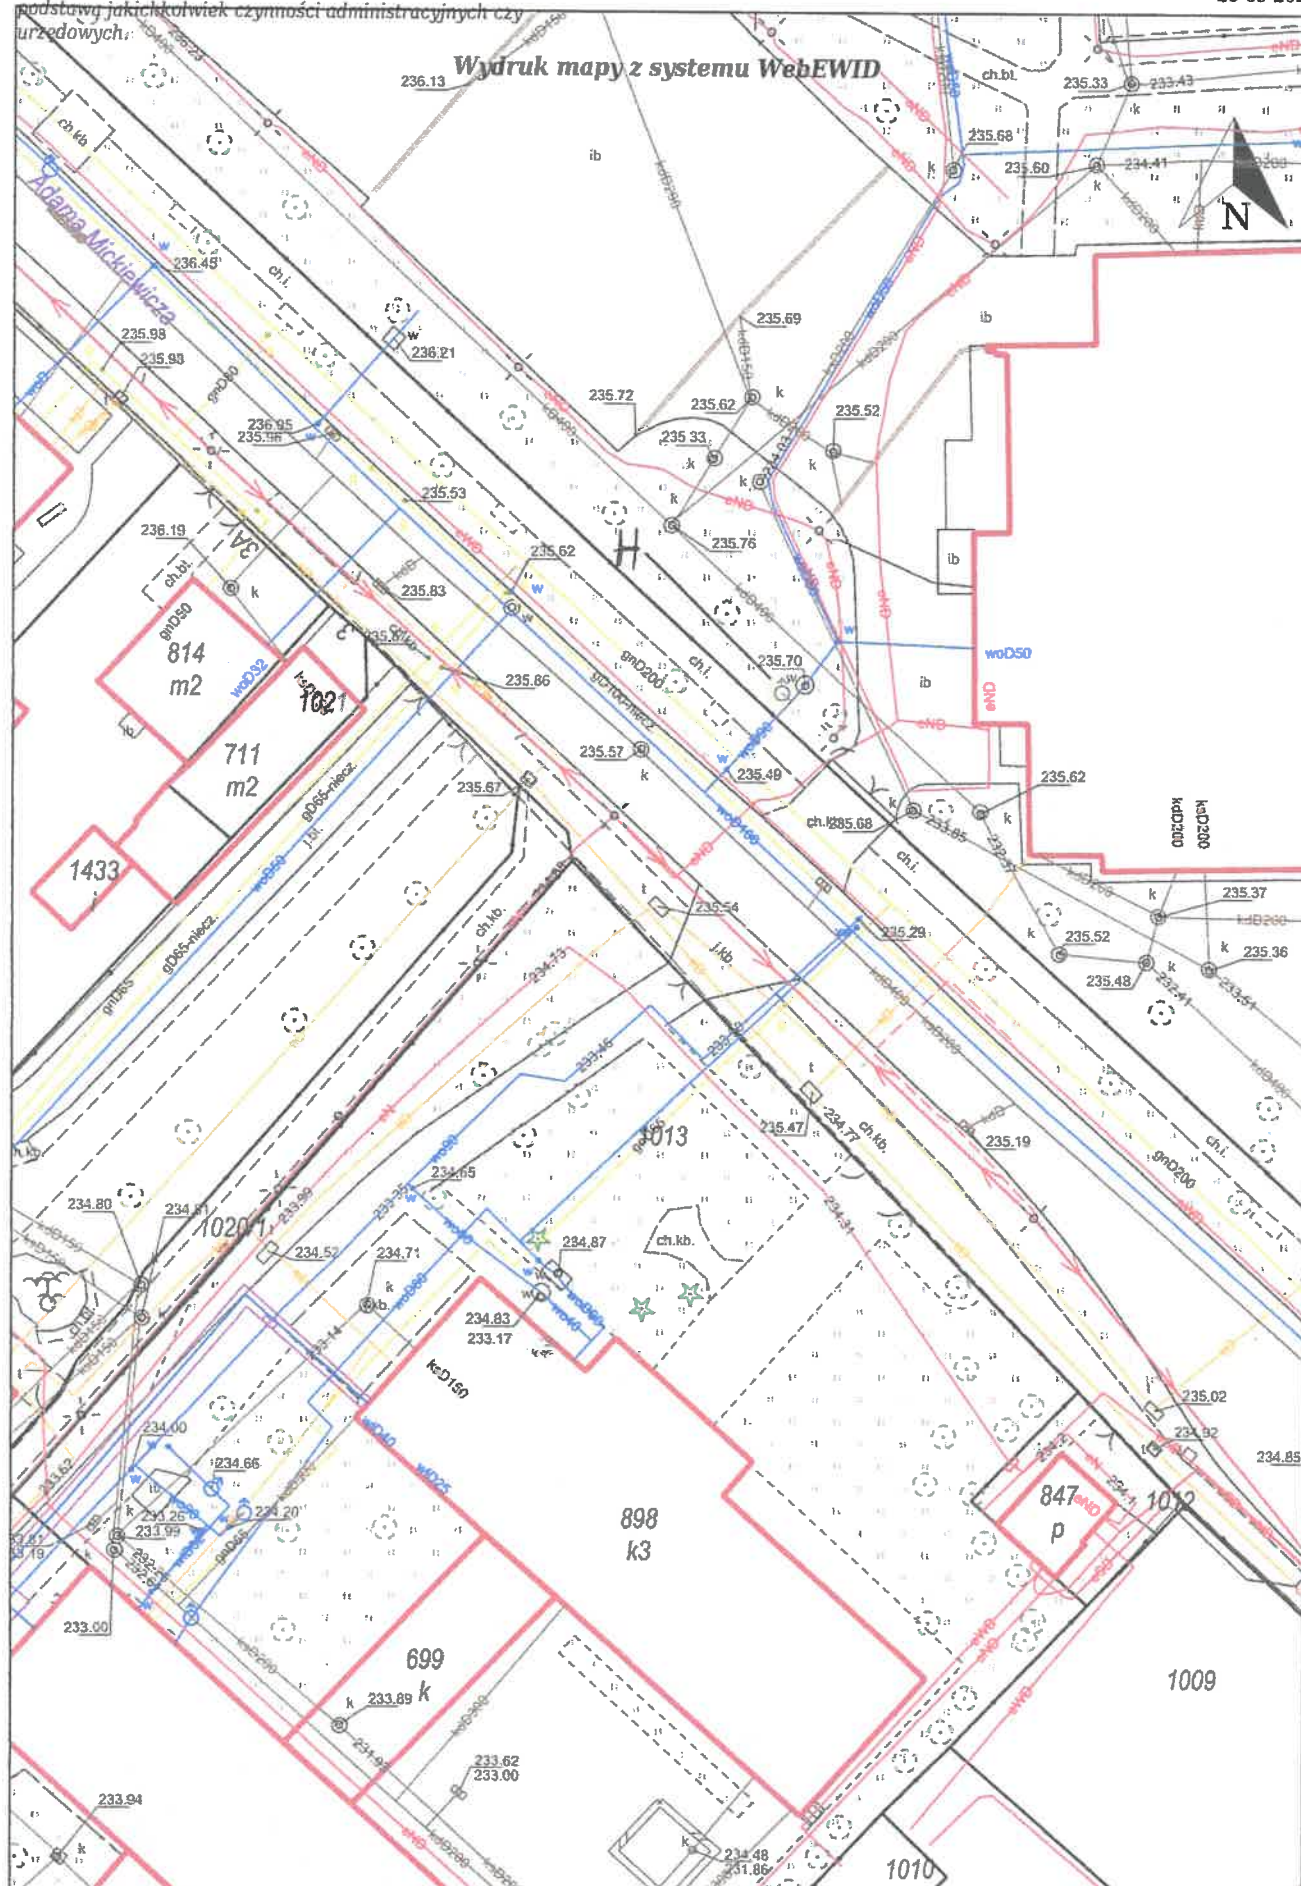

Wydruk w skali 1:500

Wydruk z systemu WebEWID

Sporządził: Ewa Czarka

Udostępnione informacje mogą być wykorzystywane w sposób określony w licencji wydanej przez Starostę Świdnickiego. Wykorzystanie ich niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnianie wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów. Dokumenty niezbędne do postępowania administracyjnych i innych czynności prawnych, zawierające informacje z powiatowych baz danych prowadzonych przez starostę należy zamawiać w Powiatowym Biurze Geodezji i Katastru w Świdnicy.