LEGENDA:

—Główna szyna uziemiająca

— Instalacja wyrównawcza układana na ścianachna uchwytach systemowych

— Uziom – podłączyć do istniejącego uziomu otokowego

96440301 96440301 — Połączenie wyrównawcze wykonane linką LY6mm2 i opasek zaciskowych na rurach

UWAGA!

1. Instalację wyrównawczą wykonać z bednarki ocynkowanej 25x4mm.
2. Instalację wyrównawczą rozprowadzić na ścianachach za pomocą uchwytów systemowych na wysokości 20cm nad posadzką
3. Wszystkie metalowe elementy wyposażenia rury instalacji c.o. , wody zimnej , gazu . podłączyć do instalacji wyrównawczej za pomocą linki LY6mm2

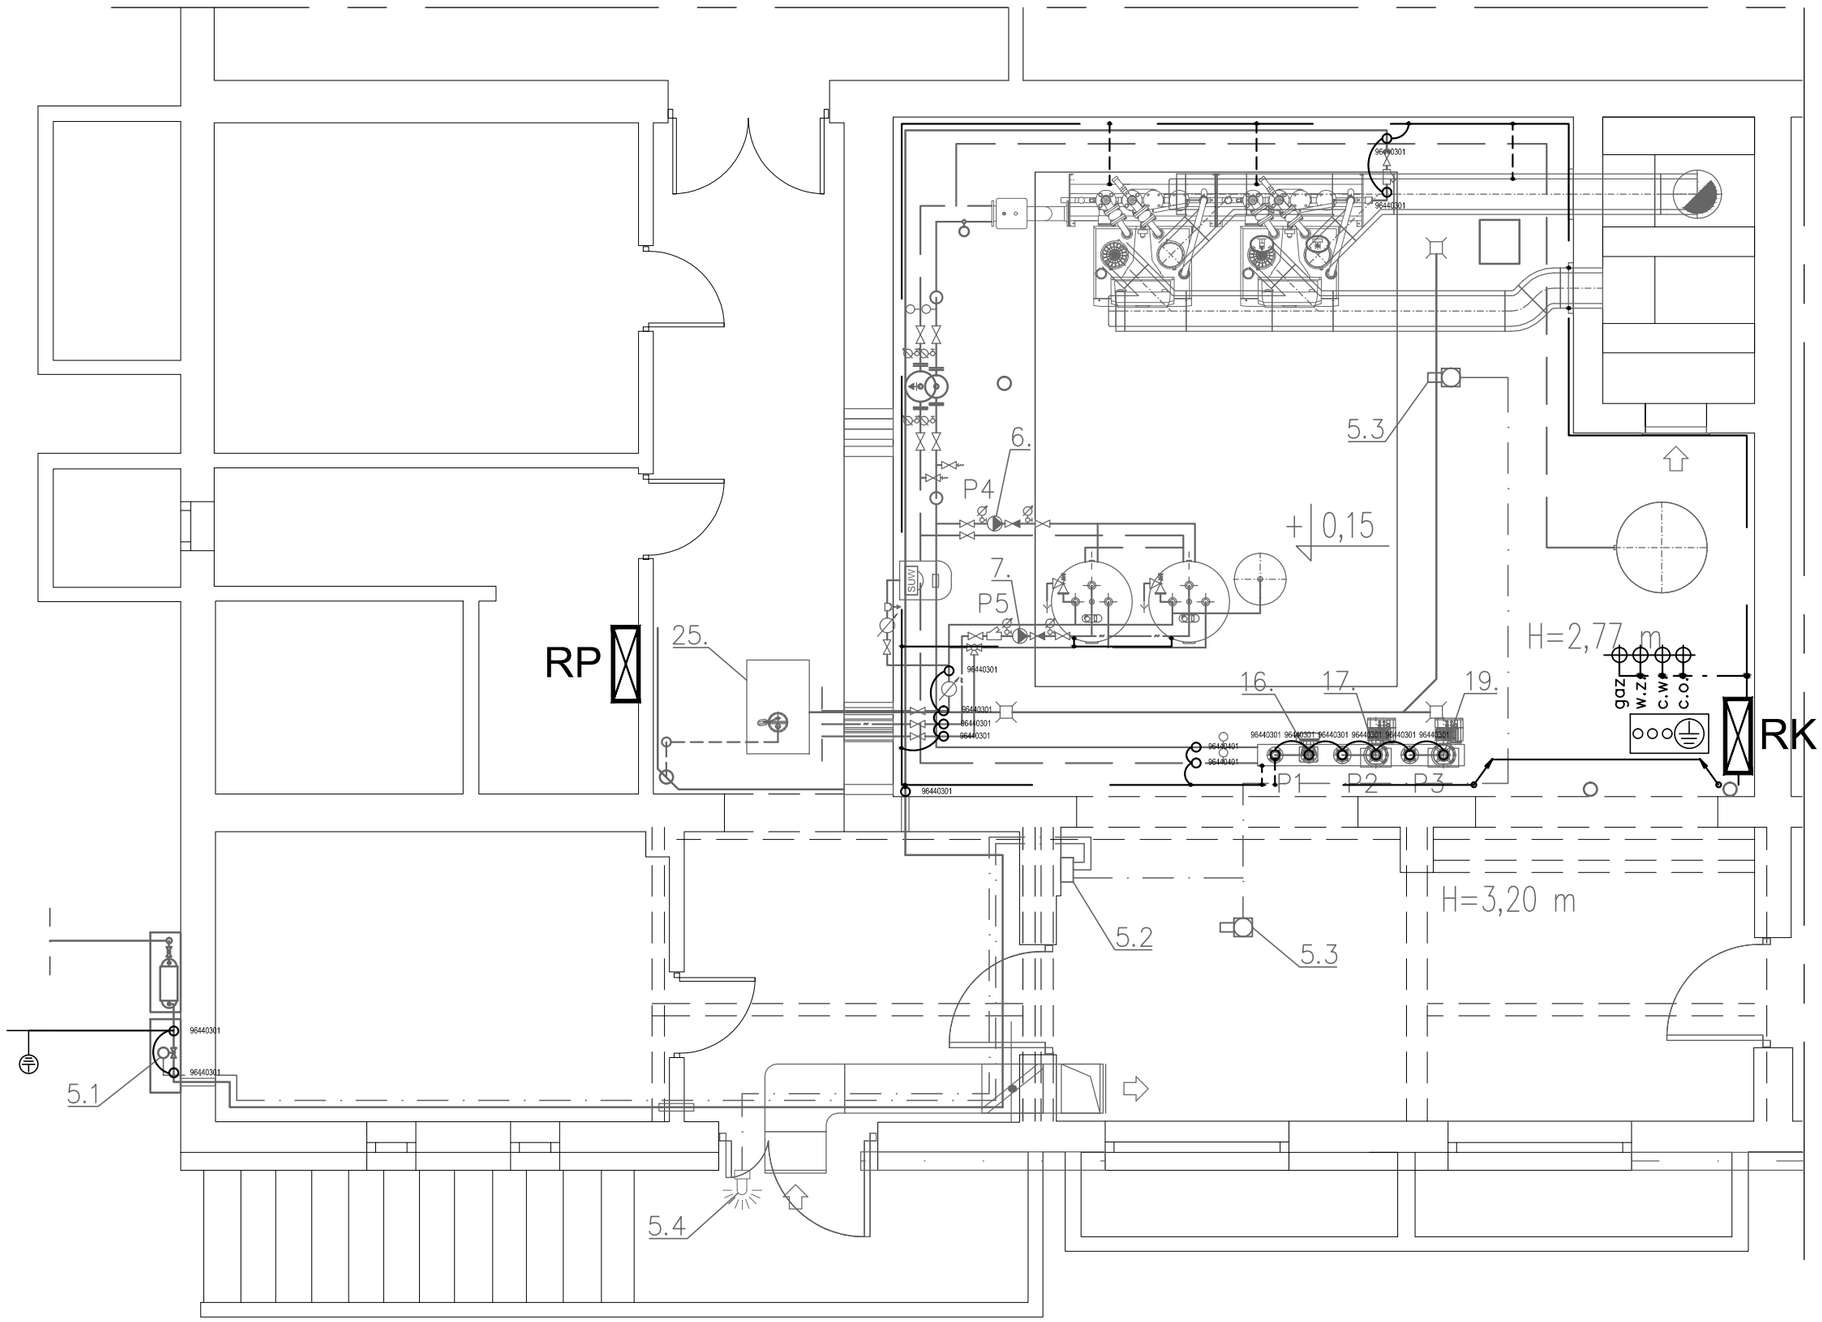

INVENT PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA
mgr inż. Jacek Krawczyński
ul. Spółdzielcza 11/4; 58-100 Świdnica; tel. 607-165-021, invent@g.pl

obiekt:
BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - KOTŁOWNIA GAZOWA

adres inwestycji:
58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 1, dz. nr 1017/1 obręb Krzyżowa Góra Nr 1

inwestor:
Gmina Strzegom, ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom

faza:
PROJEKT TECHNICZNY

branża:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

projektant/nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. Marek Uss upr. nr ew. 128/DOŚ/08	
sprawdzający/nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. Daniel Zmarlak upr.nr ew. DOŚ/0198/PBE/17	
opracował:	podpis:
mgr inż. Andrzej Krawczyński	

rysunek:
RZUT KOTŁOWNI GAZOWEJ - INST. POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

data:	skala:	nr rysunku:
14.09.2023r.	1:50	**IE-03**