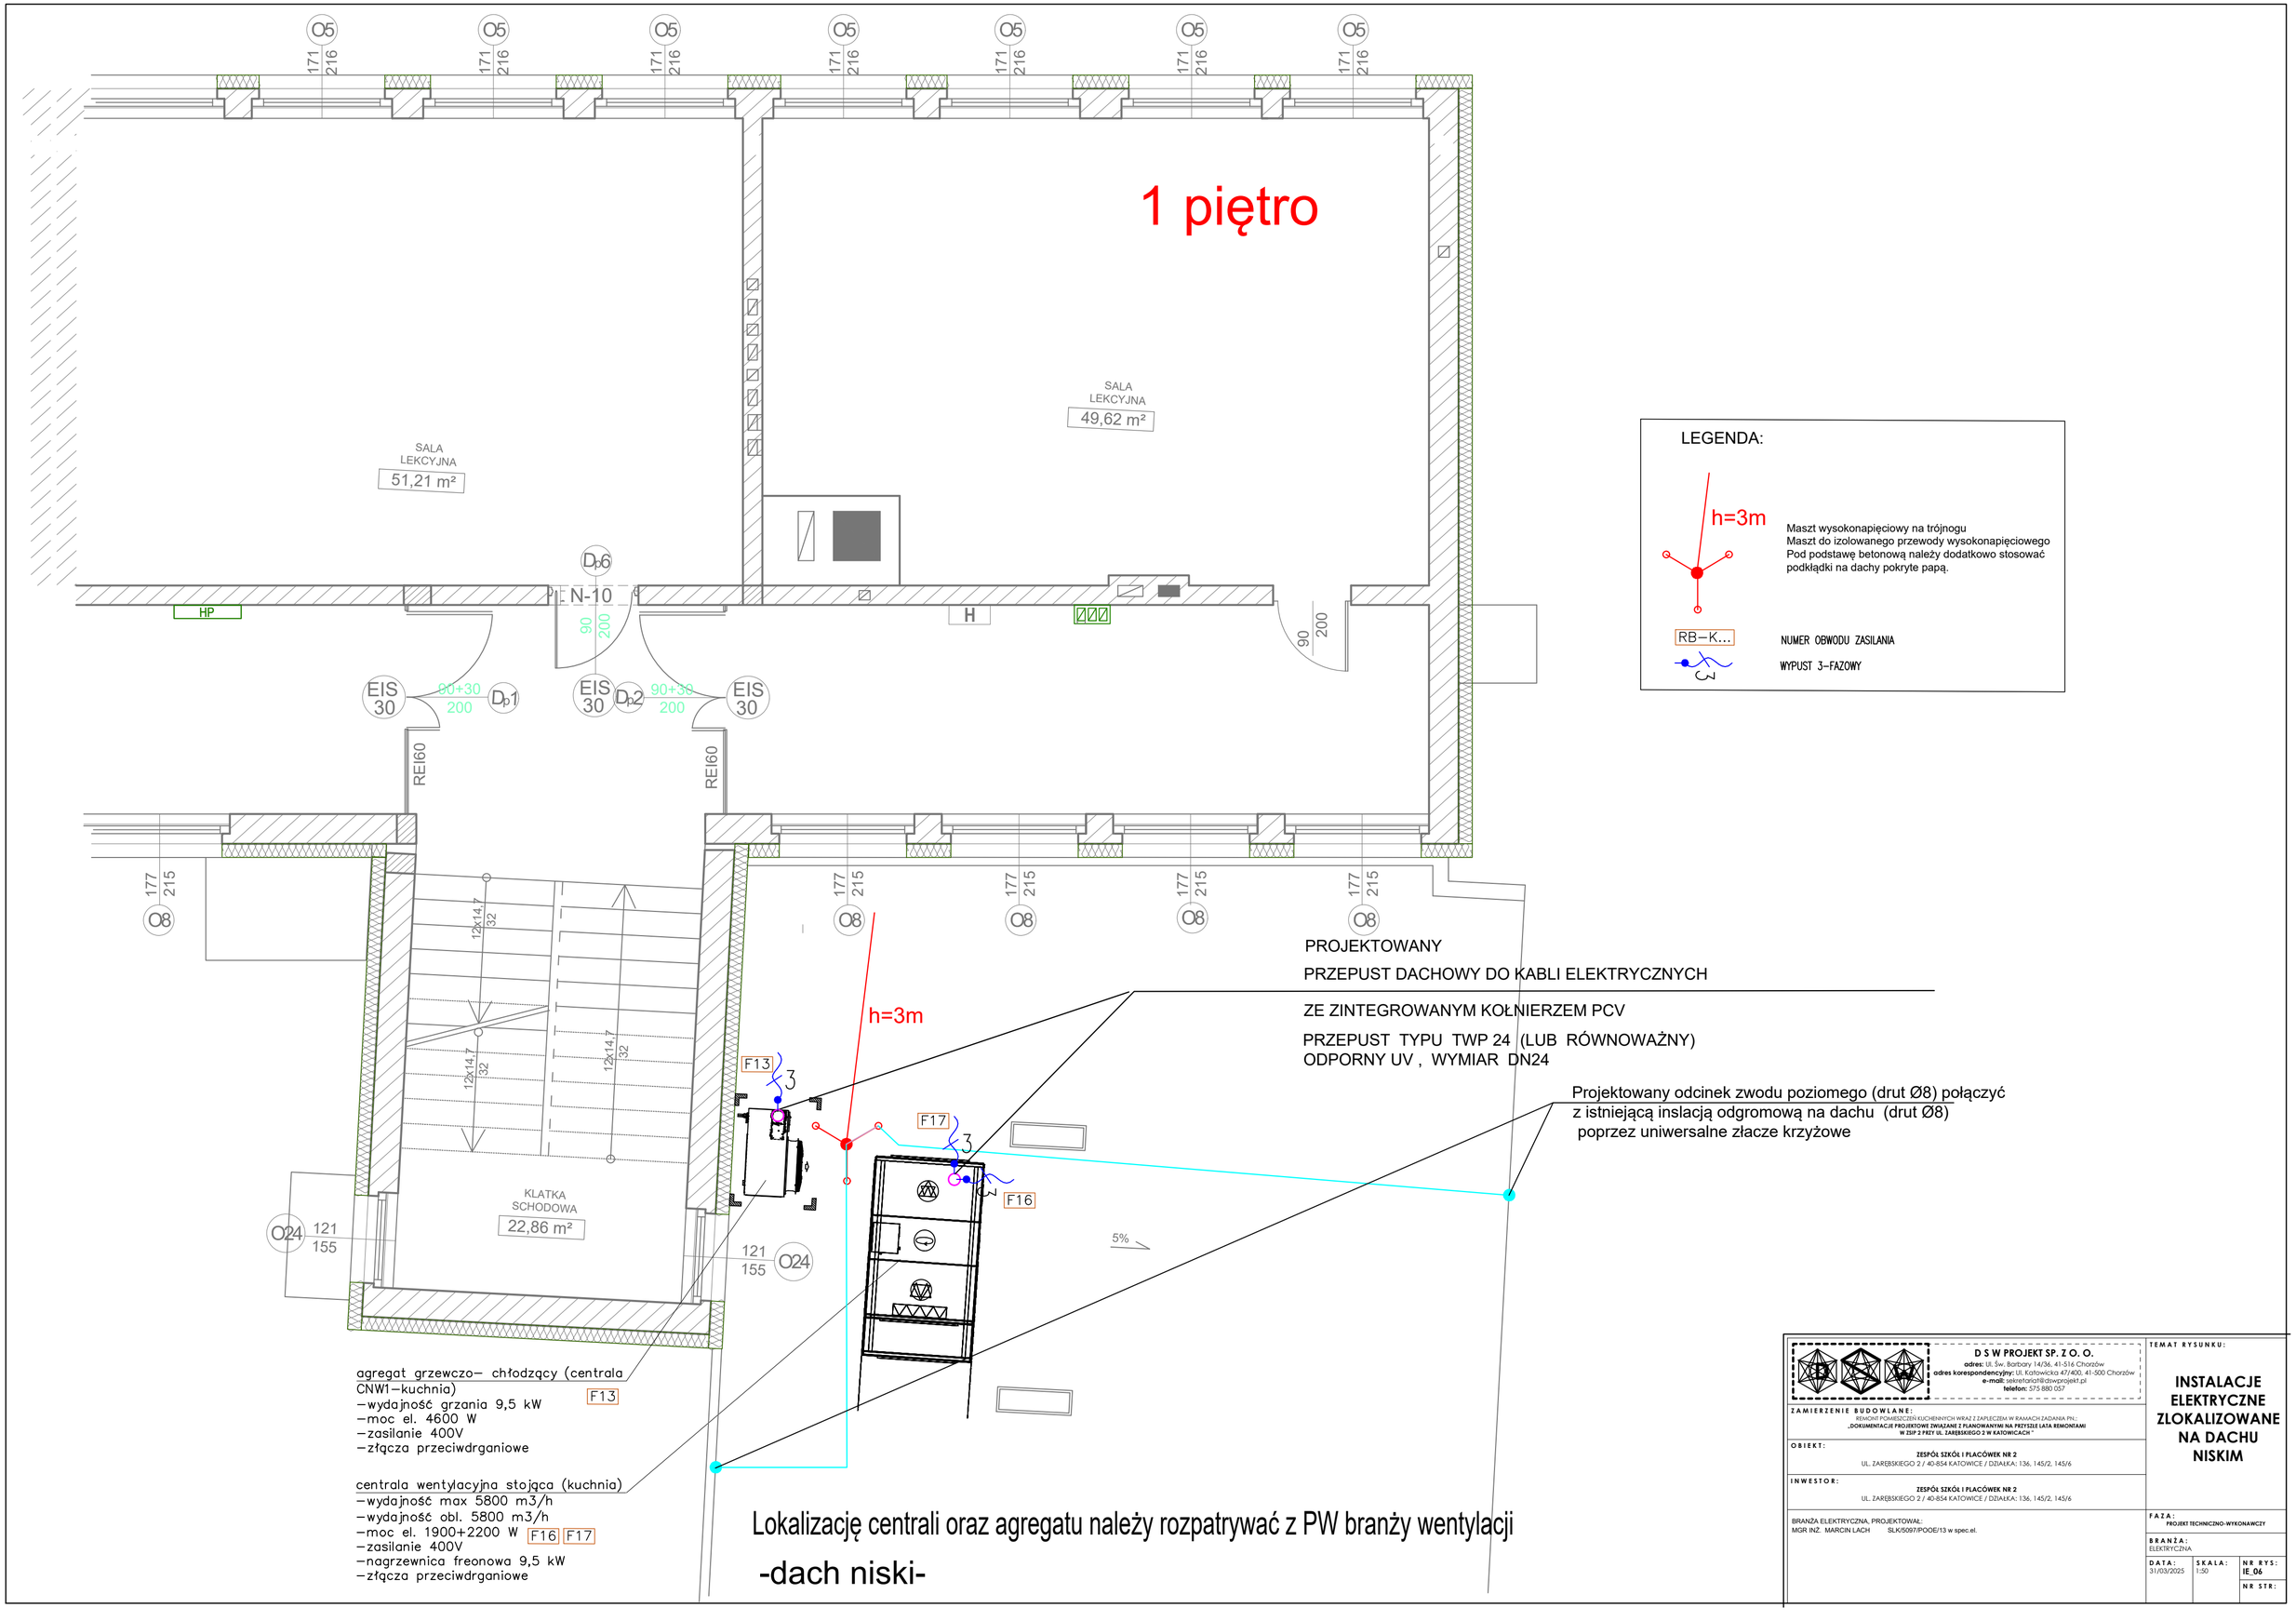

1 piętro
SALA LEKCYJNA
51,21 m²
SALA LEKCYJNA
49,62 m²
KLATKA SCHODOWA
22,86 m²
N-10
HP
H
REI60
REI60
EIS 30
EIS 30
EIS 30
90+30
200
90
200
O5
O8
O24
171
216
177
215
121
155
12x14,7
32
5%
h=3m
F13
F16
F17
LEGENDA:
h=3m
Maszt wysokonapięciowy na trójnogu
Maszt do izolowanego przewody wysokonapięciowego
Pod podstawę betonową należy dodatkowo stosować podkłądki na dachy pokryte papą.
RB–K...
NUMER OBWODU ZASILANIA
WYPUST 3–FAZOWY
PROJEKTOWANY
PRZEPUST DACHOWY DO KABLI ELEKTRYCZNYCH
ZE ZINTEGROWANYM KOŁNIERZEM PCV
PRZEPUST TYPU TWP 24 (LUB RÓWNOWAŻNY)
ODPORNY UV , WYMIAR DN24
Projektowany odcinek zwodu poziomego (drut Ø8) połączyć
z istniejącą inslacją odgromową na dachu (drut Ø8)
poprzez uniwersalne złacze krzyżowe
agregat grzewczo– chłodzący (centrala CNW1–kuchnia)
–wydajność grzania 9,5 kW
–moc el. 4600 W
–zasilanie 400V
–złącza przeciwdrganiowe
centrala wentylacyjna stojąca (kuchnia)
–wydajność max 5800 m3/h
–wydajność obl. 5800 m3/h
–moc el. 1900+2200 W
–zasilanie 400V
–nagrzewnica freonowa 9,5 kW
–złącza przeciwdrganiowe
Lokalizację centrali oraz agregatu należy rozpatrywać z PW branży wentylacji
-dach niski-
D S W PROJEKT SP. Z O. O.
adres: Ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
adres korespondencyjny: Ul. Katowicka 47/400, 41-500 Chorzów
e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl
telefon: 575 880 057
ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
REMONT POMIESZCZEŃ KUCHENNYCH WRAZ Z ZAPLECZEM W RAMACH ZADANIA PN.:
„DOKUMENTACJE PROJEKTOWE ZWIĄZANE Z PLANOWANYMI NA PRZYSZŁE LATA REMONTAMI W ZSIP 2 PRZY UL. ZARĘBSKIEGO 2 W KATOWICACH "
OBIEKT:
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2
UL. ZARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6
INWESTOR:
ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2
UL. ZARĘBSKIEGO 2 / 40-854 KATOWICE / DZIAŁKA: 136, 145/2, 145/6
BRANŻA ELEKTRYCZNA, PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. MARCIN LACH SLK/5097/POOE/13 w spec.el.
TEMAT RYSUNKU:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZLOKALIZOWANE NA DACHU NISKIM
FAZA:
PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
BRANŻA:
ELEKTRYCZNA
DATA:
31/03/2025
SKALA:
1:50
NR RYS:
IE_06
NR STR: